

PLAN D'URBANISME DIRECTEUR DE LA COMMUNE DE BOULOUPARIS



V.4 : Le Schéma Directeur d'Adduction en Eau Potable




Approuvé le 29/08/2013 par délibération n° 34-2013/APS

Mis à jour par arrêté n° 451-2014/ARR/DFA du 13 février 2014


Mis à jour par arrêté n° 3055-2017/ARR/DFA du 24 octobre 2017

Modifié selon la procédure simplifiée par délibération n°4-2019/APS du 11 janvier 2019

Modifié selon la procédure simplifiée par délibération n°63-2019/APS du 19 décembre 2019

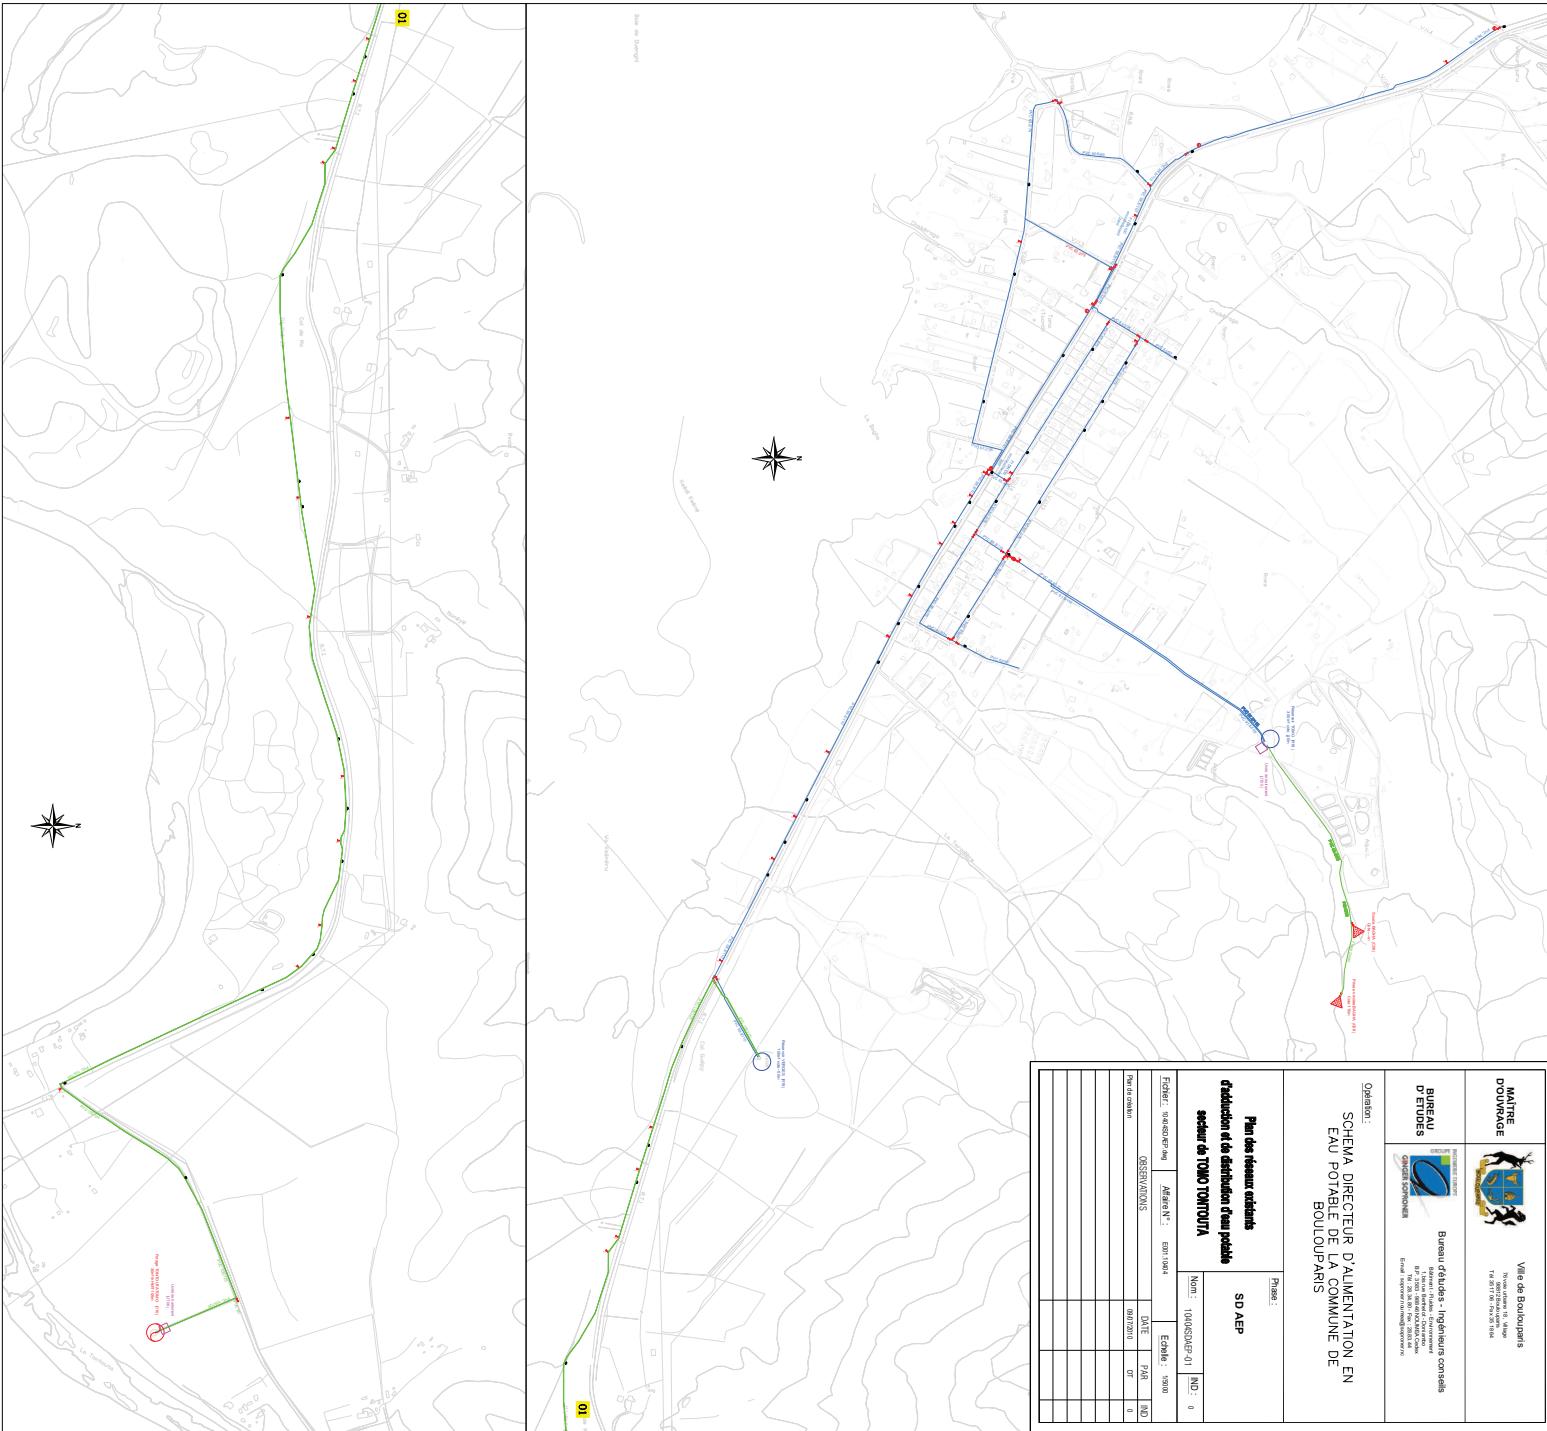

<p>MATRICE D'OUVRAGE</p> <p>Ville de Boulouparis N° 00000000000000000000000000000000</p> <p>BUREAU D'ÉTUDES</p> <p>INSTITUT GÉOLOGIQUE Bureau d'études - Ingénierie conseil GEOLOGIE</p> <p>Opérateur: SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE BOULOUPARIS</p>																	
<p>Plan des réseaux existants d'alimentation et de distribution d'eau potable secteur de NETA-TOMO (JUNIABE)</p> <p>SD AEP</p> <table border="1"> <tr> <td>Prép.:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flux:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alt. N°:</td> <td>SD01 9004</td> </tr> <tr> <td>Observations:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prép. de plan:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date:</td> <td>08/2010</td> </tr> <tr> <td>DT:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Mod.:</td> <td></td> </tr> </table>		Prép.:		Flux:		Alt. N°:	SD01 9004	Observations:		Prép. de plan:		Date:	08/2010	DT:	0	Mod.:	
Prép.:																	
Flux:																	
Alt. N°:	SD01 9004																
Observations:																	
Prép. de plan:																	
Date:	08/2010																
DT:	0																
Mod.:																	

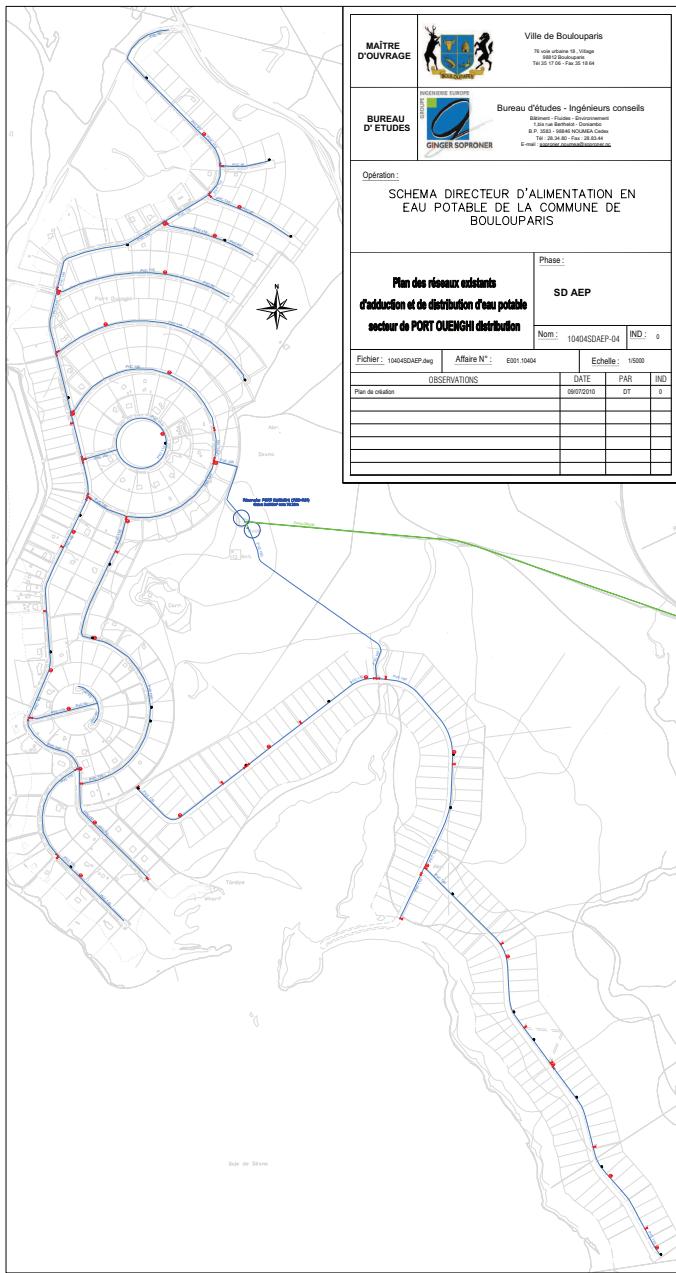

**SCHEMA DIRECTEUR D'AUMENTATION EN
EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE
BOULOGNE-BILLANCOURT**

BUREAU D'ÉTUDES
GUYOT SIEPNER

VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

09/06/2005:

Plan des réseaux existants
distribution et de distribution d'eau potable
sous le nom de PORT Orléans

SD AEP

Nom: 10050SUEP-03 **IND: 0**

Filtre: 1 (maximale) **Axes N°: 0000 0000** **Etat: 0000** **Etat: 0000**

Précision:
0,000m

Précision:	0,000m
DATE	10/06/2005
TYPE	0
REVISION	0

Précision:
0,000m

Plan des réseaux existants
Détection et de distribution d'eau potable
secteur de la BOULOURIS production

Phase: SD AEP

Fichier : 1000GSDAEP.xls
Affiche N° : Eau clair


Préf.	Observations	Date	Parc	Mod
Préf. eau clair		09/07/2010	07	0


MÂTIÈRE D'OUVRAGE
BUREAU D'ÉTUDES


Ville de Boulogne
Tél. 01 46 80 17 00
Fax 01 46 80 17 01
E-mail : jean-pierre.simon@ville.boulogne.fr

Bureau d'études - Ingénieurs conseils
GEOLOGIE SORONIN


Opération:
SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT EN
EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE
BOULOURIS

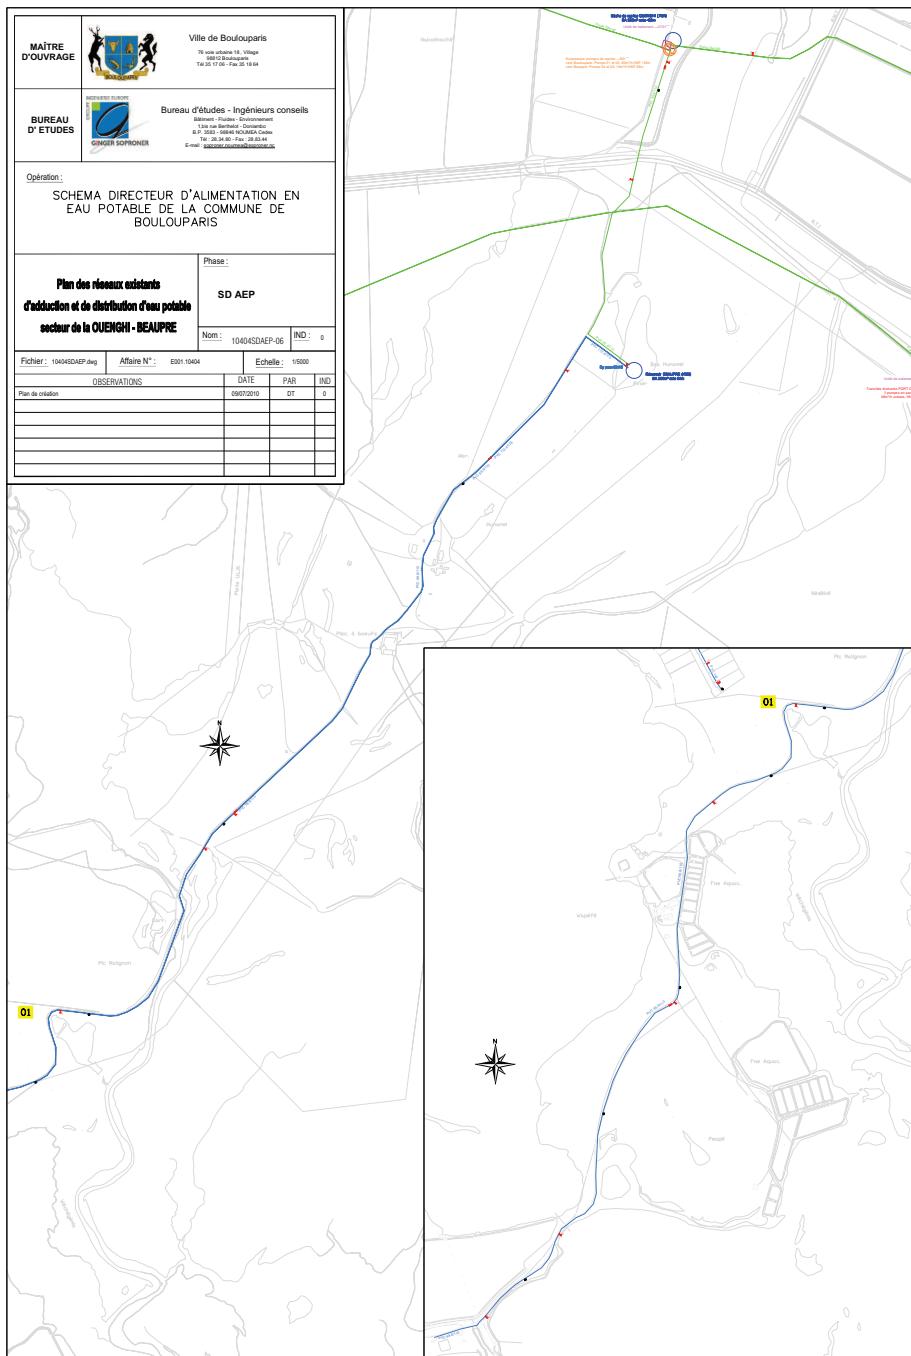


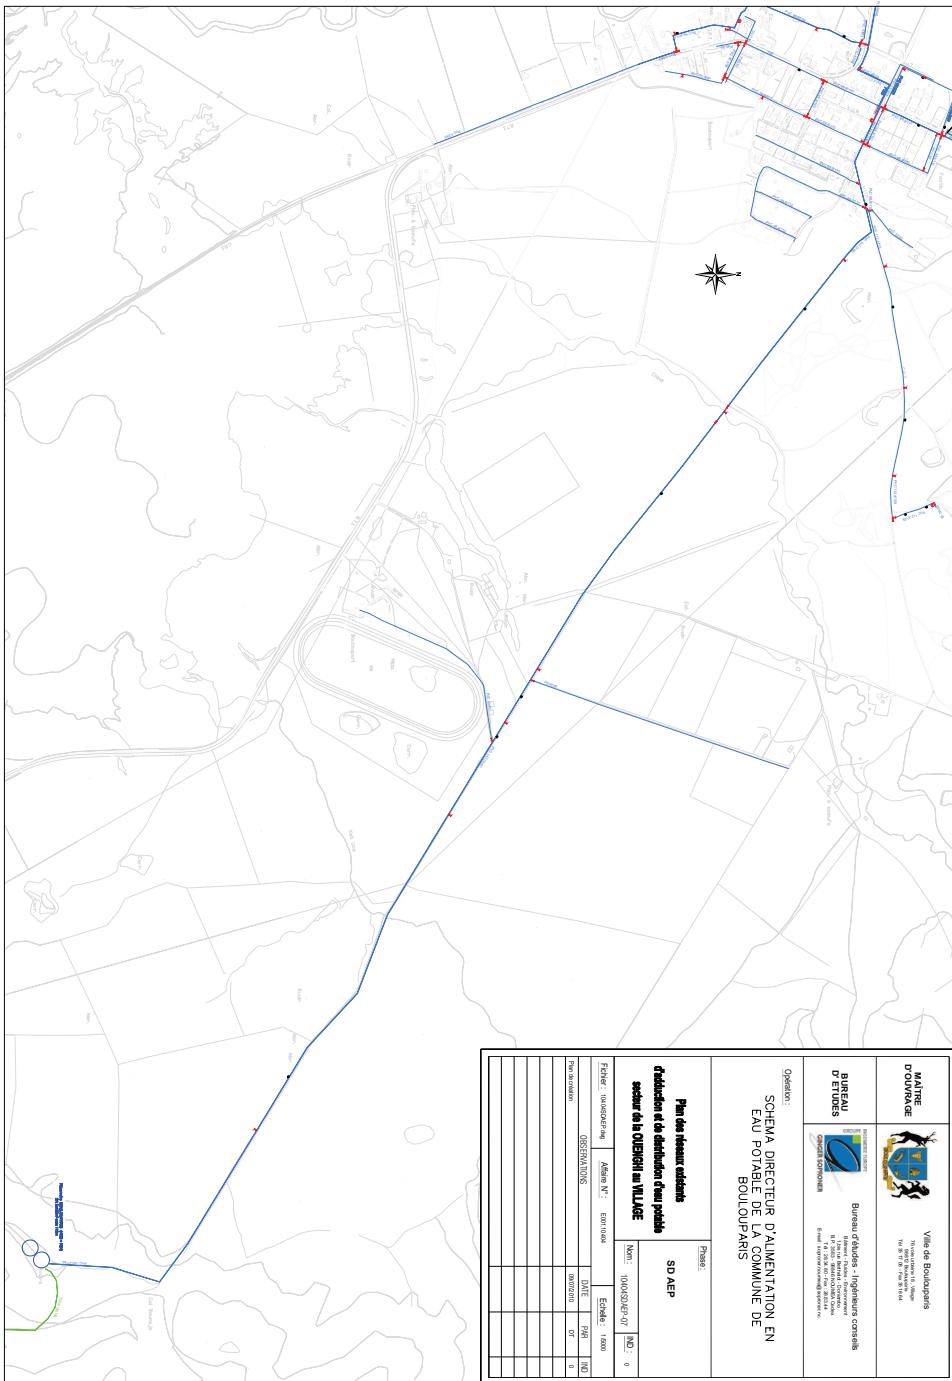


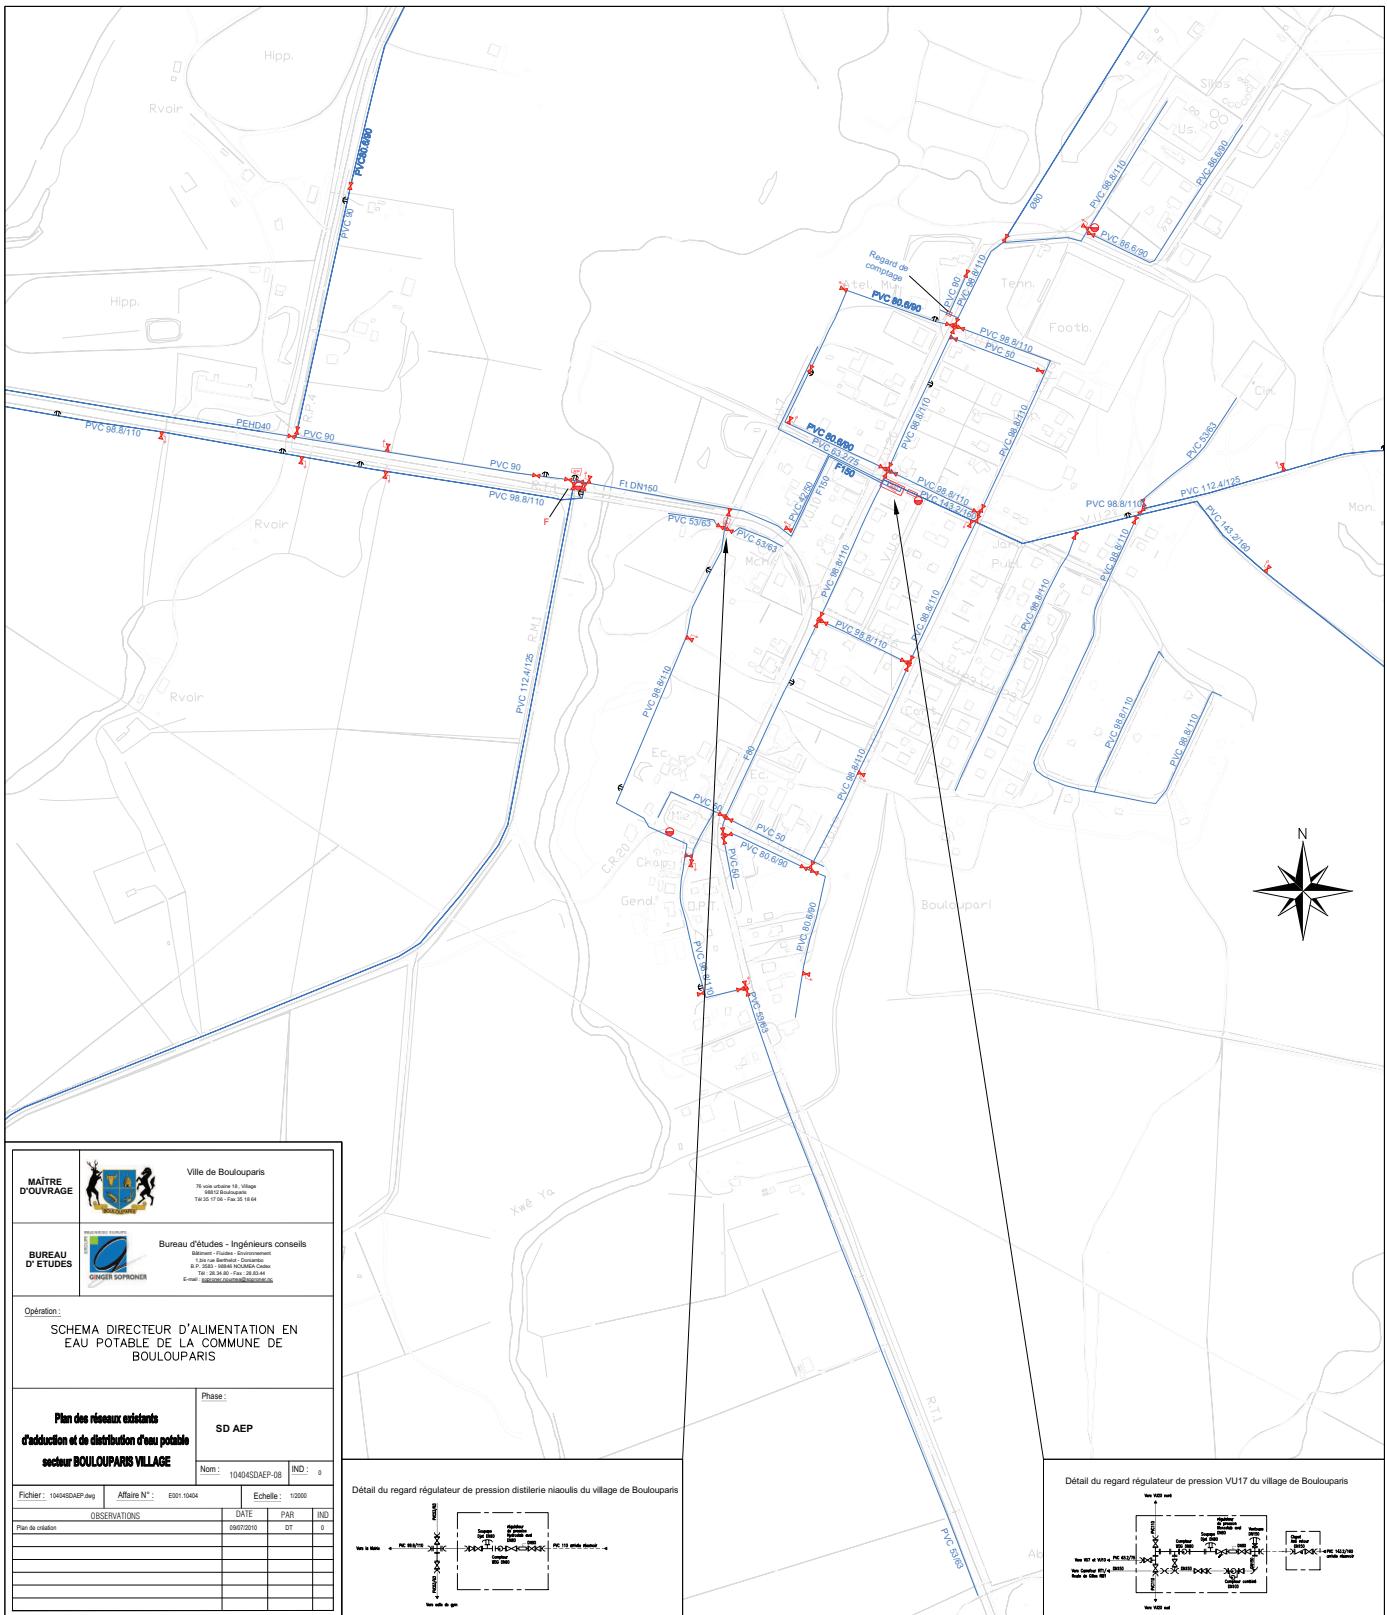



MAITRE D'OUVRAGE	 Ville de Boulouparis 76 route urbaine 18 - Village Code postal : 76270 Tél 02 37 64 - Fax 02 37 64																																						
BUREAU D'ETUDES	 Bureau d'études - Impéieurs conseils GINGER SOFRONIER 76 route urbaine 18 - Village 76270 Boulouparis Tél : 02 34 63 - Fax : 02 34 44 e-mail : 10404SDAEP@orange.fr																																						
<p>Opération :</p> <p>SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE BOULOUPARIS</p>																																							
Plan des réseaux existants d'adduction et de distribution d'eau potable secteur de BOULOUPARIS route de THO	Phase : SD AEP																																						
<p>Nom : 10404SDAEP-09 IND : 0</p> <table border="1"> <tr> <td>Fichier : 10404SDAEP.dwg</td> <td>Affaire N° : E001/0484</td> <td>Echelle : 1:5000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OBSERVATIONS</td> <td>DATE</td> <td>PAR</td> <td>IND</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Plan de cotation</td> <td>09/07/2019</td> <td>DT</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> </tr> </table>		Fichier : 10404SDAEP.dwg	Affaire N° : E001/0484	Echelle : 1:5000	OBSERVATIONS		DATE	PAR	IND	Plan de cotation		09/07/2019	DT	0																									
Fichier : 10404SDAEP.dwg	Affaire N° : E001/0484	Echelle : 1:5000																																					
OBSERVATIONS		DATE	PAR	IND																																			
Plan de cotation		09/07/2019	DT	0																																			

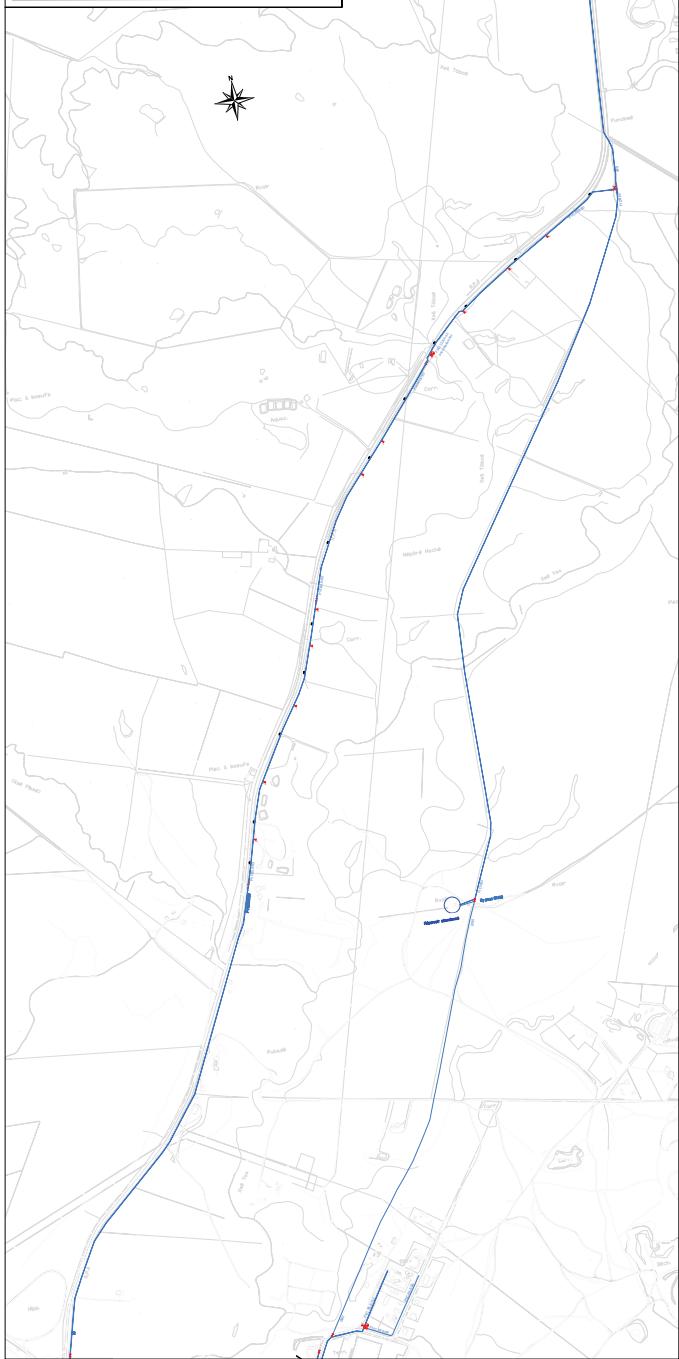


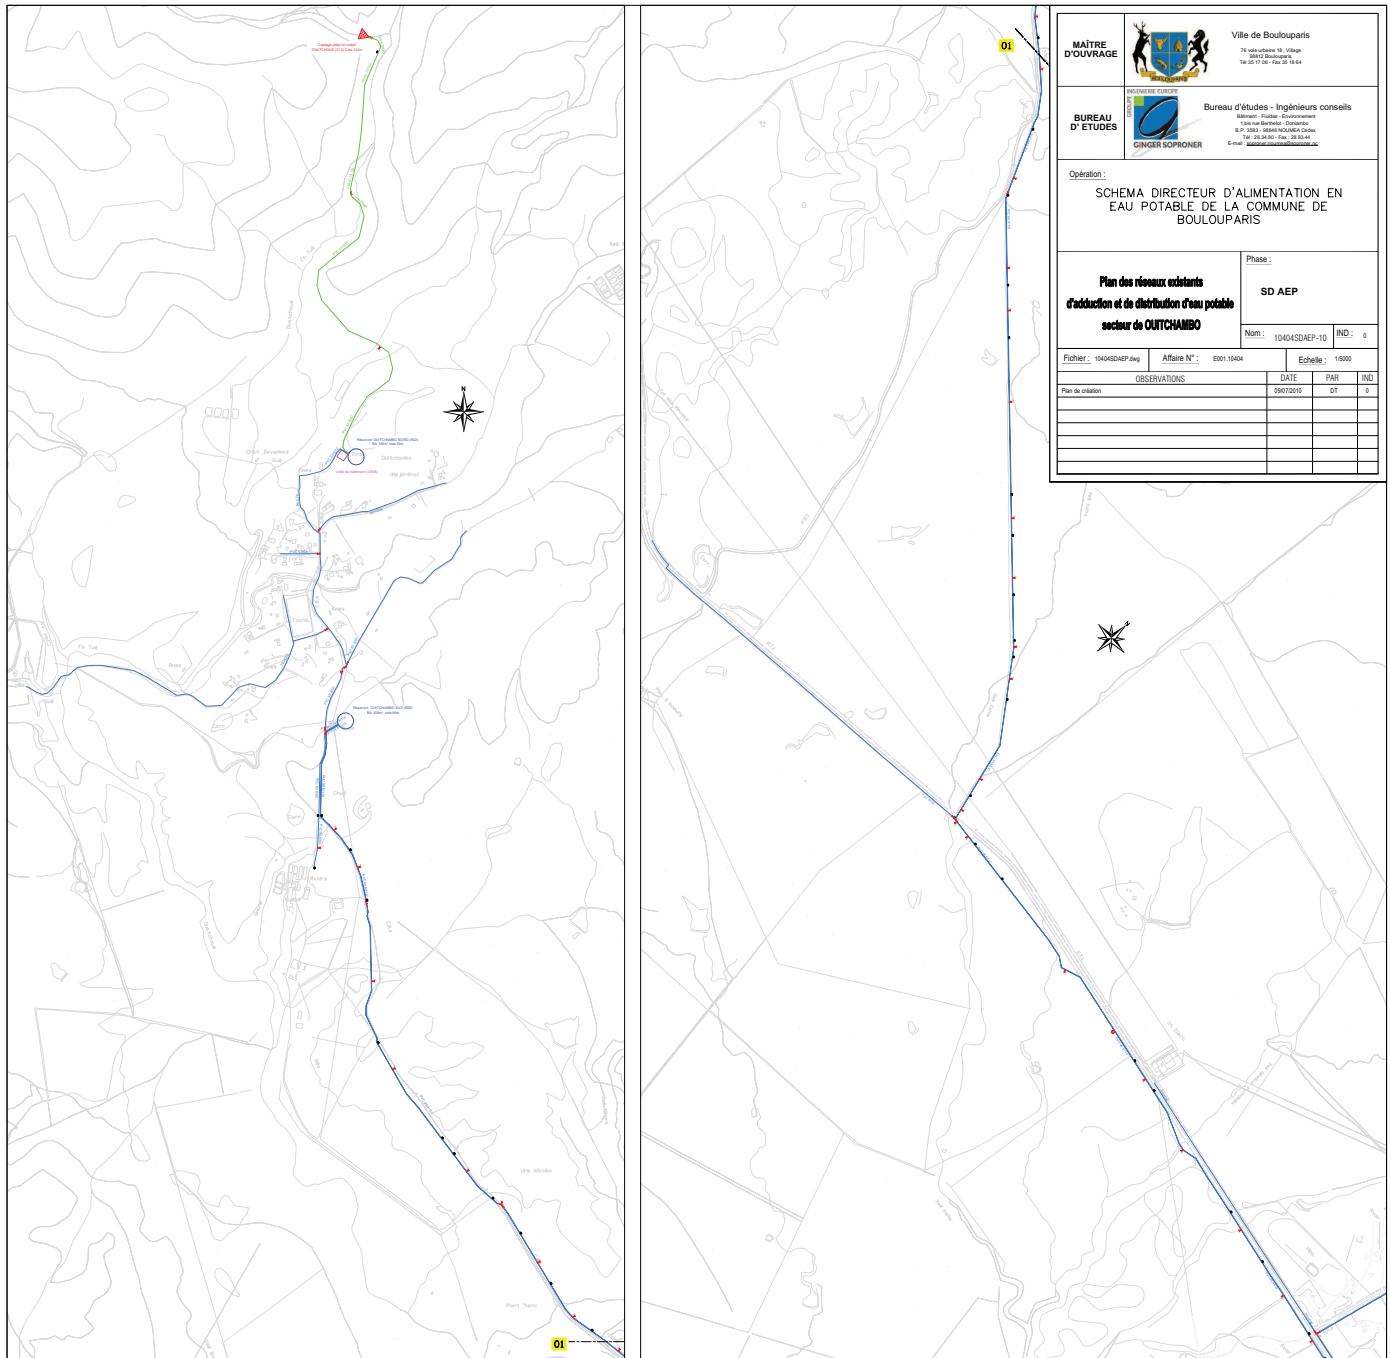


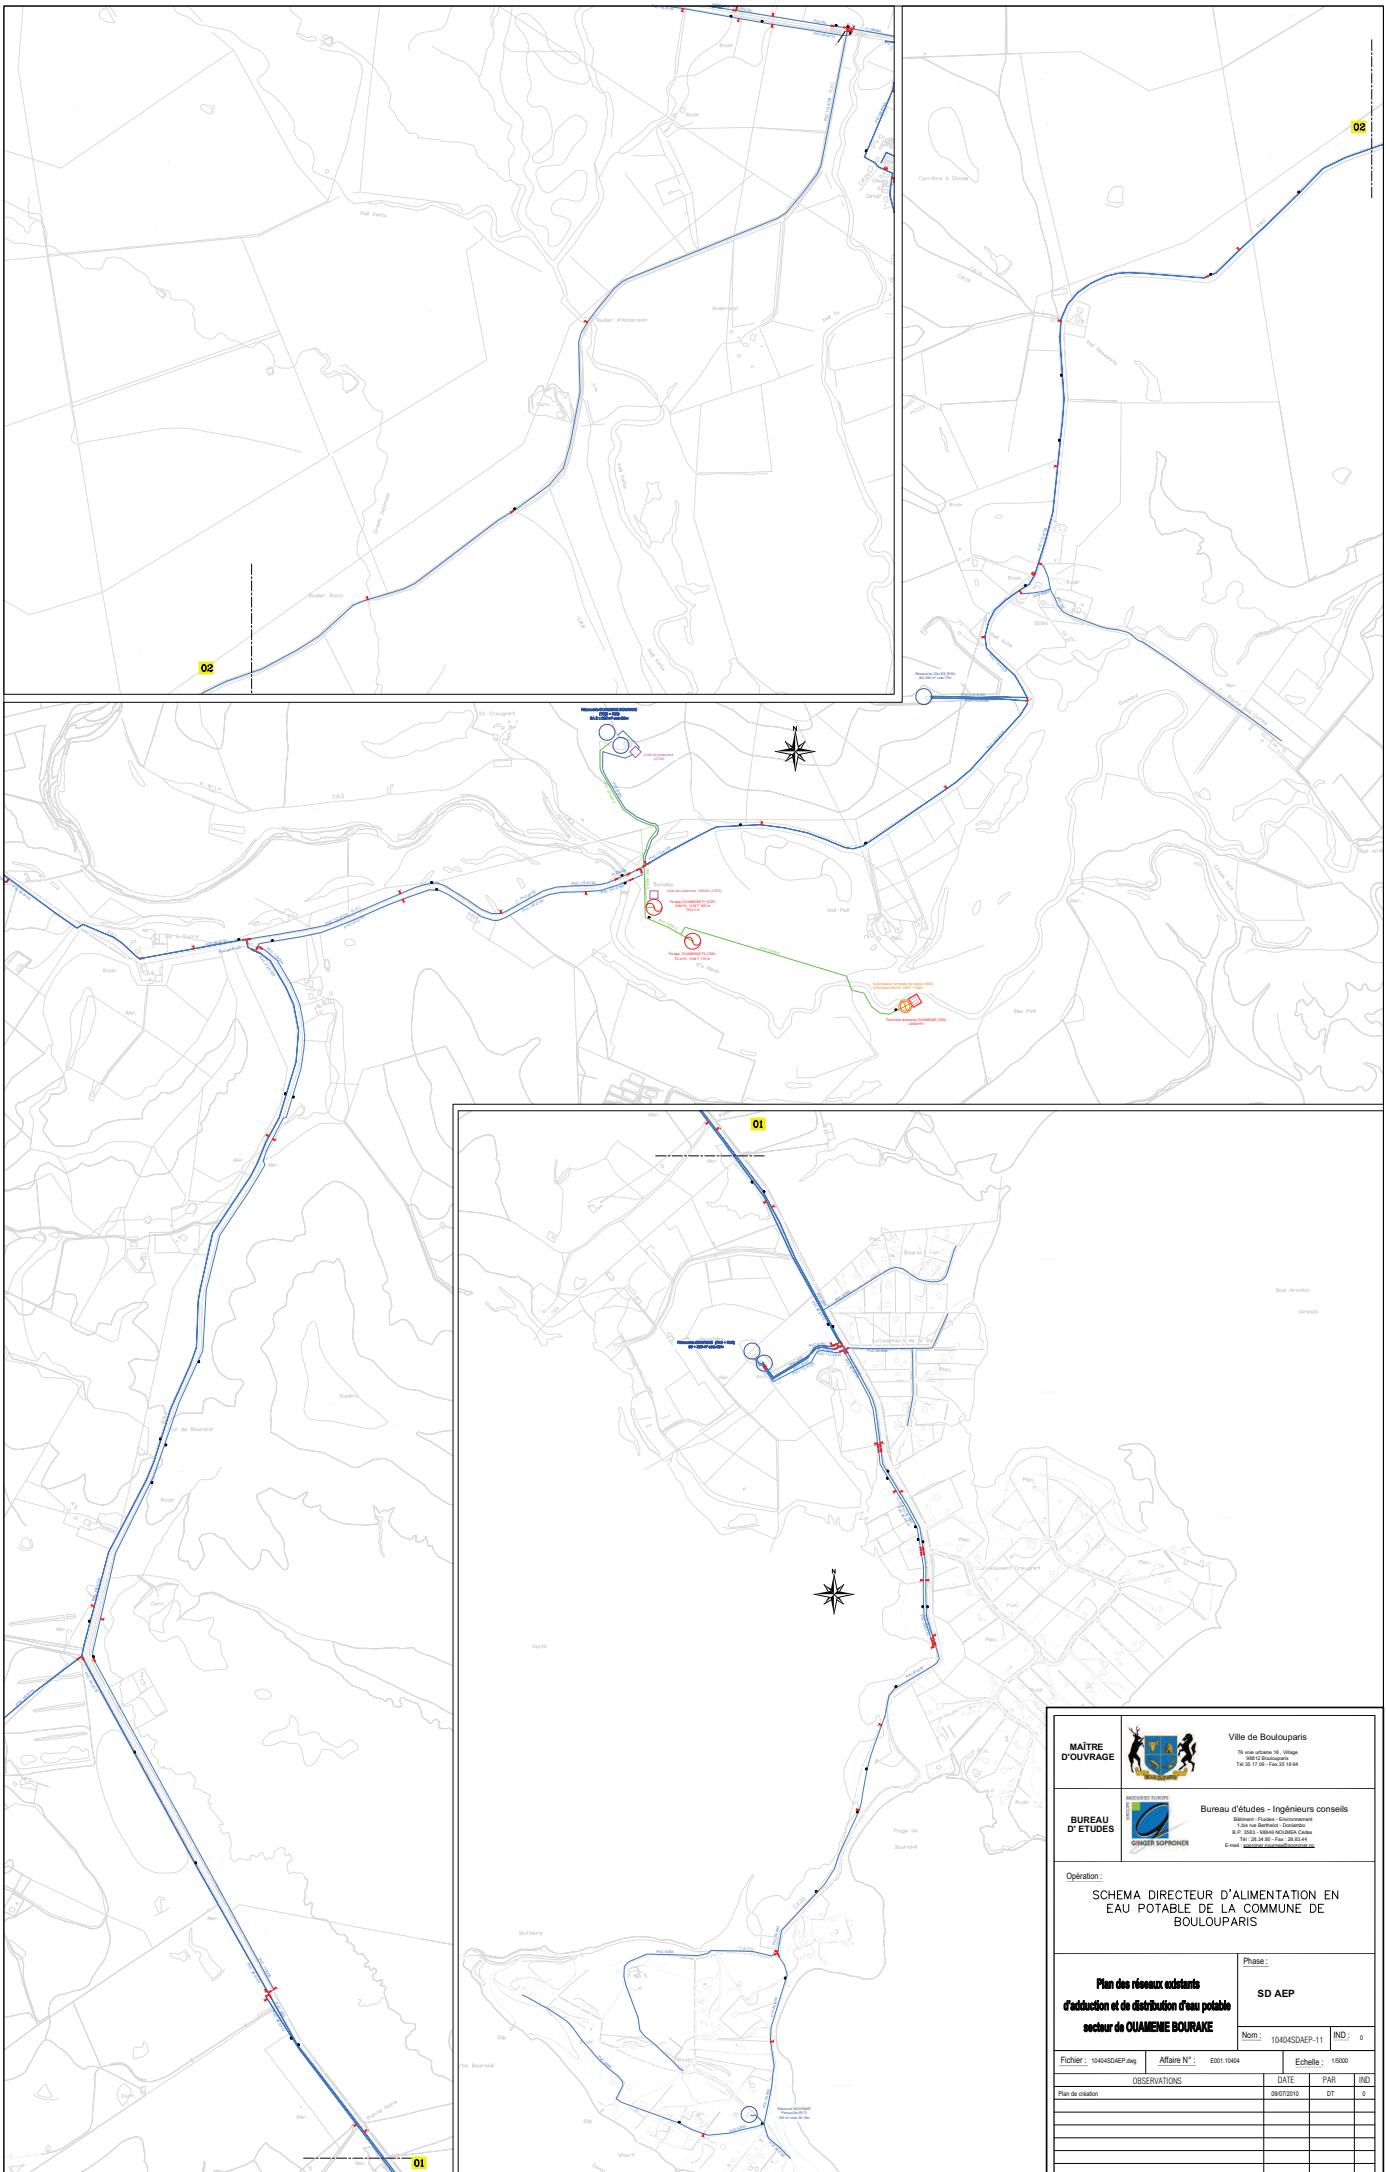


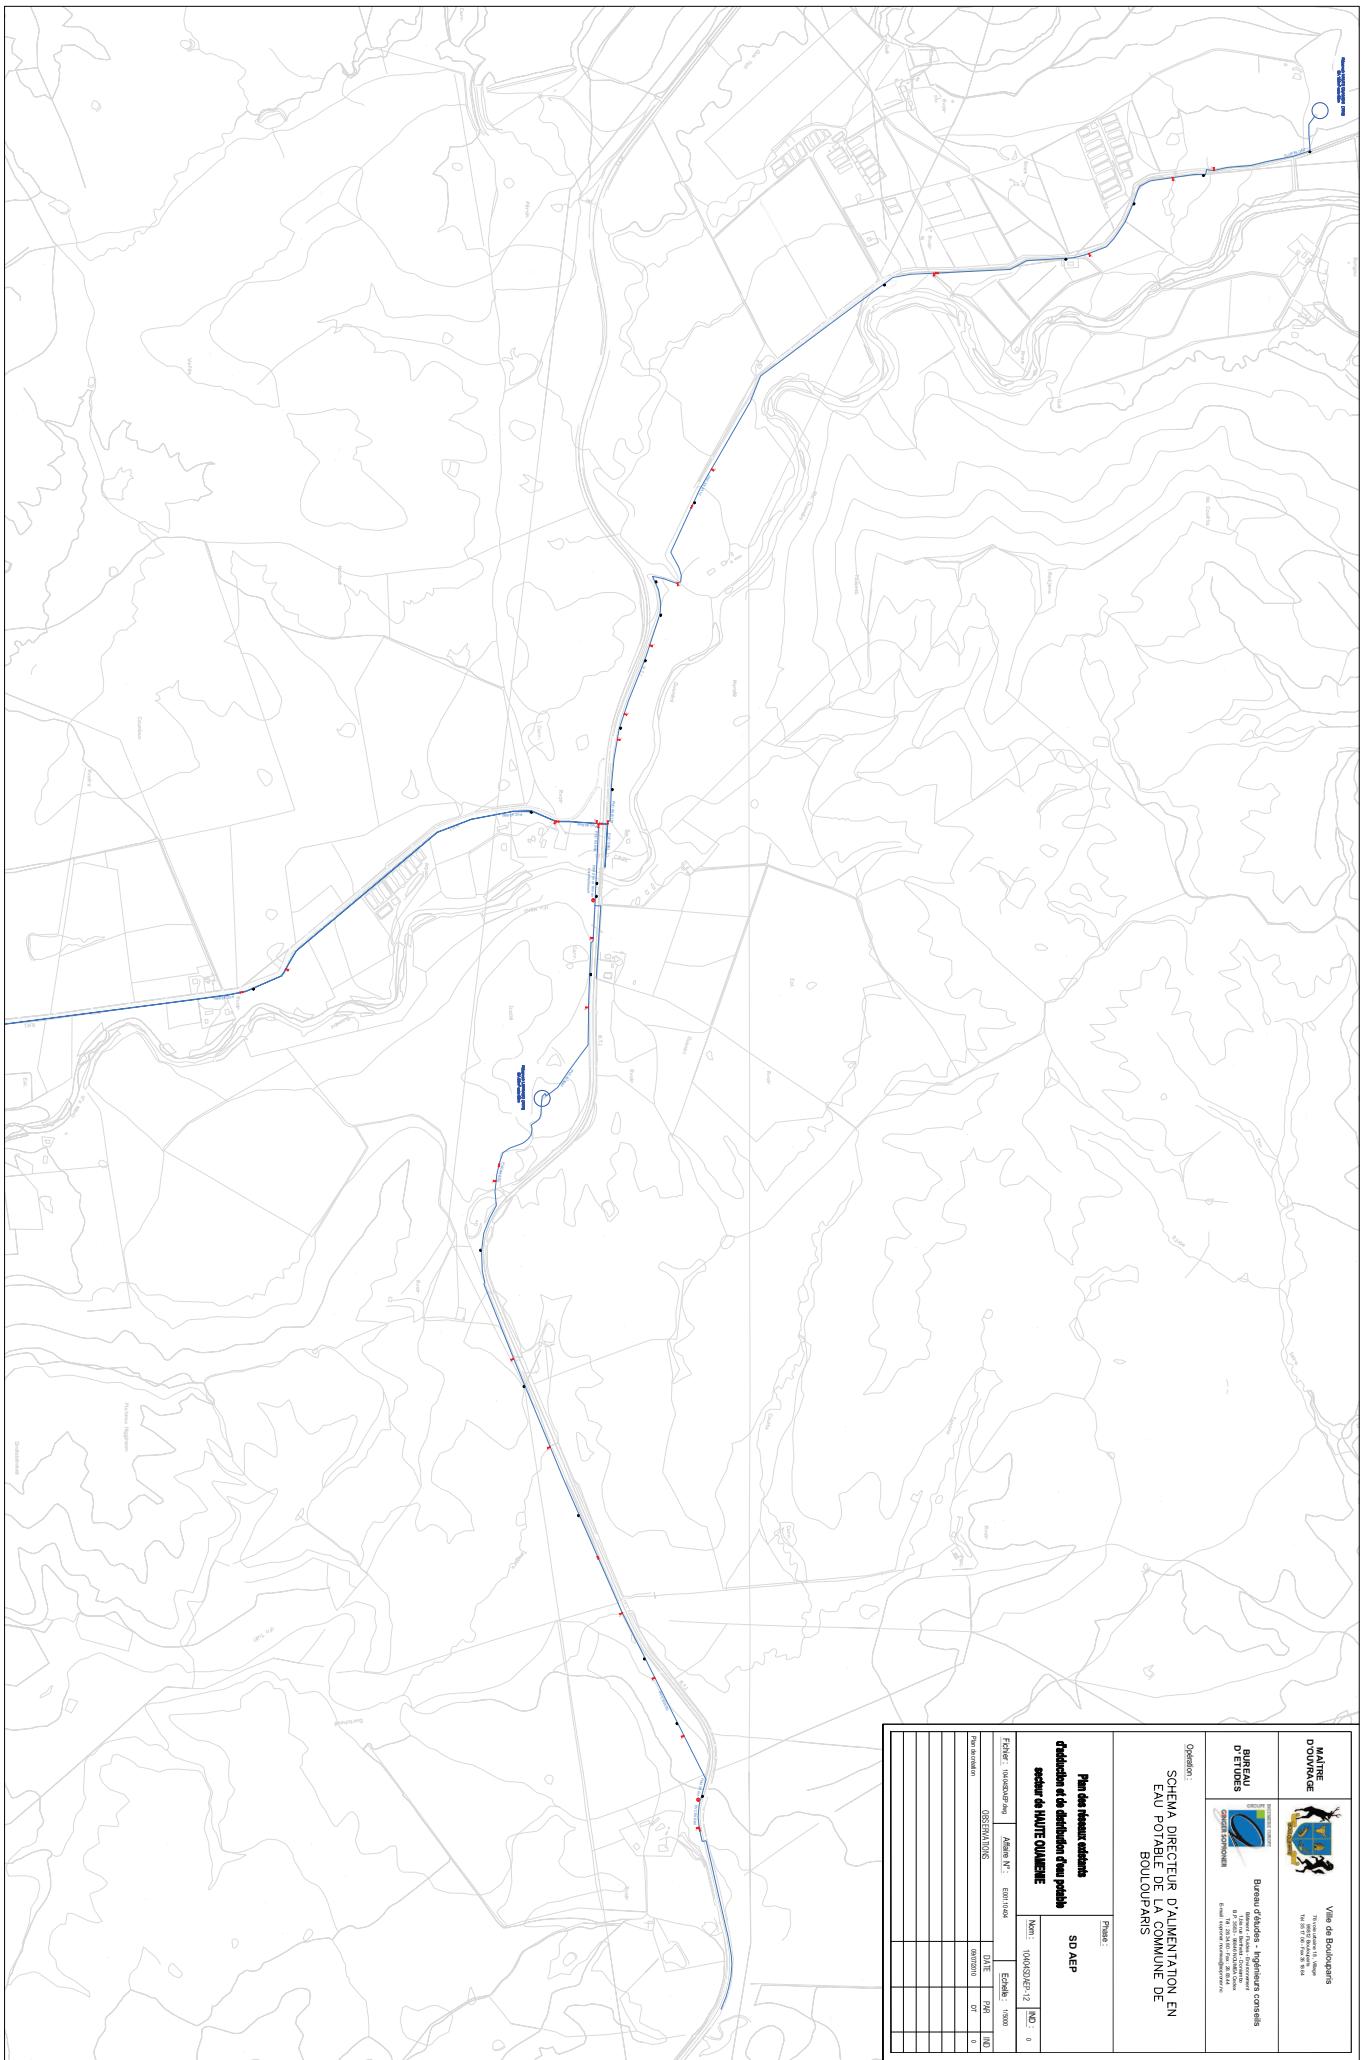

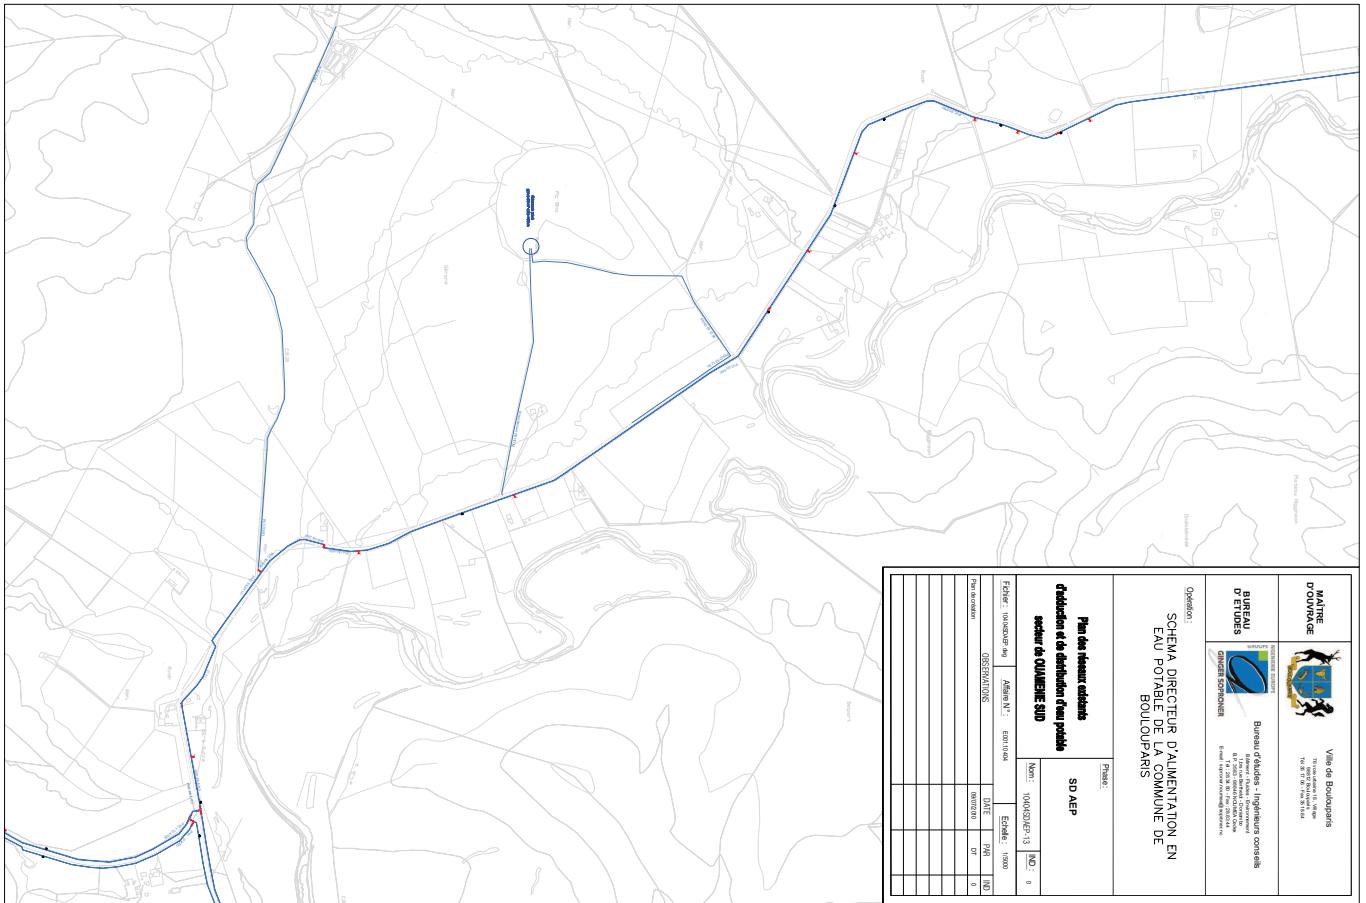

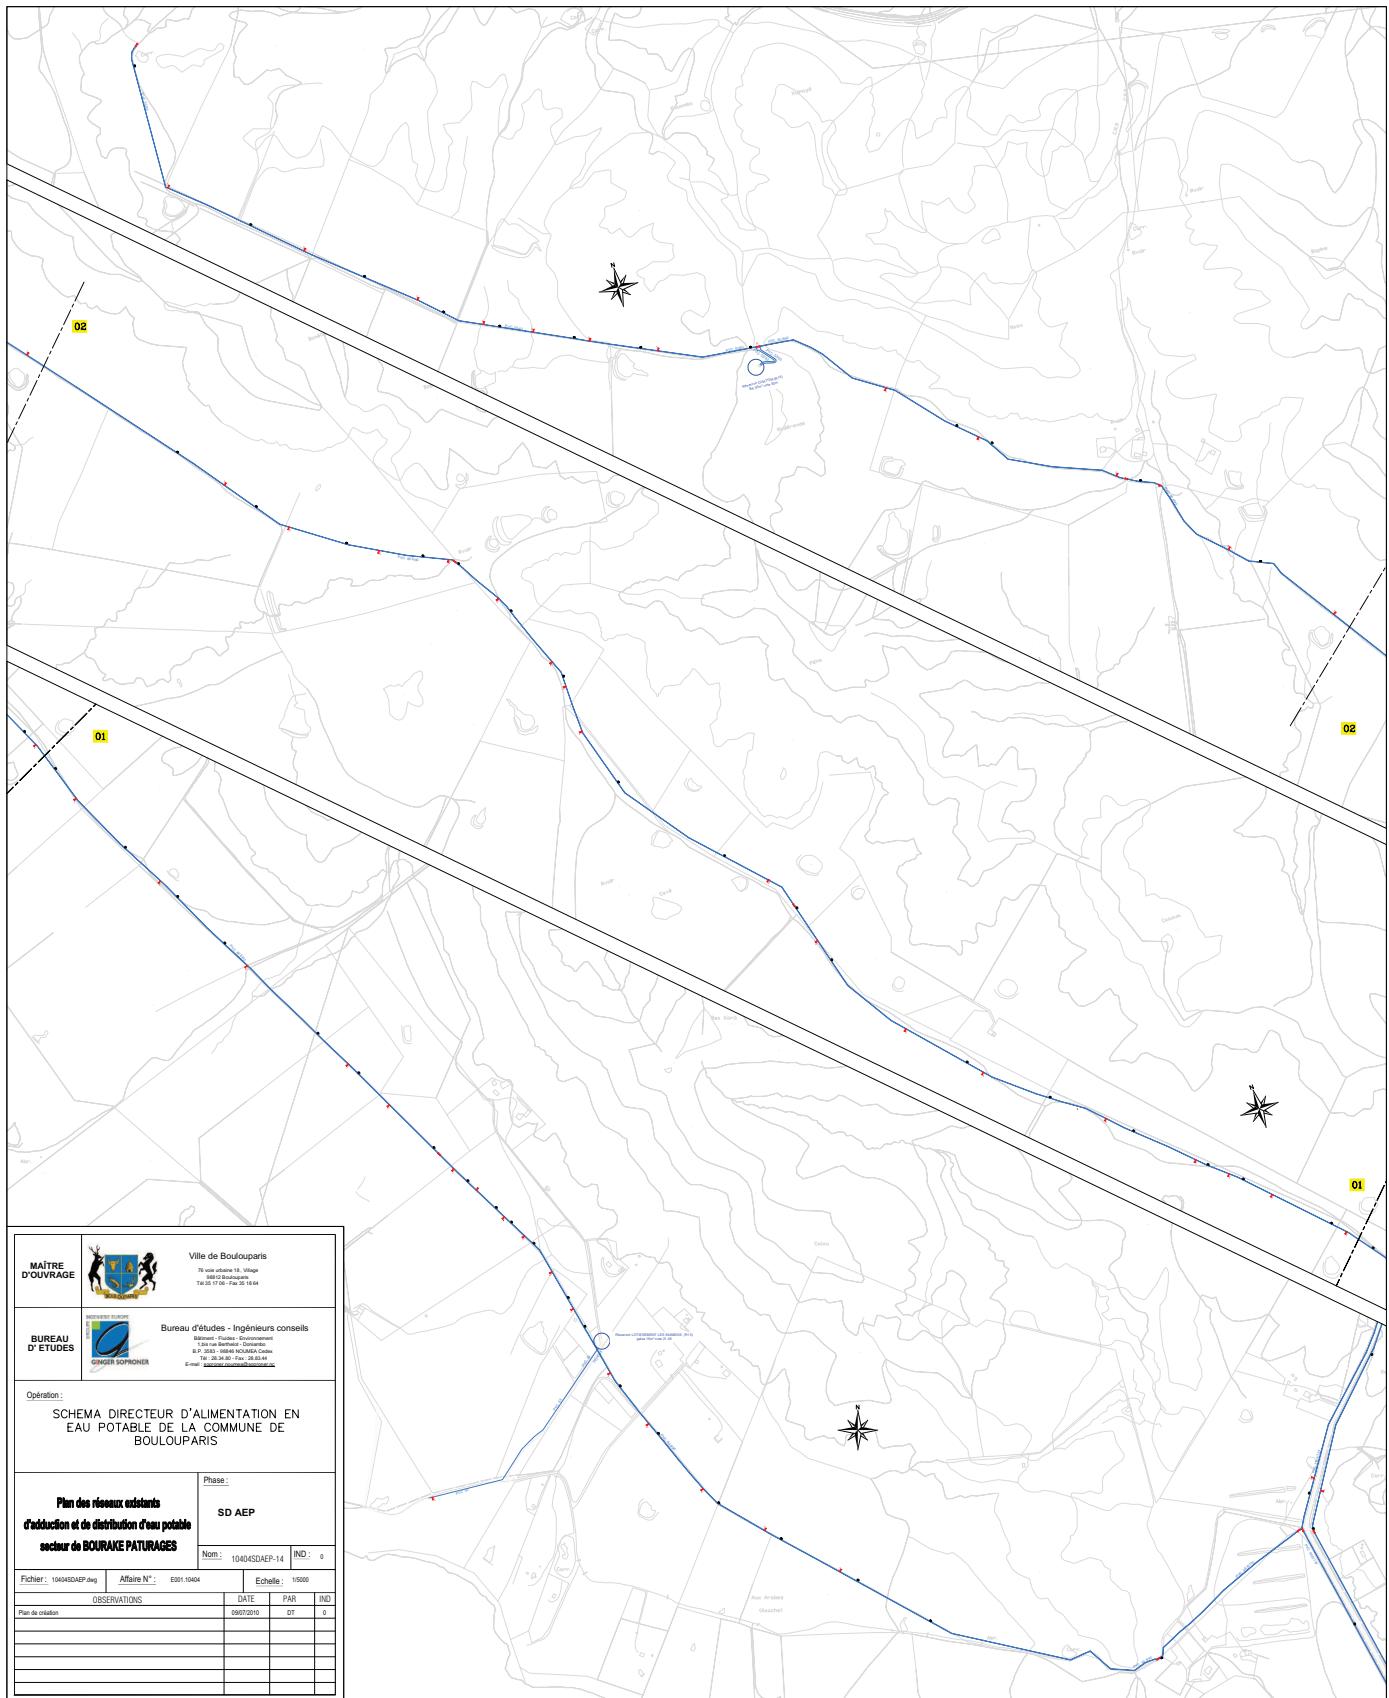

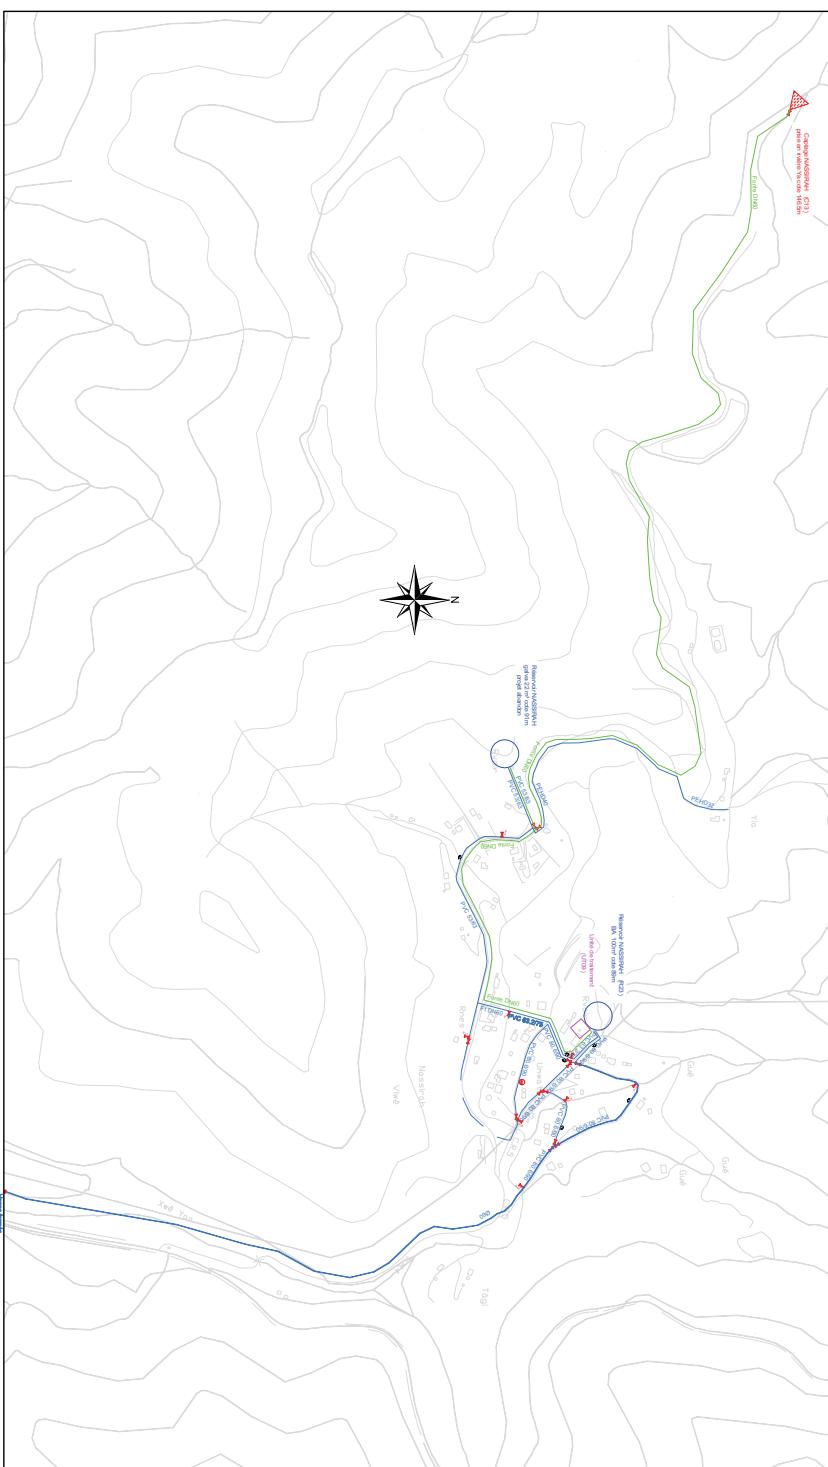

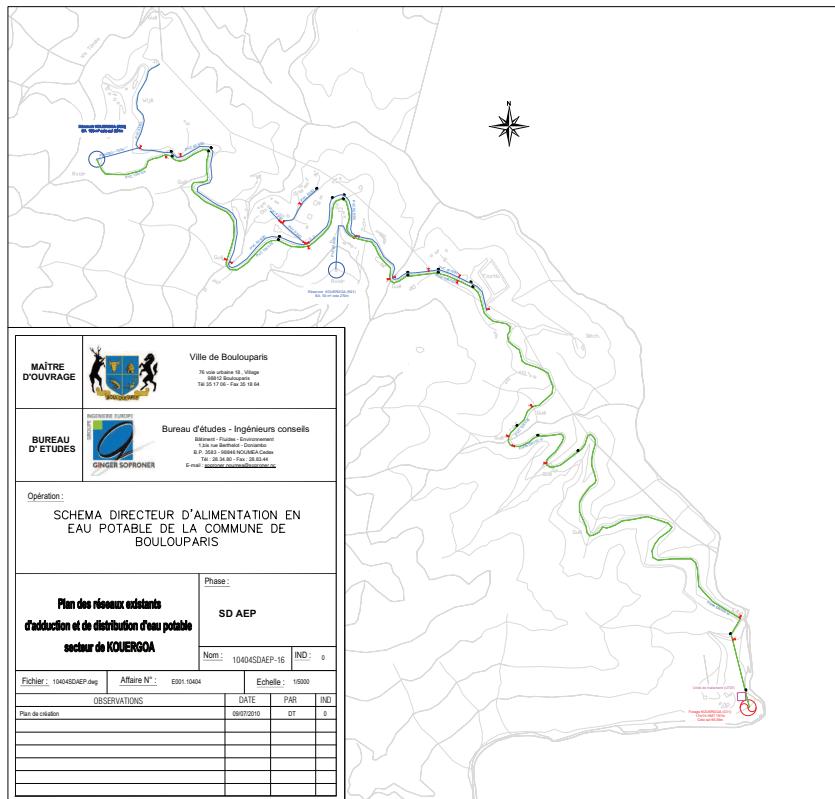

Commune de BOULOUPARIS
Schéma Directeur de l'Alimentation en Eau Potable

Phase 3 : le programme de travaux


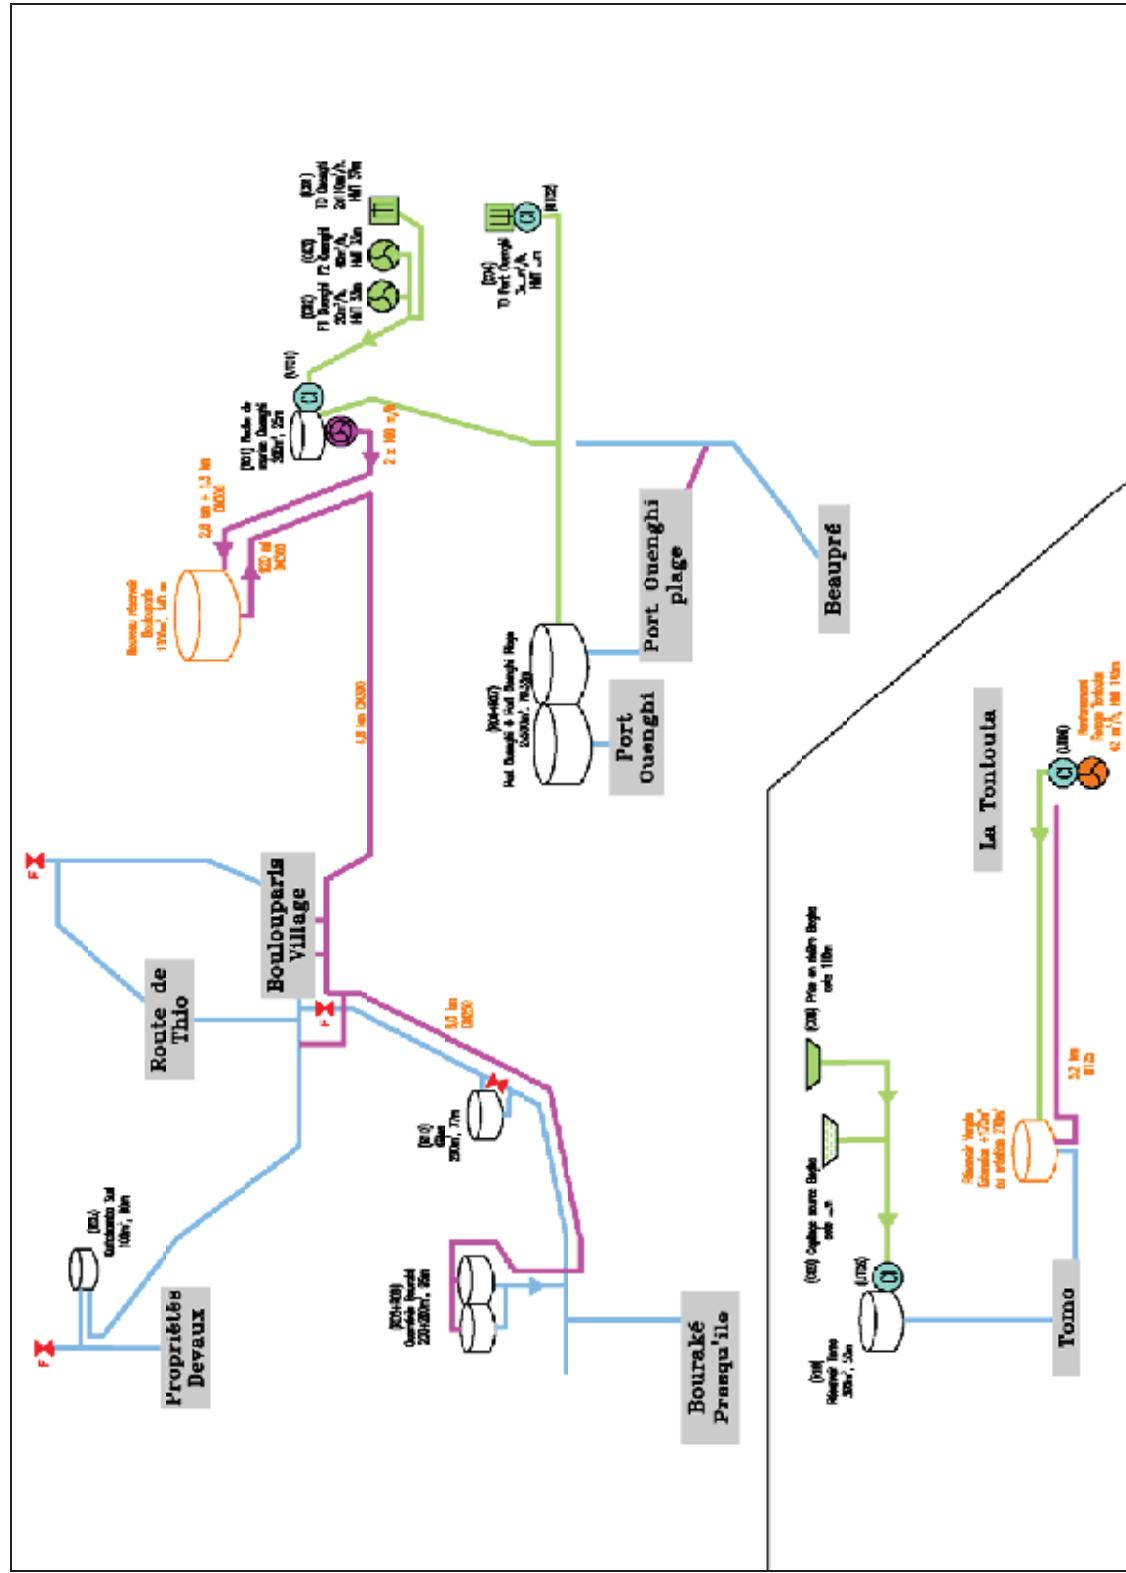


Figure 18 : Synoptique futur du scénario global AEP retenu



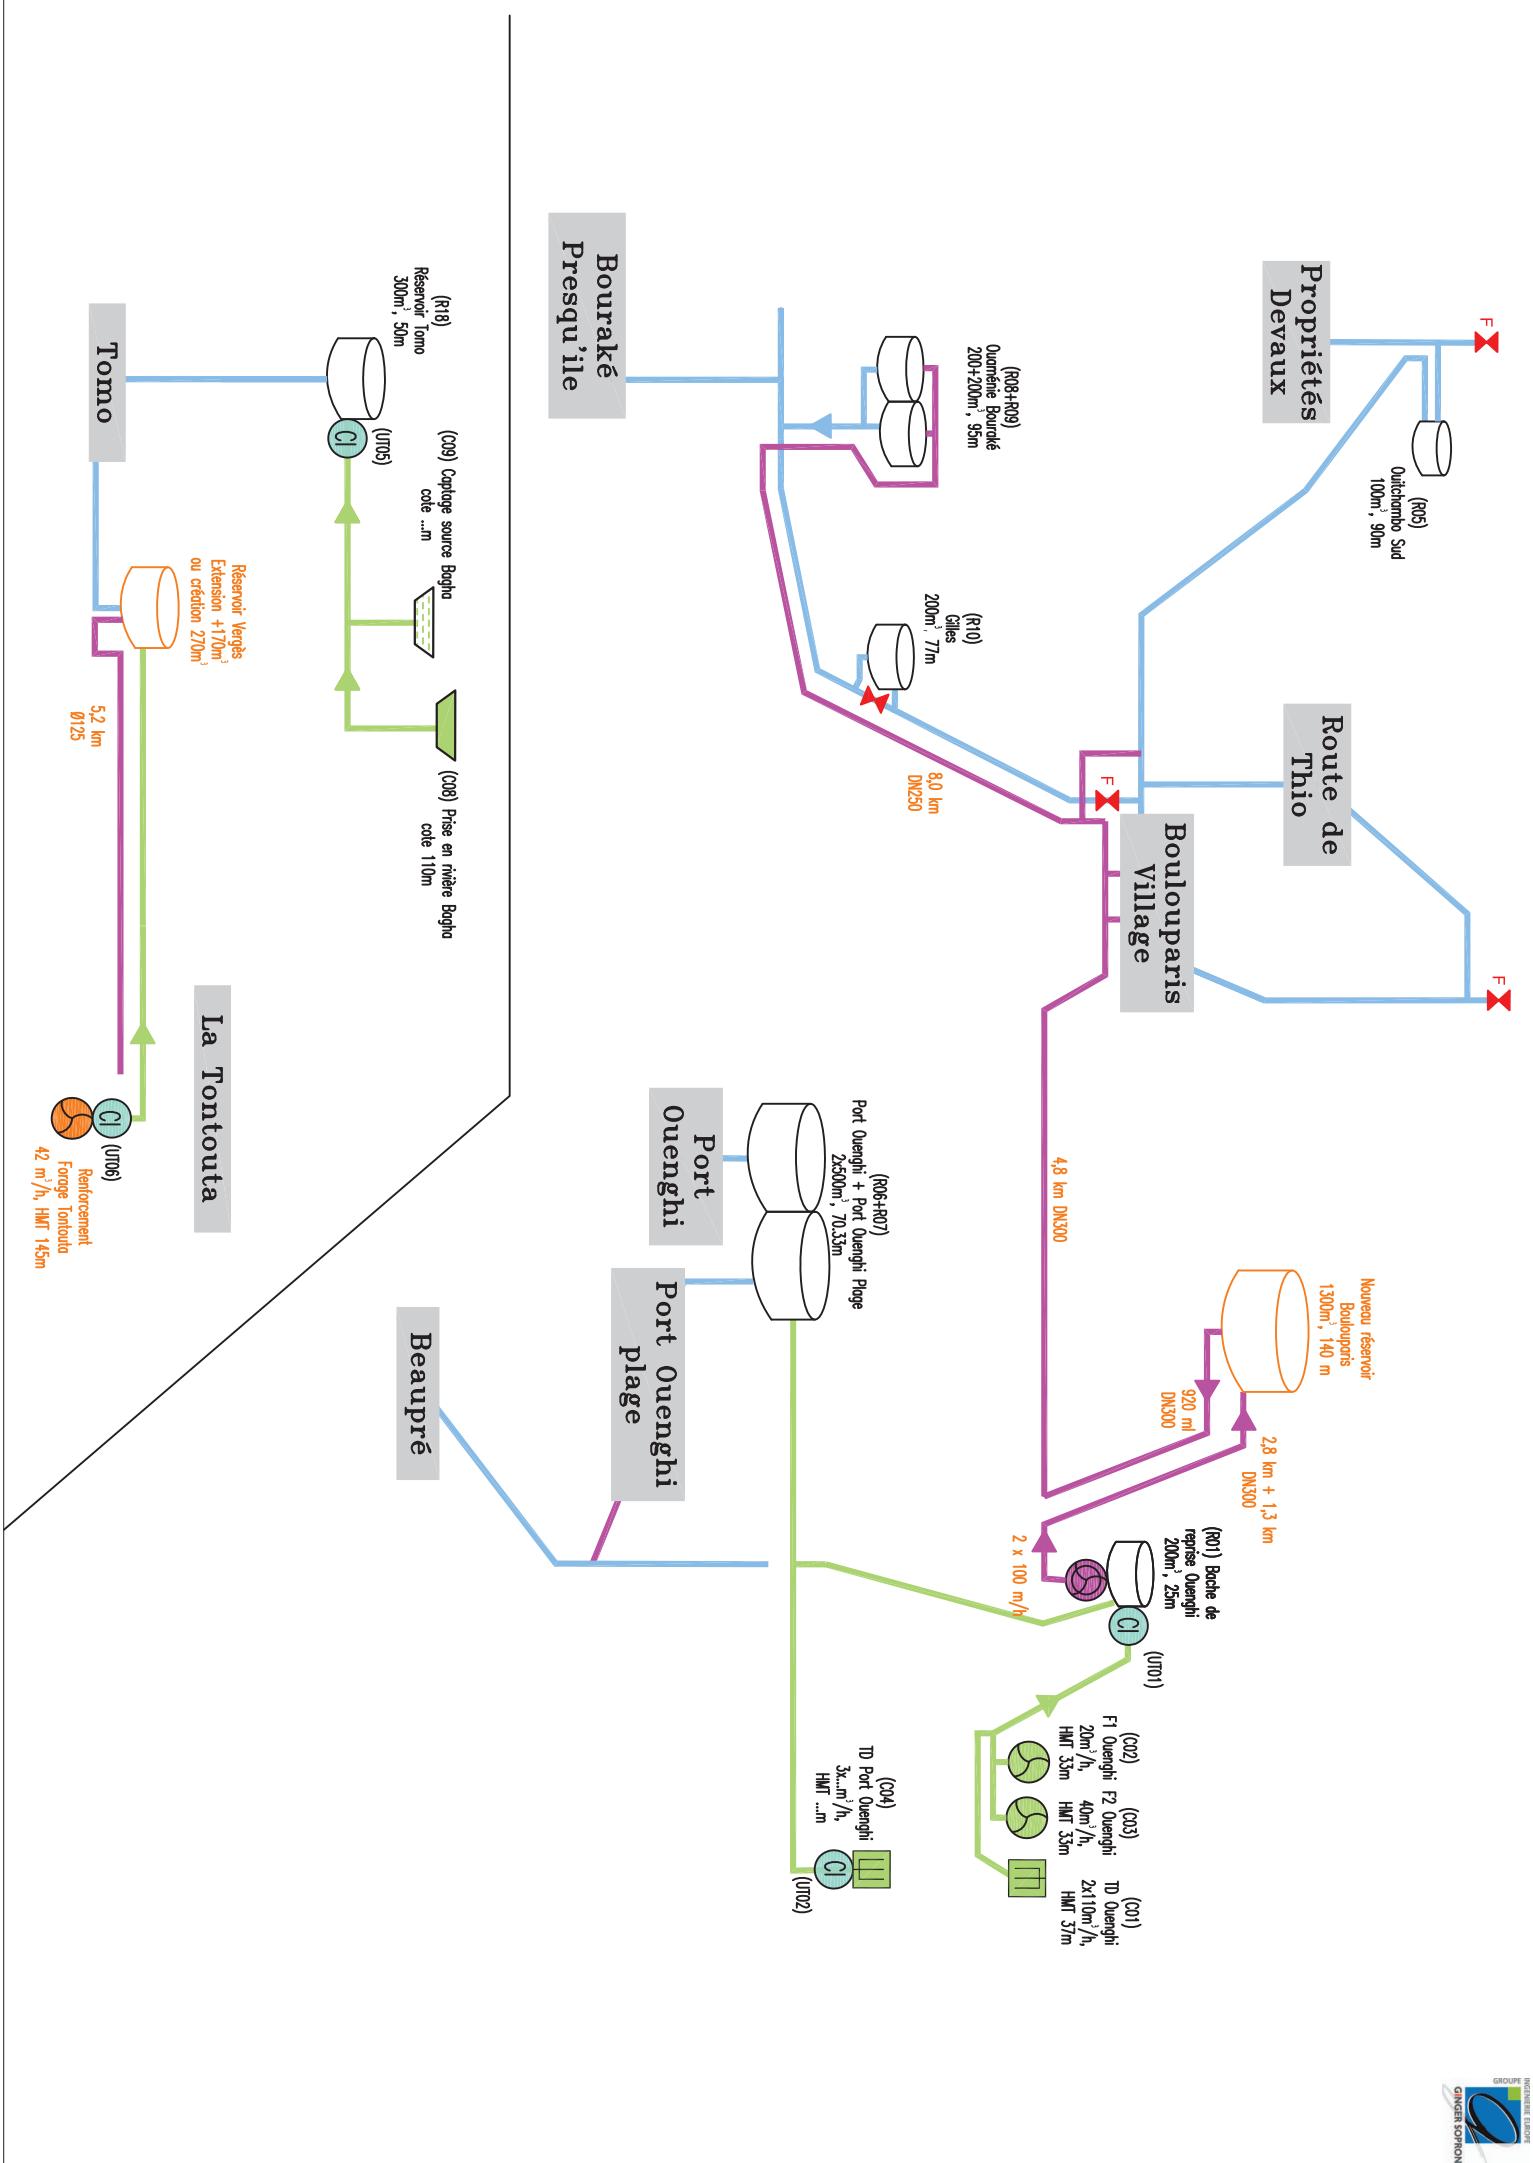

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LA
1, bis rue Berthelet
DOMINIQUE
B.P. 3583
98846 NOUVELLE CALEDONIE Cedex
Tel: (+687) 28 34 80 - Fax: (+687) 28 83 44
E-mail: soprore@sopronet.nc
Date : 16/07/2010
N° : Synoptique AEP existant
Ecelle : _____ Dessinateur : DT

UDI OUTCHAMBO

UDI NASSIRAH
 (PROJET 2010)

UDI KOUERGOA

UDI OUENGHI VILLAGE

UDI TONTOUTA TOMO

UDI NETEÀ-TOMO

UDI PORT OUENGHI

UDI OUAMÉNIE BOURAKÉ

