


RAPPORT BILAN 24H 2022

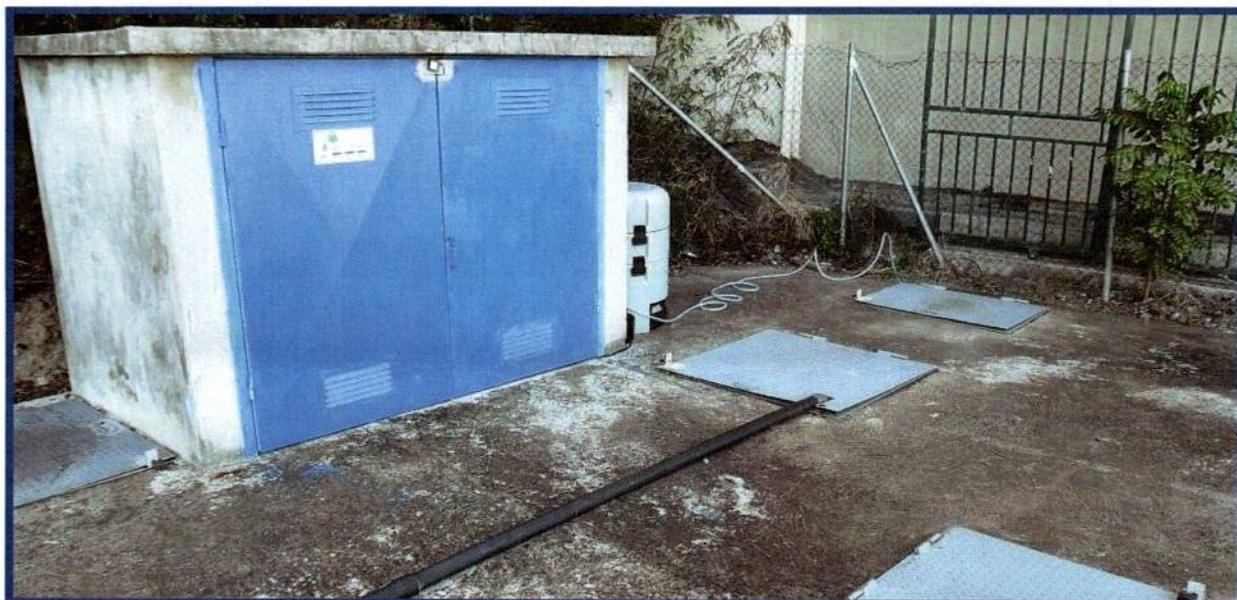

STATION D'EPURATION
COMMANDANT ROUGY
STATION DE TYPE BOUES ACTIVEES
Mesures réalisées du 12 au 13 Mai 2022

Table des matières


RESUME	1
I. PRESENTATION DE LA STATION	2
a) Localisation	2
b) Caractéristiques Théoriques	2
c) Filière de traitement et équipements	2
II. RESULTATS DU BILAN	3
a) Mesure de débit	3
b) Analyses	3
III. EVOLUTION DES BILANS 24H	3
IV. CONCLUSIONS	4

RESUME

Station Commandant Rougy type boues activées	56 EH
Analyses	Conforme
Conclusion : Bon fonctionnement général de la station d'épuration	

I. PRESENTATION DE LA STATION

a) LOCALISATION

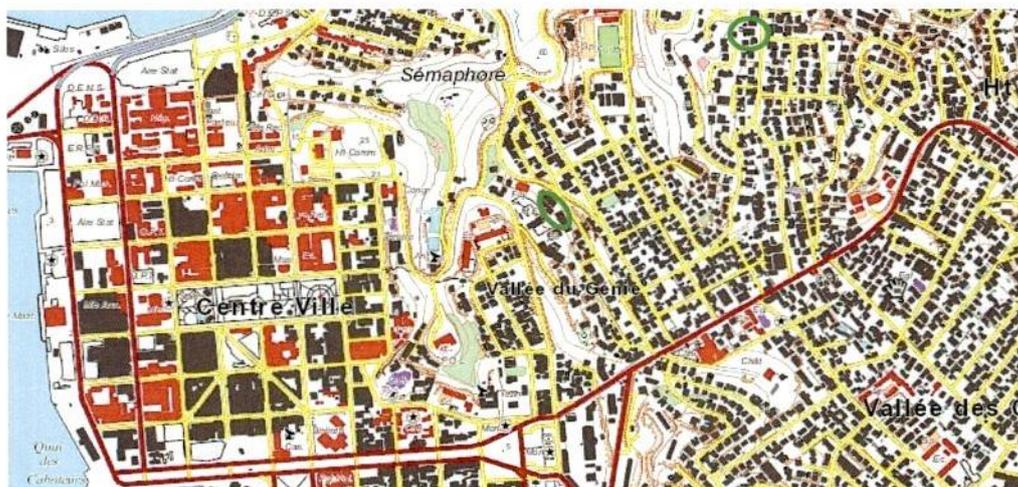

Adresse : rue du Commandant Rougy – Vallée des colons

b) CARACTERISTIQUES THEORIQUES

Les eaux usées transitant dans la station sont uniquement des eaux vannes et des eaux ménagères, le réseau de la station d'épuration est donc un réseau séparatif.

DONNEES NOMINALES	
Nombre d'EH	56 EH
Volume journalier théorique (150L/EH/j)	8,4 m ³ /j
DBO5 journalière (60 g/EH/j)	3,4 kg/j
DCO journalière (120g/Eh/j)	6,7 kg/j
MES journalier (90 g/Eh/j)	5,4 kg/j

Les normes de rejets sont définies par la délibération n°10277/DENV/SE du 30 avril 2009.

c) FILIERE DE TRAITEMENT ET EQUIPEMENTS

La station d'épuration est un système d'assainissement collectif de type boues activées.

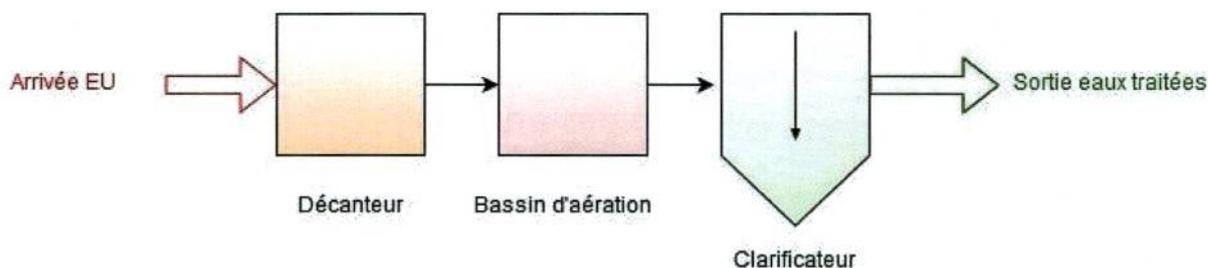


Schéma simplifié de la filière de traitement

II. RESULTATS DU BILAN

a) MESURE DE DEBIT

La station ne dispose ni d'un canal débitmétrique ni d'un poste de relevage pour réaliser une mesure de débit.

b) ANALYSES

Les prélèvements ont été effectués du 12 au 13 mai 2022. Un préleveur réfrigéré a été installé en sortie de station afin de réaliser un échantillon moyen sur 24h.

Le bilan a été réalisé par temps de pluie (voir annexe 2).

Les résultats de cette campagne sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le rapport d'analyses est joint en annexe 3.

Analyses	Unités	Sortie	Charge sortante	Normes de rejet*	Conformité Step**
DBO5	mg/L	7	0.06 kg/j	25	C
DCO	mg/L	29	0.24 kg/j	125	C
MES	mg/L	10	0.08 kg/j	35	C
***pH in situ	-	7.5		Entre 6.0 et 8,5	C

*Selon n°10277/DENV/SE du 30 avril 2009., cf. annexe 1

**C = conforme


NC = non conforme

NA = non applicable

*** pH in situ : Ph mesuré sur site à l'aide d'un pH mètre portatif

Tous les paramètres analysés sont en dessous des seuils réglementaires.

III. EVOLUTION DES BILANS 24H

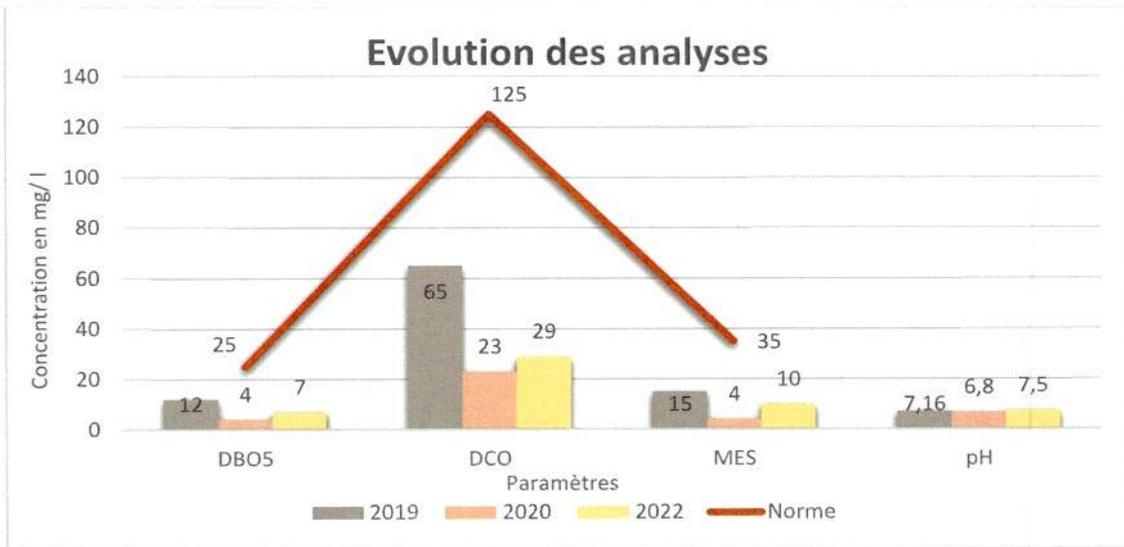

De bons résultats ces 3 dernières années.

IV. CONCLUSIONS

Le bilan 24 heures est **conforme** à la réglementation.

Bon fonctionnement général de la station d'épuration.

ANNEXES

ANNEXE 1 : Normes de rejets

ARTICLE 5 : EAU

5.1 - Prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d'entretien de ce réseau.

5.2 - Consommation d'eau

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

5.3 - Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

5.4 - Protection du milieu naturel et prescriptions relatives à la qualité du rejet

Dans le cas d'un rejet dans un cours d'eau, le point de rejet doit être localisé afin de minimiser l'effet sur les eaux réceptrices et assurer une diffusion optimale. Le choix de son emplacement doit tenir compte de la proximité de captage d'eau potable, de baignades, de zones aquacoles, piscicoles et conchylicoles. Le rejet doit s'effectuer dans le lit mineur du cours d'eau à l'exception de ses bras morts. Les rejets effectués sur le domaine public maritime doivent être au-dessous de la laisse de basse mer.

L'ouvrage de déversement ne doit pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion du fond ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.

Les effluents sont prétraités (dégrillage, décantation, ...) puis traités par voie biologique ; ils peuvent être traités par la seule voie physico-chimique s'il est justifié de l'innocuité du rejet correspondant pour le milieu naturel et de l'absence de risque pour la santé publique.


Les valeurs limites des rejets d'eaux sont contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent traité non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.

Les ouvrages de traitement par filière biologique doivent respecter, en sortie de l'installation de traitement, les valeurs limites des rejets d'effluent traité, dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration, fixées comme suit :

- pH compris entre 6 et 8,5
- Température inférieure ou égale à 30°C
- Demande biochimique en oxygène à 5 jours (D.B.O.₅) (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 25 mg/l.
- Demande chimique en oxygène (D. C. O.) (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 125 mg/l.
- Matières en suspension (M.E.S.) (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 35 mg/l.

ANNEXE 2 : Données pluviométriques – Mai 2022 – Nouméa

Source météo nc

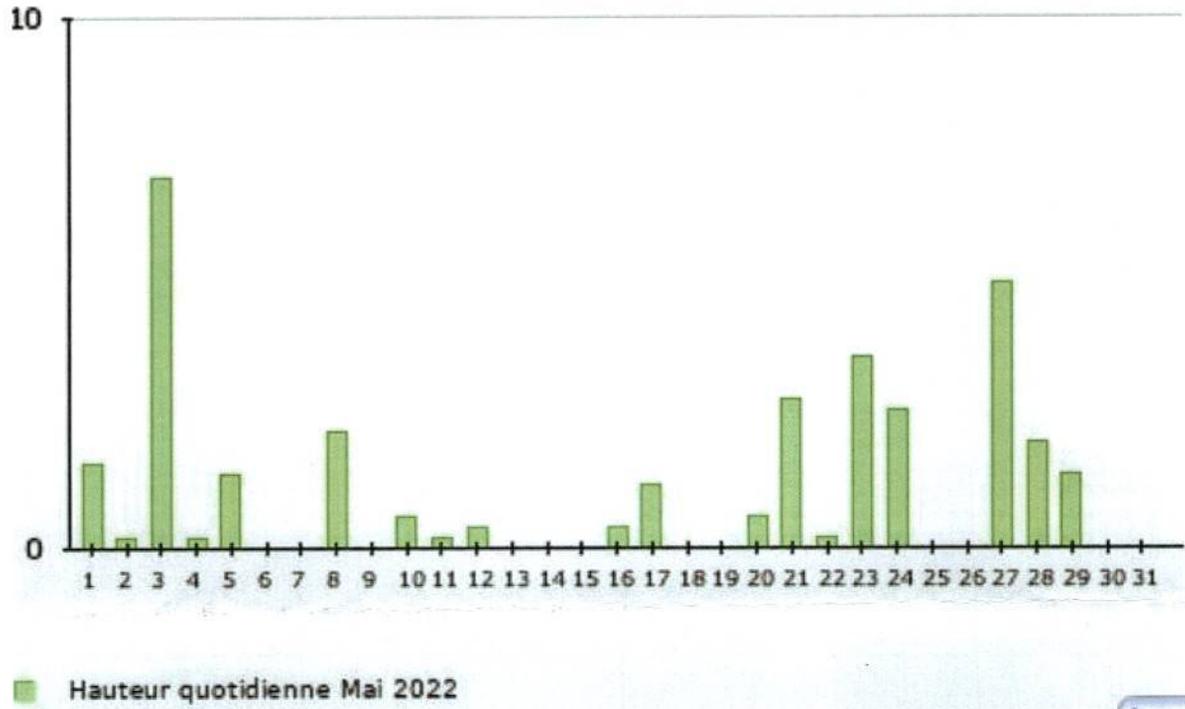

ANNEXE 3 : Rapport d'analyses



Rapport d'analyse 2022/05/R0507

BC n° B24h
Aff n°
Devis n°

EPUREAU
Epureau
20, bis rue Descartes
382098846 Nouméa Cedex
Tel : 28 17 27
assist-puroo@epureau.nc

Echantillon : 2022/05/E0133
Lieu du prélèvement : Nouméa
Date de début d'analyse : 13/05/2022
Nature de l'échantillon : Eau usée
Référence Client : Campus des Iles
Température à réception : 15°C

Date de prélèvement : 13/05/2022 8h50
Date de réception : 13/05/2022 9h30
Date de fin d'analyse : 19/05/2022
Préleveur : Thierry
Flaconnage : labeau

Analyse	Méthode	Résultat	Unité	Eaux usées normes calédoniennes selon la délibération n°10277/DEN/ISE du 30 avril 2009	Limite de quantification
Paramètre indésirable					
Matières en suspension (MES)	NF EN 872	10	mg/L	35	2
Demande biochimique en oxygène (DBO5)	NF EN 15058 15-1	7	mg O2/L	25	2
Demande chimique en oxygène (DCO)	EPA 8000	29	mg/L	125	20
Paramètre physico chimique					
Température de mesure du pH	NF T90-008	20.1	°C		0.1
pH	NF T90-008	7.50	Unités pH	6-8.5	0,1

Remarques/Commentaires :

- (1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon.
 (2) Pour défaut ou non conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
 (3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
 (4) Tous les intervalles relatifs aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...).
 (5) Les limites de quantification indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et sont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
 (6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans floc. Leur masse surfacique est comprise entre 60 g/m² et 100 g/m².

Nouméa le 20/05/2022
Responsable de laboratoire



ES SERVICES

ZAC PANDA
98830 DUMBEA
Tel:27.01.70
Fax:

Pesée 1 : 29/03/2022 10:11
N° pesée 1: 10535
Pesée 2 : 29/03/2022 10:28
N° pesée 2: 10536

Vehicule : 158313
Produit : Boue de step liquide <15%
Client : AD Vidange
Destination : STEP
Transporteur: AD Vidange

N. BSD : 8991
BSD SUITE :
BSD SUITE :

P1PT : 20400 kg
P2 : 14140 kg
NET : 6260 kg

Merci de votre visite.
A bientôt.