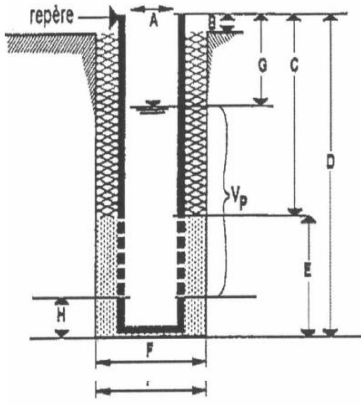


FICHE DE PRELEVEMENT D'EAU SELON LA NORME FD X 31-615

SITE	Promed	Date/heure	13/04/2023 - 14:10		PUITS N°	Pz1	
		Opérateur	J. VILANOVA				
COUPE TECHNIQUE DU FORAGE		MESURE DU NIVEAU D'EAU					
Matériau du tube et des crépines : Diamètre du tubage (A) - en cm : 5 → rayon (en cm) : 2,5 Hauteur de la bouche à clef (B) : Hauteur de crépine (E) : Hauteur de tube non crépiné (C) : Nature du massif filtrant :		MESURE A FAIRE AVANT TOUTE OPERATION G : niveau statique eau (en m) : 2,57 → Haut du capot de protection D : profondeur du puits (en m) : 7,21 → Haut du capot de protection Hauteur d'eau (en m) : 4,64 Niveau statique flottant (en m) : - Epaisseur flottant : - Niveau du son continu (en m) : 4,28					
		DEVELOPPEMENT Matériel : Pompe : Pompe submersible 12 V Débit pompe : Maximum de 11 litres par minute au niveau "0" Sonde interface : Solinst type 122 de SILEX international Multi-paramètre portable HACH. Procédure : $\pi \times (0,025)^2 \times 4,64 = 9,12 \times 10^{-3}$ Volume à purger (en l) : 3 x 9,12 Volume purgé (en l) : 27,36					
		PRELEVEMENT (matériel) Nature de l'échantillonneur : Préleveur à usage unique Type de flaconnage utilisé : Flacons Synlab/SGS Conditionnement des échantillons : Conservation des flacons dans une glacière avec blocs de glace.					
OBSERVATIONS EFFECTUEES A STABILITE DES PARAMETRES (avant prélèvement)							
Temps de développement (min)	V pompé (L)	T°C	Conductivité (µS/cm)	pH	Potentiel redox (mV)	Odeur	Aspect Couleur Turbidité
Quelques secondes	10	28,9	5370	6,75	-	Ø	Eau trouble, couleur grise, pas d'aspect gras
Quelques secondes	10	26,9	4380	6,65	-	Légère odeur HTC	Eau trouble, couleur grise, pas d'aspect gras
5 minutes	10	26,3	4490	6,7	-	Ø	Eau moins trouble, grise, pas d'aspect gras
Conditions météorologiques : Journée ensoleillée							
REMARQUES							

Version Mai 2023

Version Mai 2023