


OBJET DU DOCUMENT Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, rapport d'auto-surveillance environnemental mensuel

CONTEXTE Respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation n°1532 du 21 février 2005

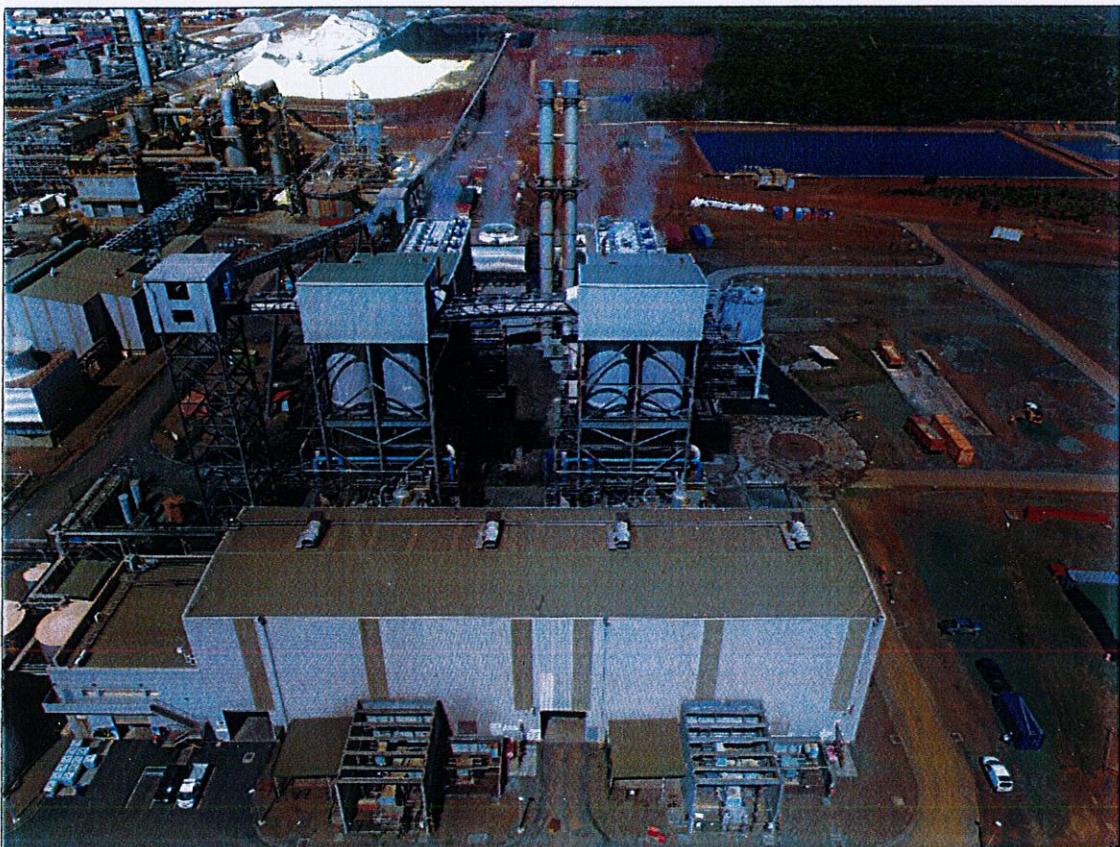

Validation du document (Nom – visa – date)

Rédacteur

Vérificateur


Approbateur

Responsable Exploitation

Responsable QHSE

Chef de Centrale

22109122

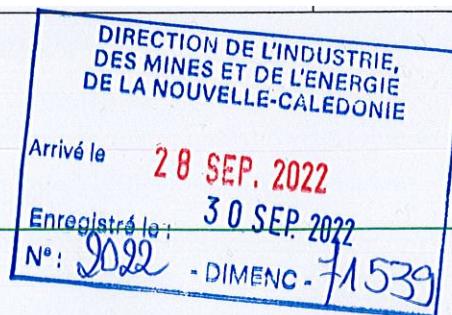


SOMMAIRE

1.	Synthèse de fonctionnement de la centrale	4
1.1	Fonctionnement de la tranche 1	4
1.2	Fonctionnement de la tranche 2	6
1.9	Synthèse de fonctionnement et de consommation de la centrale	8
2.	Rejets aqueux	9
2.1	PPIE	9
2.1.1	Analyses en continu	9
2.1.2	PPIE : Analyses hebdomadaires et mensuelles	12
2.1.3	PPIE : Ecarts et plan d'actions	13
2.2	PPSW	14
2.2.1	PPSW : Analyses en continu	14
2.2.2	Analyses hebdomadaires et mensuelles	17
2.2.3	Ecarts et plan d'actions	18
2.2.4	CTB : Analyses en continu	18
2.2.5	CTB : Analyses hebdomadaires et mensuelles	19
2.2.6	CTB : Ecarts et plan d'actions	20
2.3	CSSW	20
2.3.1	Analyses en continu	20
2.3.2	Analyse mensuelle	23
2.3.3	Ecarts et plan d'actions	24
3.	Les rejets gazeux	25
3.1	Débits totaux	25
3.2	Mesures en continue sur la tranche n°1	26
3.3	Mesures en continue sur la tranche n°2	26
3.4	Mesures des flux massiques totaux (pour les 2 tranches)	27
3.5	Analyse annuelle des rejets gazeux des cheminées	27
3.6	Rejets gazeux : écarts et plan d'actions	29
3.6.1	Plan d'action : analyseurs de gaz	29
3.6.2	Plan d'action pour les rejets de poussière	30
4.	Emissions sonores	32
4.1	Contexte réglementaire	32
4.2	Procédure de mesures pour la campagne 2019	32
4.3	Résultats de la campagne de mesures 2019	34
5.	Les déchets	35
5.1	Suivi mensuel de déchets	35
5.2	Déchets : Ecarts et plan d'actions	36
6.	Surveillance des légionnelles	37

6.1	Résultats des analyses mensuelles	37
6.2	Légionnelles : écarts et plan d'actions	38
Annexe - 1.	Rapport Bureau Veritas – Mesures des émissions atmosphériques – Juin 2022	39

1. Synthèse de fonctionnement de la centrale


1.1 Fonctionnement de la tranche 1

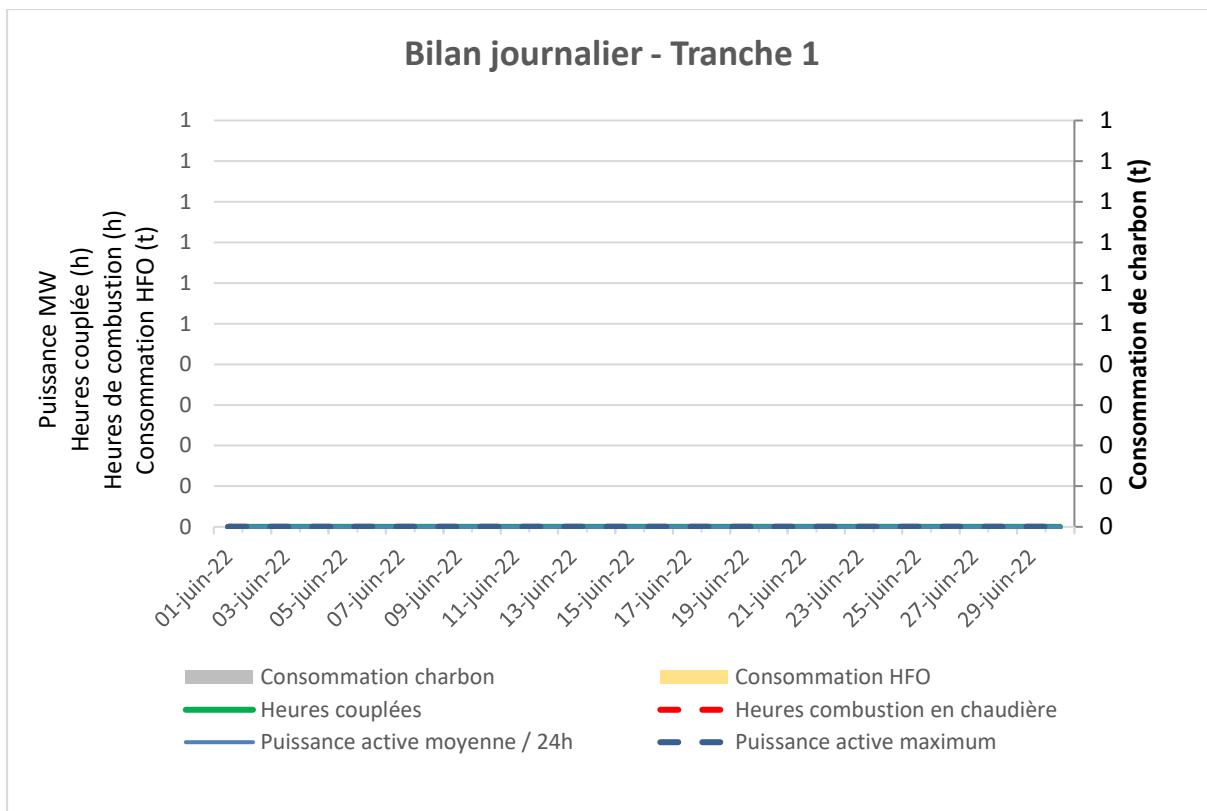

juin 22	Évènements Tranche 1
juin 2022	Unité a l'arrêt

Juin 2022 Tranche 1		Heures couplées	Heures combustion en chaudière	Puissance active moyenne / 24h	Puissance active maximum	Consommation HFO	Consommation charbon
		h	h	MW	MW	t	t
01 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
02 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
03 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
04 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
05 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
06 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
07 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
08 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
09 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
10 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
11 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
12 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
13 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
14 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
15 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
16 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
17 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
18 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
19 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
20 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
21 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
22 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
23 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
24 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
25 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
26 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
27 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
28 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
29 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
30 juin 2022		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

1.2 Fonctionnement de la tranche 2

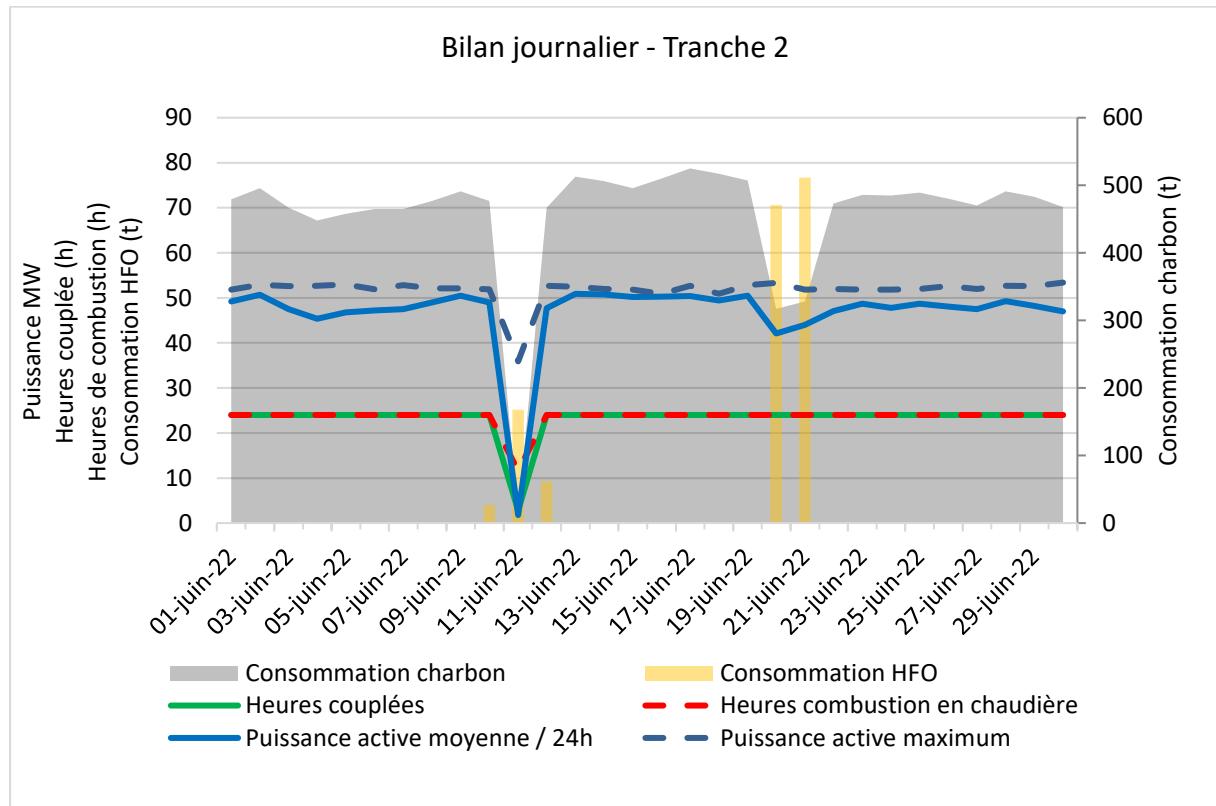

Juin 22	Évènements Tranche 2
10 juin 2022	23h21 : Arrêt broyeur 1
	00h15 : Arrêt broyeur 2 Arrêt de la chaudière pour travaux 00h39 : Découplage et arrêt de la turbine 13h44 : Démarrage de la chaudière 21h02 : Armement turbine 21h51 : Couplage
11 juin 2022	22h20 : Broyeur 2 établi
	02H31 : arrêt broyeur 2 pour travaux 18H37 : broyeur 2 établi
20 juin 2022	21H12 : arrêt auto broyeur 2 pour travaux
21 juin 2022	17H45 : broyeur 2 établi

Juin 2022 Tranche 2		Heures couplées	Heures combustion en chaudière	Puissance active moyenne / 24h	Puissance active maximum	Consommation HFO	Consommation charbon
		h	h	MW	MW	t	t
01 juin 2022		24,0	24,0	49,2	51,8	0,0	479
02 juin 2022		24,0	24,0	50,7	52,9	0,0	496
03 juin 2022		24,0	24,0	47,5	52,6	0,0	467
04 juin 2022		24,0	24,0	45,4	52,7	0,0	448
05 juin 2022		24,0	24,0	46,8	53,0	0,0	458
06 juin 2022		24,0	24,0	47,2	51,9	0,0	465
07 juin 2022		24,0	24,0	47,5	52,8	0,0	465
08 juin 2022		24,0	24,0	49,0	52,1	0,0	477
09 juin 2022		24,0	24,0	50,5	52,1	0,0	491
10 juin 2022		24,0	24,0	49,0	51,9	4,1	477
11 juin 2022		2,8	11,6	1,8	35,9	25,2	12
12 juin 2022		24,0	24,0	47,7	52,7	9,2	467
13 juin 2022		24,0	24,0	50,9	52,5	0,0	513
14 juin 2022		24,0	24,0	50,8	52,0	0,0	506
15 juin 2022		24,0	24,0	50,2	51,8	0,0	496
16 juin 2022		24,0	24,0	50,3	50,9	0,0	510
17 juin 2022		24,0	24,0	50,4	52,7	0,0	525
18 juin 2022		24,0	24,0	49,4	50,9	0,0	517
19 juin 2022		24,0	24,0	50,5	52,8	0,0	507
20 juin 2022		24,0	24,0	42,1	53,3	70,6	317
21 juin 2022		24,0	24,0	44,0	51,8	76,7	328
22 juin 2022		24,0	24,0	47,1	52,0	0,0	473
23 juin 2022		24,0	24,0	48,7	51,8	0,0	486
24 juin 2022		24,0	24,0	47,8	51,8	0,0	485
25 juin 2022		24,0	24,0	48,7	52,0	0,0	489
26 juin 2022		24,0	24,0	48,1	52,6	0,0	480
27 juin 2022		24,0	24,0	47,5	52,0	0,0	470
28 juin 2022		24,0	24,0	49,3	52,7	0,0	491
29 juin 2022		24,0	24,0	48,2	52,6	0,0	483
30 juin 2022		24,0	24,0	47,0	53,4	0,0	468

1.3 Synthèse de fonctionnement et de consommation de la centrale

	Synthèse fonctionnement		
	Tranche 1	Tranche 2	Total
Heures couplées	0,0	698,8	698,80
Heures combustion en chaudière	0,0	707,6	707,60
Puissance active moyenne* (MW)	0,0	46,8	46,8
Puissance active maximum (MW)	0,0	53,4	53,4
Consommation HFO (tonnes)	0,0	185,8	185,8
Consommation charbon (tonnes)	0	13746	13 746,00

*Hors arrêts

2. Rejets aqueux

2.1 PPIE

2.1.1 Analyses en continu


Les données temps réel sont fournies par la supervision des stations d'eaux et sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

A noter que la CDE continue en parallèle d'effectuer des analyses journalières relatives à ces paramètres. Pour rappel, depuis le mois de février 2022, nous avons eu des défaillances sur la sonde de pH en ligne au refoulement de la station de traitement, le mesure alors prises en compte sont celles relevé par la CDE et elles seront dans ce cas notées en bleu ci-dessous.


	Disponibilité des mesures	Durée de fonctionnement	Moyenne journalière Débit	% mesure débit <55 m3/h	Moyenne journalière Turbidité	Moyenne journalière pH	% mesure sur 24h 6,5<pH<8,5	Moyenne journalière Température	% mesures sur 24h <35 °C	Moyenne journalière conductivité
	%	%	m3/h	%	NTU	pH	%	°C	%	µS/cm
01/06/2022	100%	31%	22,1	78%	12,9	7,5	-	32,7	100%	49,6
02/06/2022	100%	14%	10,2	90%	12,4	8,0	-	29,2	100%	19,7
03/06/2022	100%	28%	14,7	91%	12,4	7,4	-	28,0	100%	56,7
04/06/2022	100%	32%	22,9	78%	12,7	8,3	-	32,2	100%	48,3
05/06/2022	100%	30%	21,5	79%	12,8	7,6	-	32,3	100%	40,4
06/06/2022	100%	30%	22,0	79%	12,7	7,6	-	32,8	100%	46,9
07/06/2022	100%	38%	19,6	89%	12,7	8,2	-	30,5	100%	63,3
08/06/2022	100%	29%	19,6	80%	12,7	7,0	-	29,6	100%	41,9
09/06/2022	100%	29%	20,6	81%	12,8	7,0	-	29,8	100%	39,6
10/06/2022	100%	30%	21,4	80%	12,7	6,9	-	29,8	100%	70,0
11/06/2022	100%	26%	17,9	83%	12,6	7,1	-	29,5	100%	74,6
12/06/2022	100%	31%	22,5	78%	12,6	6,6	-	30,4	100%	94,1
13/06/2022	100%	29%	20,5	80%	12,6	6,8	-	31,3	100%	93,1
14/06/2022	100%	28%	20,4	81%	12,6	7,0	-	31,3	100%	83,7
15/06/2022	100%	28%	19,7	82%	12,6	7,4	-	31,2	100%	104,6
16/06/2022	100%	0%	0,1	100%	12,9	6,8	-	31,0	100%	364,1
17/06/2022	100%	0%	0,1	100%	13,6	7,0	-	30,9	100%	364,1
18/06/2022	100%	1%	1,3	99%	12,8	6,9	-	30,9	100%	354,5
19/06/2022	100%	43%	31,2	70%	12,9	7,0	-	30,2	100%	101,4
20/06/2022	100%	54%	32,7	70%	14,9	7,7	-	28,7	100%	179,0
21/06/2022	100%	45%	30,0	69%	12,8	7,8	-	28,3	100%	114,9
22/06/2022	100%	43%	29,0	70%	12,9	7,8	-	28,6	100%	106,1
23/06/2022	100%	42%	28,1	71%	12,8	6,7	-	28,7	100%	96,4
24/06/2022	100%	38%	25,7	74%	12,8	6,7	-	29,7	100%	94,9
25/06/2022	100%	38%	25,2	75%	12,9	6,5	-	30,3	100%	104,0
26/06/2022	100%	36%	23,6	77%	12,8	6,5	-	30,2	100%	97,8
27/06/2022	100%	37%	24,2	77%	12,9	6,7	-	29,4	100%	94,4
28/06/2022	100%	37%	24,2	76%	13,0	7,9	-	29,8	100%	97,4
29/06/2022	100%	38%	22,9	78%	12,8	7,4	-	29,6	100%	100,6
30/06/2022	100%	43%	23,9	77%	12,9	7,2	-	29,2	100%	113,8
Moyenne	100%	31%	20,6	80%	12,9	7,2	-	30,2	100%	110,3

A noter : — : données indisponibles.


Mesure de débit (m³/h) en continu - Rejets effluents industriels (6-IP1)

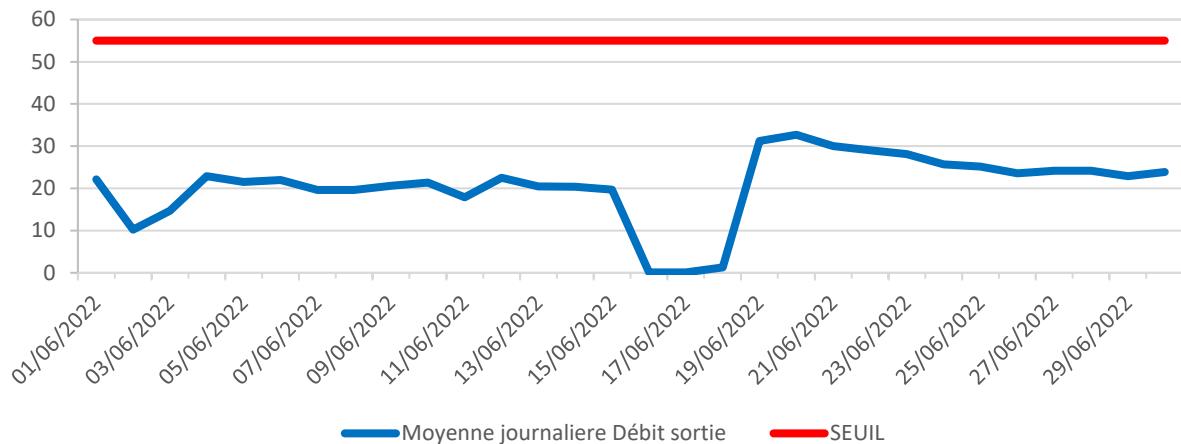


Mesure de turbidité (en NTU) en continu - Rejets effluents industriels (6-IP1)

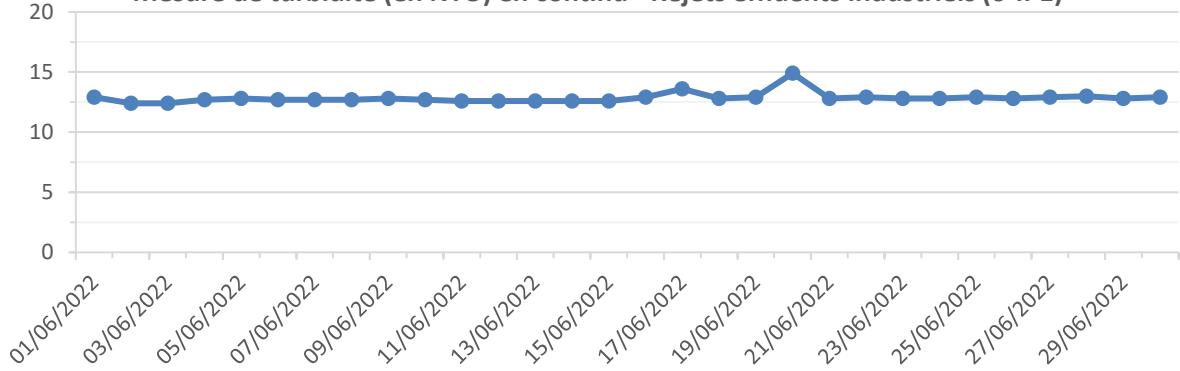


Mesure de pH- Rejets effluents industriels (6-IP1)

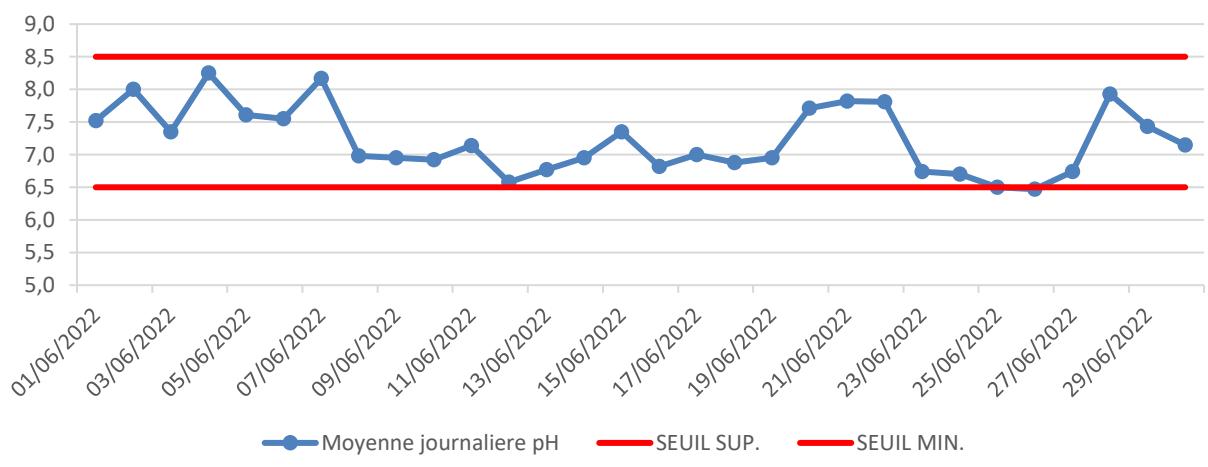

Mesure de température (en °C) en continu - Rejets effluents industriels (6-IP1)

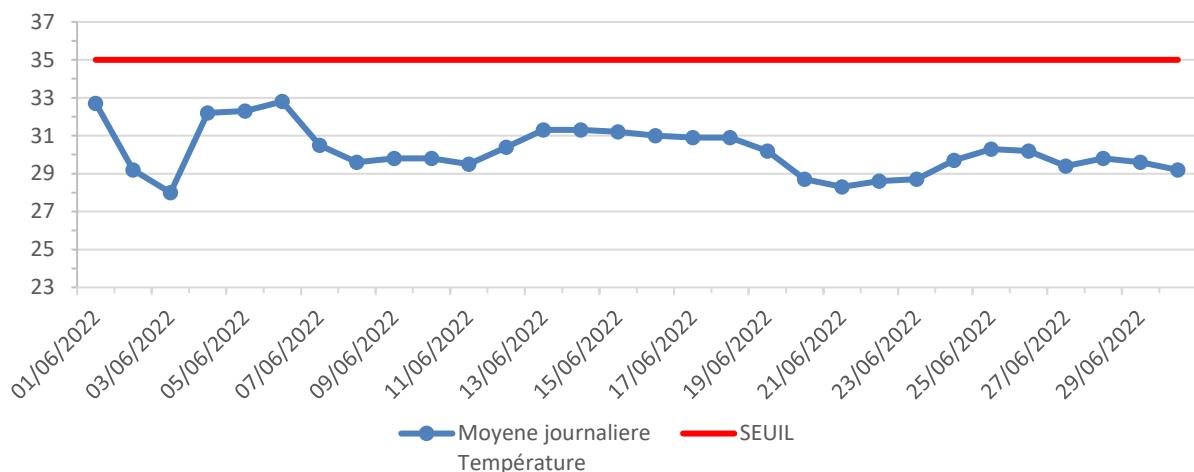

Mesure de conductivité (en $\mu\text{S}/\text{cm}$) en continu - Rejets effluents industriels (6-IP1)

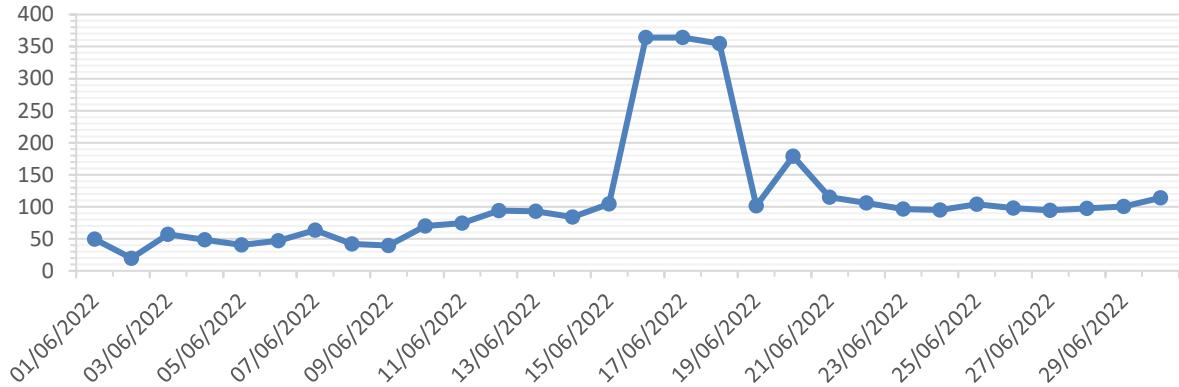

Analyse des résultats :

- Débit : RAS
- Turbidité : RAS.
- pH : Nous notons des pH bas les 25 et 26/06.
- Température : RAS
- Conductivité : RAS

2.1.2 PPIE : Analyses hebdomadaires et mensuelles

	Unité	Seuil Règl,	Seuil Règl, En cond. excep. justifiée	Périodicité	Méthode de référence	07/06/2022	13/06/2022	22/06/2022	27/06/2022
Débit eau rejetée	m3/h			Continu					
Température	°C	< 35°C	-	Continu	-	29,3	29,7	28,3	27,5
pH	pH	6,5 < pH < 8,5	6,5 < pH < 8,5	Continu	-	8,17	6,77	7,18	6,74
Conductivité	µS/cm			Continu	-	373	540	318	594
Azote total	mg/l en N	< 20 mg/l	-	Hebdo	ISO29441	0,4	0,2	0,2	0,1
Demande biochimique en oxygène	mg/l en O2	< 30 mg/l	< 30 mg/l	Hebdo	MANOMETRIQ	3	1	1	1
Indice Phénol	mg/l en C6H5OH	< 0,3 mg/l	< 0,3 mg/l	Hebdo	NFISO14402	0,05	0,06	0,05	0,05
Matières en suspension	mg/l	< 30 mg/l	< 45 mg/l	Hebdo	NFEN872	2,04	2,37	15,35	9,34
Phosphore	mg/l en P	< 10 mg/l	< 10 mg/l	Hebdo	NFISO15681	1,5	1,4	0,8	1,7
ST-DCO	mg/l en O2	< 80 mg/l	< 125 mg/l	Hebdo	ISO 15705	18	7	8	18
Turbidité in situ	NFU	-	-	Continu	TURBIDIMET	5,02	10,2	22,5	15,1
Aluminium	mg/l en Al	< 5 mg/l	< 5 mg/l	Hebdo	NFEN172942	1,115			
Composés organiques halogénés	mg/l en AOX	< 0,5 mg/l	< 0,5 mg/l	Mensuelle	NFISO 9562	0,14			
Cadmium	mg/l en Cd	< 0,05 mg/l	< 0,05 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,0004			
Cyanures libres	mg/l en CN	< 0,1 mg/l	< 0,1 mg/l	Mensuelle	NFISO14403	0,005			
Chrome VI	mg/l en Cr VI	< 0,1 mg/l	< 0,1 mg/l	Mensuelle	ISO 23913	0,0188			
Cuivre	mg/l en Cu	< 0,5 mg/l	< 0,5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,014			
Fluorures	mg/l en F	< 15 mg/l	< 15 mg/l	Mensuelle	NFIS103041	0,05			
Fer	mg/l en Fe	< 5 mg/l	< 5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,393			
Mercure	mg/l en Hg	< 0,05 mg/l	< 0,05 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,0013			
Indice Hydrocarbures (C10-C40)	mg/l	< 10 mg/l	< 10 mg/l	Mensuelle	NFISO93772	0,1			
Manganèse	mg/l en Mn	< 1 mg/l	< 1 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,0121			
Nickel	mg/l en Ni	< 0,5 mg/l	< 0,5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,1024			
Plomb	mg/l en Pb	< 0,1 mg/l	< 0,1 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,0029			
Etain	mg/l en Sn	< 2 mg/l	< 2 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,0005			
Zinc	mg/l en Zn	< 2 mg/l	< 2 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,775			
Commentaires : RAS									

2.1.3 PPIE : Ecarts et plan d'actions

Les effluents au point de rejet 6-IP1 correspondent aux effluents issus de la centrale et de ses process associés : eaux de purge acides ou basiques chargées ou non d'impuretés, eaux de lavage de certaines installations, eaux de pluie de certaines zones « sensibles ». Ces eaux sont collectées, traitées et analysées dans l'unité PPIE (*Power Plant Industrial Effluent*) avant leur évacuation sur PR NC.

Plan d'actions pour la PPIE					
Ecart	Description action	Observations	Avancement	Objectif	Echéance
Ph > 8,5 ou < 6,5 en sortie UCD	Mise en service de la fosse de neutralisation de l'unité de déminéralisation	Cette fosse de neutralisation n'a jamais été mise en service. Projet décalé, non prioritaire	0%	6,5 < pH < 8,5 en sortie UCD	Juin 2023
Conductivité et/ou turbidité élevée en sortie d'UCD	Mise en service d'une centrifugeuse au niveau des 2 bassins de décantation	Matériel réceptionné. Travaux de raccordement en cours. Travaux sur le bassin en cours.	50%	Absence de débordement d'eau cendrée dans les installations de PR et dans l'environnement	Mars 2023

2.2 PPSW

2.2.1 PPSW : Analyses en continu


Les données temps réel sont fournies par la supervision des stations d'eaux et sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.


A noter que la CDE continue en parallèle d'effectuer des analyses journalières relatives à ces paramètres. Ces données, lorsqu'elles sont utilisées, sont notées en bleu dans le tableau ci-dessous.

	Disponibilité des mesures (Débit)	Durée de fonctionnement	Moyenne journalière Débit sortie	% mesure débit <70 m3/h	Turbidité	pH	% mesure sur 24h 6,5<pH<8,5	Température relevée lors des rondes	% mesure sur 24h <35 °C	Conductivités relevées lors des rondes
	%	%	m3/h	%	NTU	pH	%	°C	%	µS/cm
01/06/2022	-	0%	0,0	100%			-		-	
02/06/2022	-	0%	0,0	100%			-		-	
03/06/2022	-	0%	0,0	100%			-		-	
04/06/2022	-	0%	0,0	100%			-		-	
05/06/2022	-	0%	0,0	100%			-		-	
06/06/2022	-	14%	4,8	100%	2,7	8,2	-	27,6	-	403,0
07/06/2022	-	13%	3,5	100%	0,9	8,0	-	34,1	-	419,0
08/06/2022	-	9%	1,7	100%	4,4	8,3	-	28,0	-	433,0
09/06/2022	-	0%	0,0	100%			-		-	
10/06/2022	-	13%	2,3	100%	4,4	7,4	-	23,4	-	431,0
11/06/2022	-	17%	2,8	100%	1,3	7,5	-	23,7	-	426,0
12/06/2022	-	0%	0,0	100%			-		-	
13/06/2022	-	15%	2,8	100%	1,8	6,8	-	22,2	-	708,0
14/06/2022	-	14%	2,5	100%	1,8	7,1	-	22,0	-	581,0
15/06/2022	-	19%	3,4	100%	2,6	6,8	-	21,8	-	985,0
16/06/2022	-	0%	0,0	100%			-		-	
17/06/2022	-	0%	0,0	100%	0,3	6,7	-	22,4	-	619,0
18/06/2022	-	0%	0,0	100%	0,2	6,8	-	22,0	-	500,0
19/06/2022	-	0%	0,0	100%			-		-	
20/06/2022	-	18%	3,5	100%	2,0	6,7	-	21,1	-	515,0
21/06/2022	-	13%	2,1	100%	2,0	6,8	-	22,0	-	510,0
22/06/2022	-	1%	0,0	100%	0,3	6,7	-	28,3	-	1095,0
23/06/2022	-	20%	3,9	100%	0,5	6,5	-	23,6	-	1026,0
24/06/2022	-	16%	2,5	100%	0,5	6,6	-	22,6	-	760,0
25/06/2022	-	7%	0,0	100%	1,8	6,6	-	23,3	-	733,0
26/06/2022	-	7%	0,0	100%	1,0	6,6	-	22,1	-	744,0
27/06/2022	-	20%	3,6	100%	6,9	6,6	-	23,2	-	682,0
28/06/2022	-	12%	2,9	100%	5,0	6,6	-	26,5	-	567,0
29/06/2022	-	21%	4,6	100%	0,5	7,5	-	24,6	-	611,0
30/06/2022	-	46%	12,0	100%	1,4	7,4	-	25,1	-	1003,0
Moyenne	-	10%	2,0	100%	2,0	7,1	-	24,3	-	654,8

A noter : — : données indisponibles.

Case vide : pas de mise en service car niveau des bassins bas.

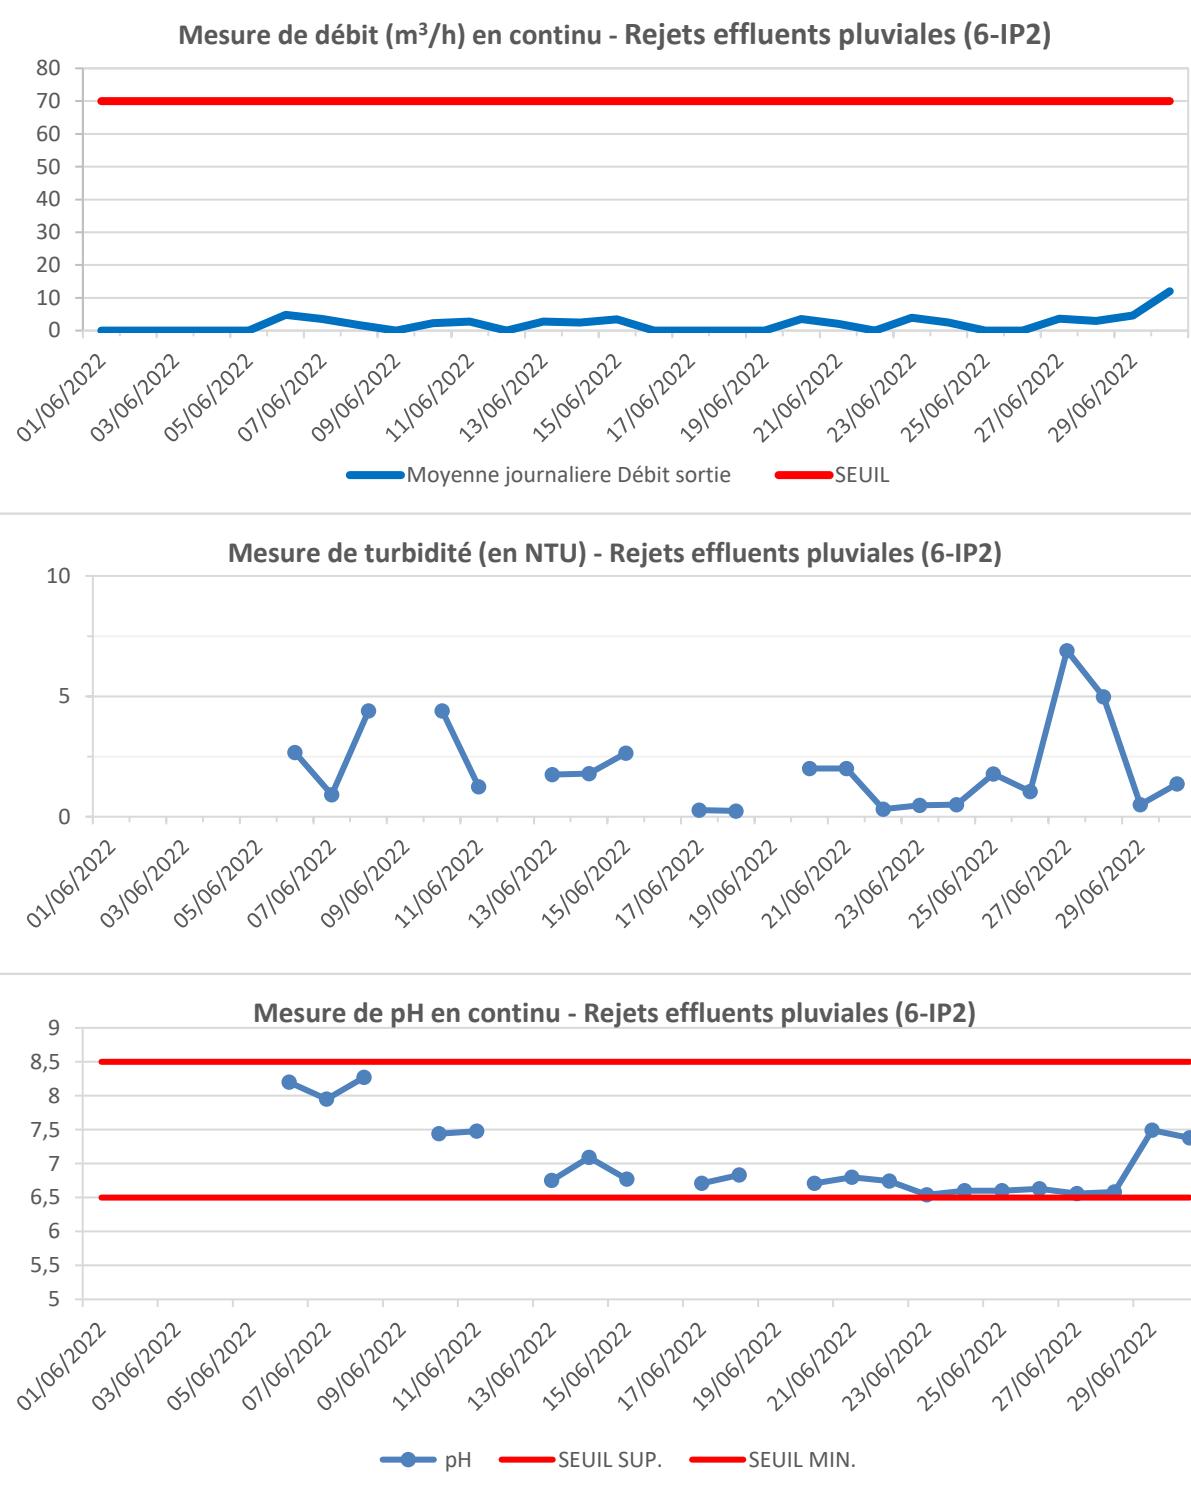

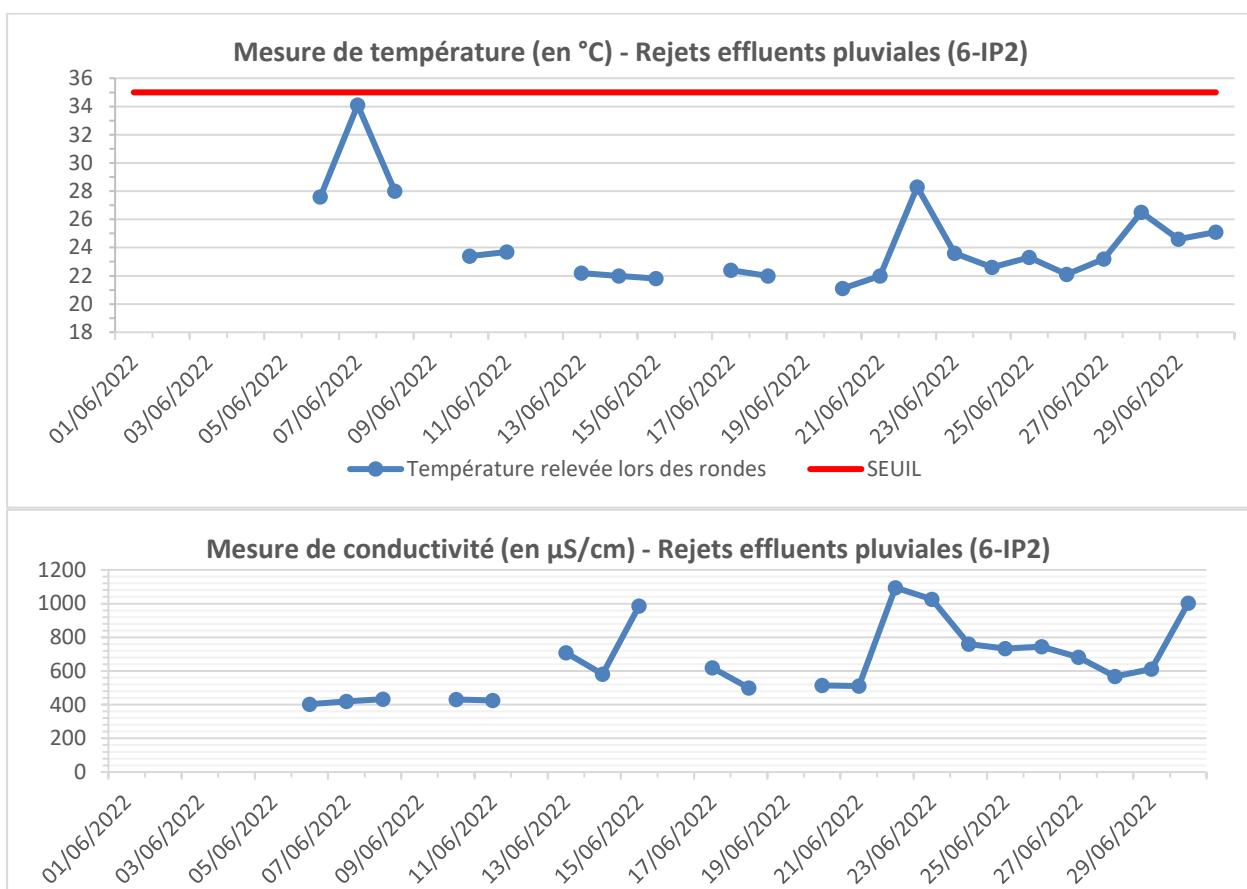

Analyse des résultats :

- Débit : RAS
- Turbidité : RAS
- pH : RAS
- Température : RAS
- Conductivité : RAS

2.2.2 Analyses hebdomadaires et mensuelles

	Unité	Seuil Règl. En cond excep. Justifiée	Périodicité	Méthode de référence	07/06/2022	13/06/2022	22/06/2022	25/06/2022
Débit eau rejetée	m3/h	70m3/h	195m3/h	Continu				
Température	°C	< 35°C	< 35°C	Continu	-	34,1	22,2	23,9
pH	pH	6.5 < pH < 8.5	6.5 < pH < 8.5	Continu	-	7,95	6,75	6,71
Conductivité	µS/cm			Continu	-	419	708	1096
Azote total	mg/l en N	< 20 mg/l	< 20 mg/l	Hebdo	ISO29441	0,2	0,1	0,3
Demande biochimique en oxygène	mg/l en O2	< 30 mg/l	< 30 mg/l	Hebdo	MANOMETRIQ	1	1	1
Indice Phénol	mg/l en C6H5OH	< 0.3 mg/l	< 0.3 mg/l	Hebdo	NFISO14402	0,05	0,05	0,05
Matières en suspension	mg/l	< 35 mg/l	< 50 mg/l	Hebdo	NFEN872	2	3,61	2
Phosphore	mg/l en P	< 10 mg/l	< 10 mg/l	Hebdo	NFISO15681	0,1	0,1	0,2
ST-DCO	mg/l en O2	< 125 mg/l	< 125 mg/l	Hebdo	ISO 15705	5	6	4
Turbidité in situ	NFU	-	-	Continu	TURBIDIMET	0,91	11,9	0,32
Aluminium	mg/l en Al	< 5 mg/l	< 5 mg/l	Hebdo	NFEN172942	0,144		
Composés organiques halogénés	mg/l en AOX	< 0.5 mg/l	< 0.5 mg/l	Mensuelle	NFISO 9562	0,042		
Cadmium	mg/l en Cd	< 0.05 mg/l	< 0.05 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,0004		
Cyanures libres	mg/l en CN	< 0.1 mg/l	< 0.1 mg/l	Mensuelle	NFISO14403	0,005		
Chrome VI	mg/l en Cr VI	< 0.1 mg/l	< 0.1 mg/l	Mensuelle	ISO 23913	0,0135		
Cuivre	mg/l en Cu	< 0.5 mg/l	< 0.5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,001		
Fluorures	mg/l en F	< 15 mg/l	< 15 mg/l	Mensuelle	NFIS103041	0,11		
Fer	mg/l en Fe	< 5 mg/l	< 5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,009		
Mercure	mg/l en Hg	< 0.05 mg/l	< 0.05 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,0002		
Indice Hydrocarbures (C10-C40)	mg/l	< 10 mg/l	< 10 mg/l	Mensuelle	NFISO93772	0,1		
Manganèse	mg/l en Mn	< 1 mg/l	< 1 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,0005		
Nickel	mg/l en Ni	< 0.5 mg/l	< 0.5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,0046		
Plomb	mg/l en Pb	< 0.1 mg/l	< 0.1 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,0004		
Etain	mg/l en Sn	< 2 mg/l	< 2 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,0001		
Zinc	mg/l en Zn	< 2 mg/l	< 2 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,01		
Commentaires : RAS								

2.2.3 Ecart et plan d'actions

Plan d'actions pour la PPSW					
Ecart	Description action	Observations	Avancement	Objectif	Echéance
Risque d'envoi d'effluents non conformes dans l'environnement ou les installations de PR NC	Construction d'un regard en amont du pit sud-est afin de pouvoir stopper toute pollution issue de la PPIE.	Etude réceptionnée (juin 2022) pour modifier le design du pit sud-est. Nouvelle échéance pour prise de décision	30%	Pas d'effluents non conformes dans l'environnement ou les installations de PR NC	Mars 2023

2.2.4 CTB : Analyses en continu

Les eaux de purge des tours aéroréfrigérantes ne sont plus dirigées vers le bassin d'analyses (CTB) localisé près de l'unité PPSW ni rejetées dans le milieu naturel au point 6-IP2. Ces eaux sont recyclées dans l'eau process de l'usine de Vale-NC depuis le 22/06/2012. Ainsi, toutes les périodes sans rejet vers le milieu naturel ne font pas l'objet de mesures. Des échantillons sont tout de même prélevés directement dans les circuits des tours aéroréfrigérantes.

2.2.5 CTB : Analyses hebdomadaires et mensuelles

	Unité	Seuil Règl,	Seuil Règl, En cond excep, Justifiée	Péodicité	Méthode de référence	07/06/2022	13/06/2022	22/06/2022	27/06/2022
Débit eau rejetée	m3/h	70m3/h	195m3/h	Continu					
Température	°C	< 35°C	-	Continu	-	34,7	32,2	32,5	30,9
pH	pH	6,5 < pH < 8,5	6,5 < pH < 8,5	Continu	-	8,46	6,94	6,77	6,88
Conductivité	µS/cm			Continu	-	413	576	818	808
Azote total	mg/l en N	< 20 mg/l	< 20 mg/l	Hebdo	ISO29441	0,5	0,4	0,4	0,4
Demande biochimique en oxygène	mg/l en O2	< 30 mg/l	< 30 mg/l	Hebdo	MANOMETRIQ	1	1	1	2
Indice Phénol	mg/l en C6H5OH	< 0,3 mg/l	< 0,3 mg/l	Hebdo	NFISO14402	0,05	0,05	0,05	0,05
Matières en suspension	mg/l	< 30 mg/l	< 50 mg/l	Hebdo	NFEN872	4,72	2	3,01	3,23
Phosphore	mg/l en P	< 10 mg/l	< 10 mg/l	Hebdo	NFISO15681	2,8	2,9	2,4	3,2
ST-DCO	mg/l en O2	< 125mg/l	< 125 mg/l	Hebdo	ISO 15705	24	7	26	26
Turbidité in situ	NFU	-	-	Continu	TURBIDIMET	10,7	16	8,93	7,43
Aluminium	mg/l en Al	< 5 mg/l	< 5 mg/l	Hebdo	NFEN172942	0,265			
Composés organiques halogénés	mg/l en AOX	< 0,5 mg/l	< 0,5 mg/l	Mensuelle	NFISO 9562	0,45			
Cadmium	mg/l en Cd	< 0,05 mg/l	< 0,05 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,0003			
Cyanures libres	mg/l en CN	< 0,1 mg/l	< 0,1 mg/l	Mensuelle	NFISO14403	0,005			
Chrome VI	mg/l en Cr VI	< 0,1 mg/l	< 0,1 mg/l	Mensuelle	ISO 23913	0,0186			
Cuivre	mg/l en Cu	< 0,5 mg/l	< 0,5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,006			
Fluorures	mg/l en F	< 15 mg/l	< 15 mg/l	Mensuelle	NFIS103041	0,06			
Fer	mg/l en Fe	< 5 mg/l	< 5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,7			
Mercure	mg/l en Hg	< 0,05 mg/l	< 0,05 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,0012			
Indice Hydrocarbures (C10-C40)	mg/l	< 10 mg/l	< 10 mg/l	Mensuelle	NFISO93772	0,1			
Manganèse	mg/l en Mn	< 1 mg/l	< 1 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,0199			
Nickel	mg/l en Ni	< 0,5 mg/l	< 0,5 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,103			
Plomb	mg/l en Pb	< 0,1 mg/l	< 0,1 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,0016			
Etain	mg/l en Sn	< 2 mg/l	< 2 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	0,0001			
Zinc	mg/l en Zn	< 2 mg/l	< 2 mg/l	Mensuelle	NFEN172942	1,728			
Commentaire : RAS									

2.2.6 CTB : Ecarts et plan d'actions

Plan d'actions CTB					
Ecart	Description action	Observations	Avancement	Objectif	Echéance
Pas de suivi en continu et en temps réel des caractéristiques des effluents en sortie du CTB	Création d'une nouvelle supervision en salle de contrôle. Modification du YOKOGAWA réalisée. Mise en œuvre 2021.	Il reste à installer les débimètres et à raccorder l'ensemble des capteurs aux système de télégestion.	60%	100 % des mesures en ligne suivies en temps réel.	Déc 2022

2.3 CSSW

2.3.1 Analyses en continu

La CSSW traite les eaux de pluie s'écoulant sur la zone de stockage du charbon ainsi que les eaux de lavage de la chargeuse. Ces eaux sont collectées, traitées et analysées avant leur rejet dans le milieu naturel au point 6-IP3. Il n'y a pas de rejet en continu sur ce site. L'activation de l'unité de traitement dépend des phénomènes pluvieux et du niveau d'eau dans les bassins de traitement.


Pour ce mois, l'ensemble des mesures est issu des relevés journaliers effectués par la CDE.

Nous avons perdu la retransmission des données en salle de contrôle.


	Disponibilité des mesures (Débit)	Durée de fonctionnement	Moyenne journalière Débit sortie	% mesure débit <70 m3/h	Turbidité	pH	% mesure sur 24h 6.5<pH<8.5	Température relevée lors des rondes	% mesure sur 24h <30 °C	Conductivité relevée lors des rondes
	%	%	m3/h	%	NTU	pH	%	°C	%	µS/cm
01/06/2022	-	-	0,0	-			-		-	
02/06/2022	-	-		-			-		-	
03/06/2022	-	-		-			-		-	
04/06/2022	-	-		-			-		-	
05/06/2022	-	-		-			-		-	
06/06/2022	-	-	10,3	-	7,9	7,9	-	28,2	-	398,0
07/06/2022	-	-	7,2	-	10,7	7,9	-	27,0	-	396,0
08/06/2022	-	-		-			-		-	
09/06/2022	-	-		-			-		-	
10/06/2022	-	-		-			-		-	
11/06/2022	-	-		-			-		-	
12/06/2022	-	-		-			-		-	
13/06/2022	-	-		-			-		-	
14/06/2022	-	-		-			-		-	
15/06/2022	-	-	10,6	-	20,5	6,9	-	22,2	-	970,0
16/06/2022	-	-	7,0	-	20,8	6,7	-	22,5	-	674,0
17/06/2022	-	-	11,5	-	25,1	7,0	-	22,7	-	579,0
18/06/2022	-	-	13,9	-	23,4	6,9	-	22,3	-	421,0
19/06/2022	-	-	58,8	-	23,4	7,0	-	22,4	-	481,0
20/06/2022	-	-	3,1	-	20,1	7,0	-	21,8	-	504,0
21/06/2022	-	-		-			-		-	
22/06/2022	-	-		-			-		-	
23/06/2022	-	-	25,9	-	8,3	6,6	-	22,7	-	929,0
24/06/2022	-	-	5,1	-	9,2	6,6	-	20,8	-	420,0
25/06/2022	-	-		-			-		-	
26/06/2022	-	-		-			-		-	
27/06/2022	-	-		-			-		-	
28/06/2022	-	-		-			-		-	
29/06/2022	-	-		-			-		-	
30/06/2022	-	-	31,8	-	5,7	7,2	-	25,5	-	716,0
Moyenne	#DIV/0!	-	15,4	-	15,9	7,1	-	23,5	-	589,8

— : données indisponibles


Case vide : pas de mise en service, niveau des bassins de décantation bas

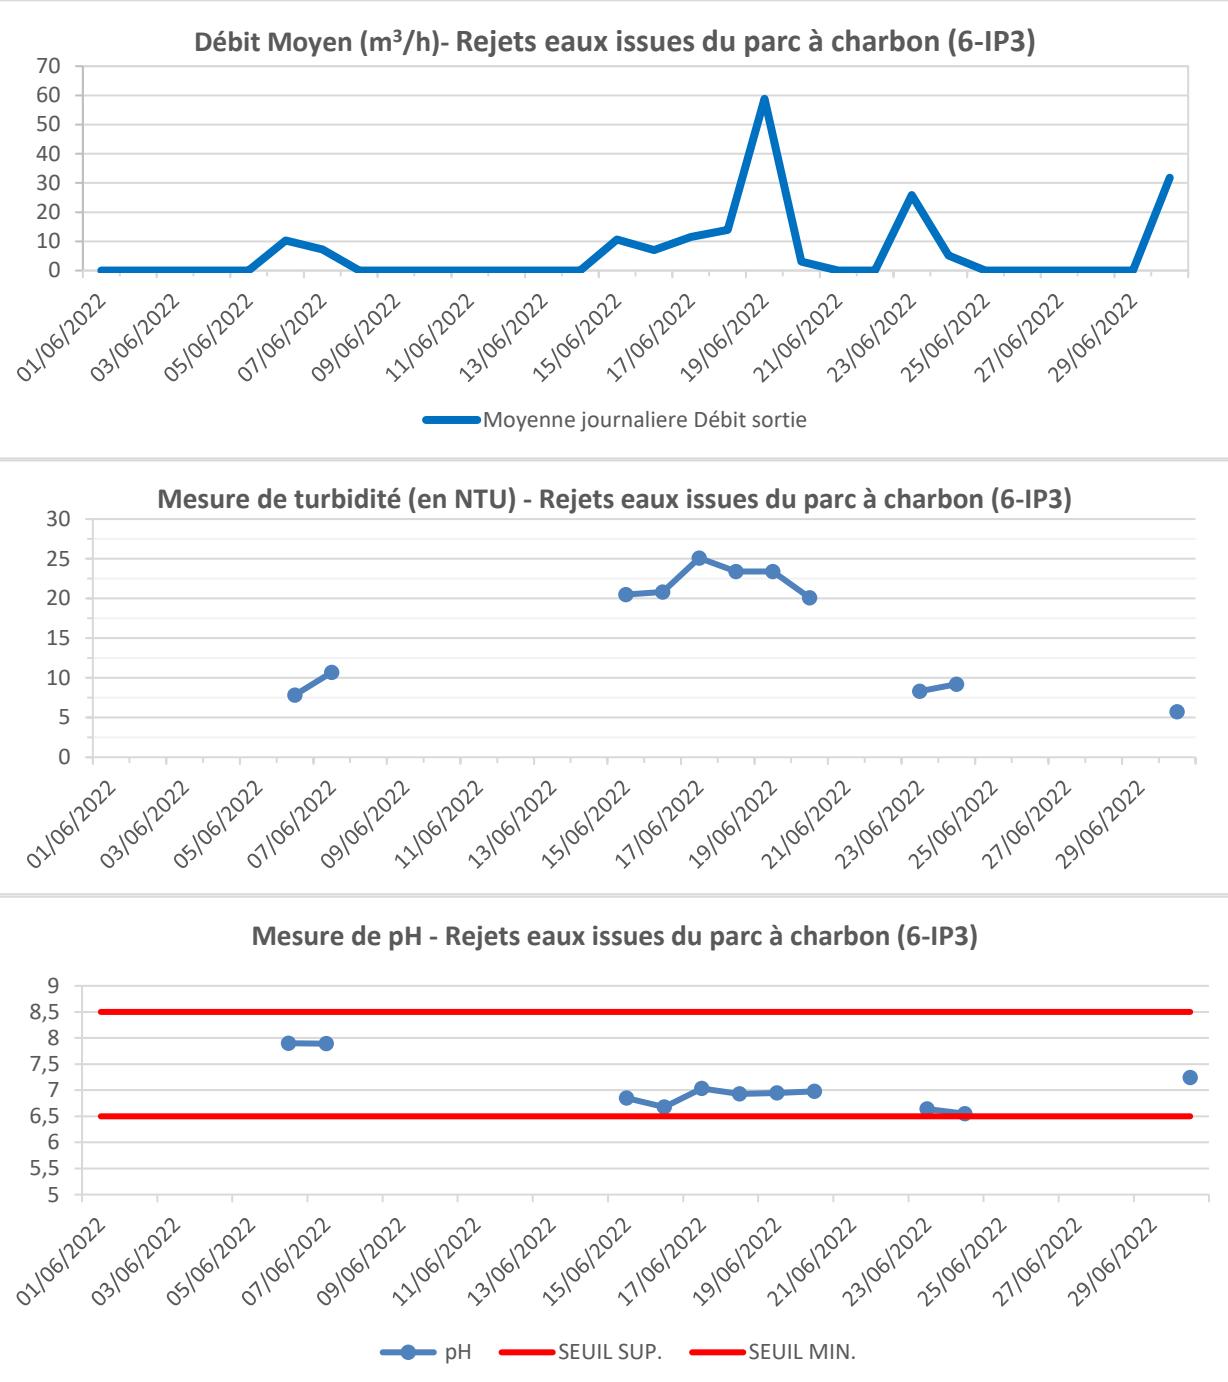

Mesure de température (en °C) - Rejets eaux issues du parc à charbon (6-IP3)

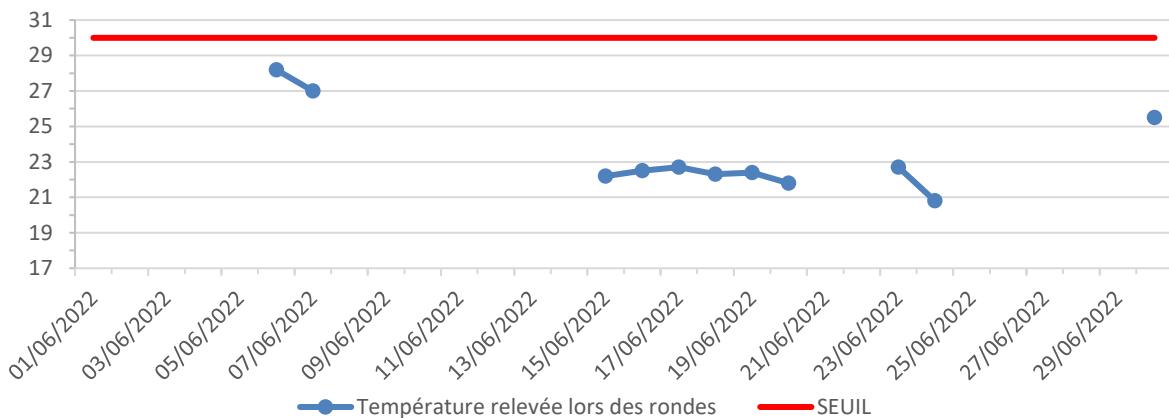

Mesure conductivité (en µS/cm) - Rejets eaux issues du parc à charbon (6-IP3)

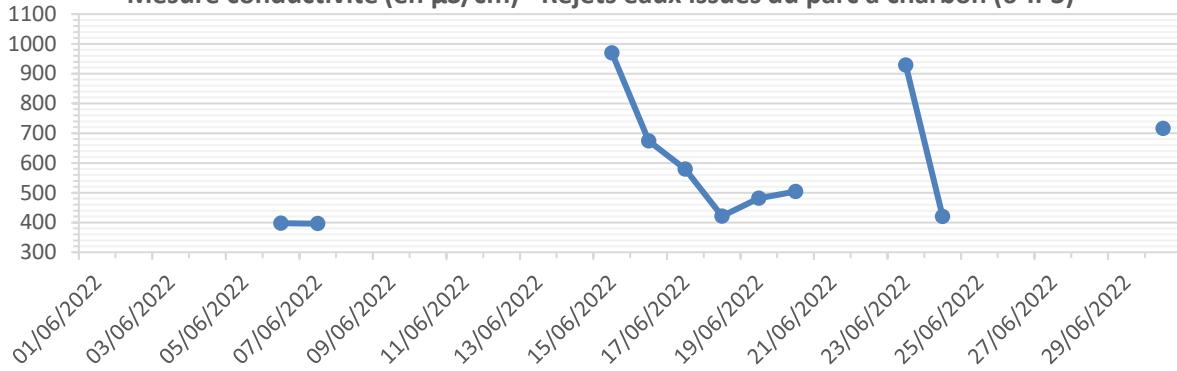

Analyse des résultats :

- Débit : RAS
- Turbidité : RAS
- pH : RAS
- Température :
- Conductivité : RAS.

2.3.2 Analyse mensuelle

	Unité	Seuil Règl.	Méthode de référence	07/06/2022
Température	°C	< 30°C	-	27
pH	pH	6.5 < pH < 8.5	-	7,89
Matières en suspension	mg/l	< 35 mg/l	NFEN872	5,03
Turbidité in situ	NFU	-	TURBIDIMET	10,7
Indice Hydrocarbures (C10-C40)	mg/l	< 10 mg/l	NFISO93772	0,1
Commentaires : RAS				

2.3.3 Ecart et plan d'actions

Plan d'actions CSSW					
Ecart	Description action	Observations	Avancement	Objectif	Echéance
MES > 30mg/L en sortie UCD	Curage des 2 bassins de décantation	Retard suite blocage.	100%	MES < 30mg/L en sortie UCD	31/07/2021 Ok fait

3. Les rejets gazeux

Les dispositions de la norme NF 44-052 (puis norme EN 13284-1) sont prises en compte et respectées pour les mesures et calcul des données ci-dessous.

Les tableaux normalement utilisés quand les données sont disponibles, présentent, pour chacune des 2 tranches, les concentrations journalières moyennes en CO, NOx, SO2 et poussières, données transmises par le logiciel CDAS en service depuis février 2017.

Ces mesures comprennent les phases de ramonage et d'arrêt de tranche (phases de dépassement autorisé de VLE).

Les débits sont également précisés pour chaque tranche, et sont transmis par le logiciel d'archivage Historian. Pour rappel, l'arrêté ICPE constraint à ne pas dépasser $2*201\ 971\ \text{Nm}^3/\text{h}$, soit $403\ 942\ \text{Nm}^3/\text{h}$, sur le total de la cheminée double (tranche 1 et tranche 2). Le tableau ci-dessous présente les résultats de ces mesures globales journalières.

3.1 Débits totaux

- Sur la tranche 1 le débitmètre en ligne est HS et nous sommes en attente de pièces.
- Pour la tranche 2, lecture de débit opérationnelle comme indiqué ci-dessous.

DATE	Débit Tranche 1 (Nm ³ /h)	Débit Tranche 2 (Nm ³ /h)	Débit Tranche 1 + Débit Tranche 2 (Nm ³ /h)
			Seuil : 403 942 Nm ³ /h
01/06/2022	N/A	233062,8	233062,8
02/06/2022	N/A	239404,3	239404,3
03/06/2022	N/A	227665,0	227665,0
04/06/2022	N/A	219552,8	219552,8
05/06/2022	N/A	224410,6	224410,6
06/06/2022	N/A	225908,4	225908,4
07/06/2022	N/A	224907,6	224907,6
08/06/2022	N/A	232160,9	232160,9
09/06/2022	N/A	237499,0	237499,0
10/06/2022	N/A	232449,0	232449,0
11/06/2022	N/A	104654,9	104654,9
12/06/2022	N/A	228477,7	228477,7
13/06/2022	N/A	239773,9	239773,9
14/06/2022	N/A	239046,0	239046,0
15/06/2022	N/A	237064,2	237064,2
16/06/2022	N/A	239795,6	239795,6
17/06/2022	N/A	239727,0	239727,0
18/06/2022	N/A	236539,7	236539,7
19/06/2022	N/A	239448,7	239448,7
20/06/2022	N/A	220135,8	220135,8
21/06/2022	N/A	225625,5	225625,5
22/06/2022	N/A	227038,3	227038,3
23/06/2022	N/A	231037,3	231037,3
24/06/2022	N/A	230374,4	230374,4
25/06/2022	N/A	232410,1	232410,1
26/06/2022	N/A	229613,2	229613,2
27/06/2022	N/A	226152,5	226152,5
28/06/2022	N/A	232421,5	232421,5
29/06/2022	N/A	226627,9	226627,9
30/06/2022	N/A	219140,9	219140,9
MOYENNE	N/A	226737,5	226737,5

De plus, Bureau Veritas a réalisé des mesures de débit sur les deux tranches ce mois. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous (Cf Annexe 1) :

	Tranche 1	Tranche 2	Débit total (Tranche 1+Tranche 2)
Date prélèvement	A l'arrêt	27/06/2022	Seuil : 403 942 Nm ³ /h
Débit sec (Nm ³ /h)	—	187 000	187 000

3.2 Mesures en continue sur la tranche n°1

Unité à l'arrêt ce mois.

3.3 Mesures en continue sur la tranche n°2

Les données en ligne sont incohérentes. Nous ne pourrons donc pas les utiliser ce mois-ci. Cependant des mesures discontinues ont été effectuées par Bureau Veritas :

	Débit sec (Nm³/h)	CO		SO₂		Nox		Poussières	
		Mesures (mg/ Nm³)	Flux (kg/h)	Mesures (mg/Nm³)	Flux (kg/h)	Mesures (mg/Nm³)	Flux (kg/h)	Mesures (mg/Nm³)	Flux (kg/h)
VLE Date	-	200	—	980	—	650	—	30	—
27/06/2022	187 000	16,9	3,15	740	139	648	122	10,3	1,91

Les résultats sont conformes.

3.4 Mesures des flux massiques totaux (pour les 2 tranches)

Suite aux difficultés de traitement des données du MAMOS, données actuellement indisponibles.
Données issues du rapport de Bureau Veritas résumées ci-dessous (voir Annexe 1) :

	Tranche 1 Flux (kg/h)	Tranche 2 Flux (kg/h)	Valeur flux total (tranches 1 & 2) (kg/h)	Valeur limite Flux
Date	A l'arrêt	27/06/2022		
Poussières	-	1,91	1,91	12,1
CO	-	3,15	3,15	80,8
Oxyde de soufre SO ₂	-	139	139	396
NOx	-	122	122	262,6

3.5 Analyse annuelle des rejets gazeux des cheminées

Seules les mesures sur la tranche 2 ont pu être réalisées en décembre car la tranche 1 était à l'arrêt.
La campagne de mesures annuelle sur la tranche 1 a été annulée car celle-ci est à l'arrêt.

	Tranche 1	Tranche 2	Valeur limite concentration par tranche	Valeur flux total (tranches 1 & 2)	VLE flux	Péodicité	Méthode de référence
Date prélèvement	Tranche indisponible	06/12/2021					
Débit horaire moy	-	234 000	-	234000	403 942 Nm ³ /h		
Poussières	-	20,7	30 mg/Nm ³	4,72	12,1 kg/h	Continu	NF X 44 052 EN 132841
CO	-	25,1	200 mg/Nm ³	5,71	80,8 kg/h	Continu	NF X 43- 300 et FD X 20 361 et 363
Oxyde de soufre SO ₂	-	800	980 mg/Nm ³	182	396 kg/h	Continu	XP X 43 310 FD X 20 351 à 355 et 357 ISO 11 632
NOx	-	688	650 mg/Nm ³	157	262,6 kg/h	Continu	NF X 43 300 NF X 43 018
Dioxines et furannes	-	0,00142	0,1 mg/Nm ³	0,00016	40,4 kg/h	Annuelle	NF EN 948
HAP	-	0	0,1 mg/Nm ³	0,000	40 kg/h	Annuelle	NF X 43 329
COV hors méthane	-	1,32	110 mg/Nm ³	0,301	44,4 kg/h	Annuelle	XP X 43 329 NF X 43 301 EN 13526 EN 12619

	Tranche 1	Tranche 2	Valeur limite concentration par tranche	Valeur flux total (tranches 1 & 2)	VLE flux	Péodicité	Méthode de référence
Cadmium (cd), mercure (Hg) et thallium (Tl)	-	0,00101	0,05 mg/Nm ³ par métal et 0,1 mg/Nm ³ pour (Cd + Hg +Tl)	0,230	20 g/h ou 40 g/h pour (Cd + Hg + Tl)	Annuelle	NF X 43-051 EN 13 211 NF X 43 308 EN 1231111
Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te)	-	0,00105	1 mg/Nm ³ pour As + Se +Te	0,239	400 g/h	Annuelle	NF X 43-051 EN 13 211
Plomb	-	0,0116	1 mg/Nm ³	0,00265	400 g/h	Annuelle	NF X 43-051 EN 13 211
Métaux et composés de métaux (Sb + Cr + Co+ Cu +Sn + Mn+ Ni + V + Zn)	-	1,91	10 mg/Nm ³	0,437	4 kg/h	Annuelle	NF X 43-051 EN 13 211

Ces résultats proviennent du rapport de conformité des émissions atmosphériques, n°113684503.2.rev1.R, réalisé par Bureau Veritas, lors de leur intervention sur site du 06/12/2021.

Lors des mesures :

- La tranche 2 était en fonctionnement nominal, P=53,5MW. Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de l'installation ont été normales et stables.

On relève 1 non-conformité :

- Non-conformité des concentrations en NOx, avec des concentrations de 688 mg/Nm³ pour la tranche 2, pour une VLE limitée à 650 mg/Nm³.

3.6 Rejets gazeux : écarts et plan d'actions

3.6.1 Plan d'action : analyseurs de gaz

Pour rappel, depuis Novembre 2020, les analyseurs étaient indisponibles sur les tranches. Ils ont pu être remis en service en avril 2022. Cependant une investigation est en cours avec notre prestataire afin d'expliquer les mesures anormalement basses enregistrées sur la tranche 2, voir point 2 dans le tableau ci-dessous.

ACTIONS		DELAIS
PLAN D'ACTION A COURT TERME		
1	<p>Suite au câblage du Mamos de location avec multiplexeur : défaillance de pièce ne nous permettant pas de réaliser les analyses d'O2, rendant indisponibles les valeurs corrigées.</p> <p>Commande de pièce pour l'analyseur O2. Remise en service du MAMOS</p>	Ok pièces reçues Ok fait
2	<ul style="list-style-type: none"> Filtres tête de canne bouchés. <i>Nettoyage des filtres dans un bac ultrasons effectué mais non concluant.</i> => Commande de nouveaux filtres. => Systématique de rétro-soufflage plus fréquente <ul style="list-style-type: none"> Sondes O2 en attente de réception. Investigation sur le traitement des données (analyses journalières des rejets SO2, Nox, CO, Poussières) 	Juin 2022
3	Lasercems envoyé en Europe pour maintenance	Ok fait
4	<p>Retour du Lasercems opérationnel sur site</p> <p>Lors d'investigation nous avons trouvé beaucoup de pollution dans les lignes d'échantillonnage chauffées. Besoin d'installer de nouvelles lignes d'échantillonnage chauffées. Commande lancée le 20/07/21</p> <p>Réception des lignes chauffées</p>	Ok reçu Ok fait
5	Remise en service de l'ensemble	Avril 2022
6	Mesures de gaz réalisées sur les 2 tranches par Bureau Veritas, tant que les analyseurs Lasercems ne seront pas opérationnels	Dès octobre 2020
PLAN D'ACTION A MOYEN/LONG TERME		
7	Mise en place de déflecteurs pour limiter l'enrassement des cannes de prélèvement au niveau des cheminées (recommandation du fournisseur).	Ok fait
8	Changement du local de stockage des équipements de mesures pour mettre en place un local spécialisé pour	Ok fait

	ces analyseurs et conçu pour les protéger des conditions climatiques tropicales.	
9	Mise en place d'un 3 ^{ème} Lasercems, avec un système de multiplexage, afin d'avoir un secours commun aux deux tranches. Attente de mise en service des 2 Lasercems revenus d'Europe, avant commande d'un troisième appareil.	Revue de l'échéance : la commande du 3 ^{ème} Lasercems sera conditionnée suivant la confirmation du projet Prony 2.0.

3.6.2 Plan d'action pour les rejets de poussière

Suite au courrier de la DIMENC du 31/01/18, un nouveau plan d'action a été défini pour revenir à la VLE de 30 mg/Nm³ pour les poussières. Voir ci-dessous.

Plan d'actions pour les rejets poussières				
Installation	Actions	Observations	Avancement TR1	Avancement Tr2
Dépoussiéreur	Fiabilisation du champ 1 unité 2 équipé de nouvelles électrodes. 2021 : remise en place des anciennes électrodes.	Augmentation de la rigidité des alignements des plaques émissives. <u>Nota</u> : le dépoussiéreur de l'unité 2 a quasiment la même efficacité que celui de l'unité 1. Devant la difficulté de mise au point de ce champ, le retour en arrière envisagé a été validé au cours de l'arrêt majeur de 2021.	Non concerné	Travaux faits 08/2021
Dépoussiéreur	Fiabilisation du champ 4 Ce champ est à alimentation pulsée.	Cette alimentation est efficace, mais son pilotage n'est pour l'instant réalisé qu'en local. Intégration dans la télé-conduite en salle de quart du champ 4. <u>Nota</u> : ce champ sera maintenu par la technologie actuelle (COROMAX) ou sera basculée en SIR suivant les résultats de ce dernier testé sur l'unité n°1.	Non concerné	Décision fin 2022
Dépoussiéreur	Essai d'efficacité technologie SIR	Mise en place d'un transformateur type SIR à impulsion (conception concurrente du transformateur COROMAX installé sur le champ de U2) construit par General Electric. Installation initialement prévue en décembre 2020, mais repoussée suite COVID-19. Intervention en 2021 annulée. A ce jour intervention planifiée au stop and go U1 2022.	07/2022 A confirmer	Non concerné
Dépoussiéreur	Réguler la température d'entrée des gaz chauds entre 130° et 135°C	La courbe de résistivité des cendres est croissante en fonction de la température. Etude sur le ramonage acoustique pour les RA, repoussé suite COVID-19 (expert australien ne pouvant pas venir en NC)	Arrêt majeur 2023	Arrêt majeur 2024 selon rex U1

Plan d'actions pour les rejets poussières

Installation	Actions	Observations	Avancement TR1	Avancement Tr2
Injections de soufre	Amélioration du calorifugeage des skids	Doit permettre d'éviter des arrêts sur solidification des skids, et améliorer les phases de démarrage des skids.	100%	100%
Condenseurs	Amélioration du rendement des tours aéro-réfrigérantes	<p>U1 :</p> <p>2020 : mise en place des viroles plus hautes et nouveaux sprinklers. Repoussé 2021 suite CODIV-19.</p> <p>=> 2021 : abandon de la modification de hauteur des viroles</p> <p>U2 :</p> <p>2021 : mise en place de viroles plus hautes abandonnée + installation de nouveaux sprinklers. Repoussé 2022 suite COVID-19</p>	100%	08/2022
Mesures des rejets gazeux	Cohérence des chaines de mesures poussières DURAG	Inspections et optimisation des réglages des analyseurs effectués par Aquagas à chaque arrêt majeur.	Arrêt majeur 2022	Arrêt majeur 2022
Mesures des rejets gazeux	Cohérence des chaines de mesures gaz LaserCEM	<p>Pas d'intervention en 2020 suite COVID-19.</p> <p>Pas d'intervention en 2021 car Lacercem HS.</p> <p>Voir plan d'action chapitre 3.6</p>		
Mesures des rejets gazeux	Cohérence des chaines de mesures poussières DURAG	Plan de métrologie en cours de mise en place dans le cadre des certifications ISO 14001 & 9001 de la centrale.	100%	
Procédure d'exploitation	Perfectionnement des équipes de quart au réglage de la combustion	<p>Mise en place d'une analyse systématique de la granulométrie, du taux de cendres et des vitesses d'injection de charbon pulvérisé dans la chaudière pour améliorer le réglage du point de fonctionnement optimal.</p> <p>Le matériel est en place, la procédure reste à établir.</p>	100%	100%
Combustible	Recherche d'un charbon le moins résistant possible	<p>Le charbon fourni par JERA depuis le 20/02/19 donne de bons résultats.</p> <p>Contrat d'approvisionnement fait sur 3 ans avec JERA.</p>	100%	100%

4. Emissions sonores

4.1 Contexte réglementaire

La campagne de mesure de bruit de 2019 a été réalisée par Bureau Veritas, et s'est déroulée du 28 au 30 décembre. Elle fait suite à celle réalisée sur la zone de projet en 2001, puis aux campagnes de 2005, 2007, 2010, 2013, et 2016.

Les précédentes campagnes ont été réalisées afin de vérifier l'évolution des niveaux sonores aux différents stades d'avancement de l'activité industrielle et minière de Vale.

- 2001 : Etat initial, pas de fonctionnement des installations.
- 2005 : Phase de construction, pas de fonctionnement des installations.
- 2007 : Phase de construction, pas de fonctionnement des installations.
- 2010 : Phase de test et de mise en service des installations.
- 2013 : première année d'exploitation avec une montée en puissance progressive des opérations.

L'arrêté d'autorisation d'exploiter n°1467-2008/PS du 9 décembre 2008 impose que ce suivi soit effectué en fin de première année d'exploitation, puis tous les trois ans.

Par ailleurs, la délibération n°741-2008/BAPS du 19 décembre 2008, relative à la limitation des bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, fixe pour chacune des périodes (diurne et nocturne), les niveaux de bruits à ne pas dépasser ne limite de propriété de l'établissement, déterminées de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles.

4.2 Procédure de mesures pour la campagne 2019

La méthode de mesurage de type expertise, définie par l'arrêté du 23/01/97 a été retenue.

5 points de mesures ont été retenus dans le voisinage de Vale. Ils correspondent à la localisation des points de suivis réglementaires de la campagne de 2013.

Description des points de mesures et intervalles de mesurage

Point	Description	Hauteur	Intervalles de mesurage	Remarque
1 - PRONY	Situé sur le parking du warf de la baie de la Somme. A l'Ouest des installations VALE NC.	1.5 m	Le 29/10 de 12h53 à 14h12 et le 29/10 à 23h36 au 30/10 à 00h27	-
2 - CASY	Au Sud-Ouest des installations VALE NC.	1.5 m	Le 30/10 de 18h53 à 20h52 et le 30/10 de 21h01 à 21h36	-
3 - PORT BOISE	Au Sud-Est des installations VALE NC.	1.5 m	Le 28/10 de 11h10 à 12h10 et le 29/10 de 22h09 à 22h42	-
4 - TRIBU DE GORO	A l'Est des installations VALE NC.	1.5 m	Le 28/10 de 9h25 à 10h25 et le 29/10 de 21h01 à 21h46	-
5 - BASE VIE	A l'Ouest des installations VALE NC.	1.5 m	Du 28/10 à 13h12 au 29/10 à 12h13	-

Position des points de mesures



D'après les études des anciens rapports (2007, 2010, 2013 et 2016), l'activité de Vale n'a aucun impact sur les mesures effectuées sur les points 1, 2, 3, et 4. L'activité industrielle est inaudible sur ces points. Pour ces 4 points, il a donc été décidé de couvrir une période de 30 minutes à 1h en période de jour et en période de nuit.

Concernant le point n°5 – Base vie, impacté par les émissions sonores du site, la durée de la mesure a été voisine de 20h, afin de couvrir une durée minimale de 6h en période de jour et de 6h également en période de nuit.

4.3 Résultats de la campagne de mesures 2019

Résultats campagne 2019, Bureau Veritas

Point de mesure	Zone à émergence réglementée	Période	Indicateur utilisé	Bruit ambiant dB (A)	Bruit résiduel dB (A)	Emergence calculée dB (A)	Emergence autorisée dB (A)	Avis
1 - PRONY	Situé sur le parking du warf de la baie de la Somme. A l'Ouest des installations VALE NC.	Diurne	LAeq	46.5	46.5	0	5	Conforme
		Nocturne	LAeq	43	43	0	4	Conforme
2 - CASY	Au Sud-Ouest des installations VALE NC.	Diurne	LAeq	43.5	43.5	0	6	Conforme
		Nocturne	LAeq	44	44	0	4	Conforme
3 - PORT BOISE	Au Sud-Est des installations VALE NC.	Diurne	LAeq	43	43	0	6	Conforme
		Nocturne	LAeq	37	37	0	4	Conforme
4 - TRIBU DE GORO	A l'Est des installations VALE NC.	Diurne	L50	36	36	0	6	Conforme
		Nocturne	LAeq	42	42	0	4	Conforme
5 - BASE VIE	A l'Ouest des installations VALE NC.	Diurne	LAeq	41.5	41.5	0	6	Conforme
		Nocturne	LAeq	40	31	9	4	Non conforme

La mesure réalisée à la base vie est la plus poche du site industriel et minier de Vale, et le seul au niveau duquel une influence industrielle est audible.

La mesure diurne ne fait pas apparaître d'émergence par rapport aux mesures de 2007. En revanche, la mesure nocturne, comme en 2016, fait apparaître une émergence supérieure à la valeur réglementaire de 4 dB(A).

Comme noté lors de la campagne de 2016, selon le Plan d'Urbanisme Directeur de la ville du Mont-Dore, ce point est situé dans une Zone naturelle d'exploitation et de valorisation des ressources minières (Nmin). Or, cette zone est exclusivement réservée à l'activité minière et à toutes ses activités annexes. Cette zone ne peut donc pas être considérée comme une zone à Emergence Réglementée. Les personnes y résidant travaillent sur le site et ne peuvent pas être considérées comme des tiers. Le calcul de l'émergence réalisée est donc fait à titre indicatif.

Cette mesure peut s'apparenter tout au plus à point de contrôle en limite de propriété de Vale. Dans ce cas, les différentes mesures sont inférieures aux limites réglementaires en limite de propriétés :

- 70 dB(A) en journée (6h-21h) ;
- 60 dB(A) de nuit (21h-6h).

Les zones à émergences réglementées sont trop éloignées des sites de Vale pour que leur environnement sonore soit influencé de manière notable par leur activité.

5. Les déchets

5.1 Suivi mensuel de déchets

Dans le cadre de la protection de l'environnement, un suivi mensuel est établi sur les déchets listés ci-dessous :

Désignation du déchet	Code (décret 2002-540)	Code (conv Bale)	Quantité (tonnes)		Origine du déchet	Transporteur	Eliminateur	
							Dénomination	Mode de traitement
Cendres	10 01 02	GG040	2 025,04	2025,04	Combustion charbon	SARL CENDRIER Tribu de Waho BP102 98824 Yaté	CSP Gadgi	Enfouissement
				-		SARL CENDRIER jusqu'au port Vale, puis transport maritime	Veolia, Australie	
Mâchefers	10 01 01 10 01 14	GG030	98,74		Combustion charbon	SARL CENDRIER Tribu de Waho BP102 98824 Yaté	CSP Gadgi	Enfouissement
Huiles usagées	13 02 05 13 01 10	Y8	-		Atelier mécanique	ADVIDANGE	SLN	Incinération avec récupération d'énergie
Déchets souillés hydrocarbures Filtres à huile usagés	15 02 02 16 01 07	Y8	-		Atelier mécanique	Komwaï	SOCADIS	Export
Bombes aérosols Résidus bombes aérosols	18 02 05 16 05 06	-	-		Atelier mécanique	Komwaï	SOCADIS	Export
Pneumatiques usagés	16 01 03	B3140	-		Atelier mécanique	Prony Energies	La Maison du pneu	Export
Batteries usagées	16 06 01	A1170	-		Atelier mécanique	SFAC	SFAC	PVC export
DIB, Emballages plastiques, cartons, bois,	20 01 01 20 01 02 20 01 08 20 01 39 20 03 01 15 01 01 15 01 02 15 01 03	-	3,98		Toutes activités	EMC	EMC	Mise en décharge
Ferrailles	17 04 05 17 04 07	-	-		Atelier mécanique	EMC	EMC	Mise en décharge

* Autres déchets évacués ce mois :

Désignation du déchet	Code (décret 2002-540)	Code (conv Bale)	Quantité (Unités)	Origine du déchet	Transporteur	Eliminateur	
						Dénomination	Mode de traitement
Emballages vides souillés par produits chimiques	15 02 02		2 big bag	Peinture tuyauterie centrale	Komwai	Socadis	Exportation
batteries au plomb			1 casier	Maintenance	Komwai	Socadis	Exportation

5.2 Déchets : Ecarts et plan d'actions

Plan d'actions déchets					
Ecart	Description action	Observations	Avancement	Objectif	Echéance
Pas de procédure écrite pour la gestion du stockage d'huile neuve	Mise à jour de la procédure huile pour intégrer l'huile neuve. Amélioration de l'analyse des risques correspondante à réaliser.	L'accès au local huiles neuves est sécurisé : porte fermée à clé, grilles installées	90%	Optimiser la gestion des huiles neuves.	09/2022

6. Surveillance des légionnelles

6.1 Résultats des analyses mensuelles

	Date prélèvement	UFC/litre		Seuil	Péodicité	
		TR01	TR02	1000	Mensuelle	
Juillet 2021	13/07/2021	< 100	A l'arrêt	Conforme		
	27/07/2021	1 600	A l'arrêt	TR01 -Non conforme		
	<p><u>Commentaire</u> : TR1 - Présence de 1 600 Legionella pneumophila sérogroupe 2-14. A la suite du dépassement du nombre de germes sur TR1, montée du chlore à 3mg/L sur 24H, puis injection biocide 120 Litres</p>					
Août 2021	10/08/2021	400	< 100	Conforme		
	24/08/2021	A l'arrêt	< 100	Conforme		
Septembre 2021	07/09/2021	A l'arrêt	< 100	Conforme		
	21/09/2021	A l'arrêt	300	Conforme		
Octobre 2021	05/10/2021	A l'arrêt	100	Conforme		
	19/10/2021	A l'arrêt	100	Conforme		
Novembre 2021	02/11/2021	A l'arrêt	<100	Conforme		
	16/11/2021	A l'arrêt	<100	Conforme		
	30/11/2021	100	23 000	Non conforme		
<p><u>Commentaire</u> : TR2 - Présence de 23 000 Legionella pneumophila sérogroupe 2-14. A la suite du dépassement du nombre de germes sur TR2, montée du chlore à 3mg/L sur 24H, puis injection biocide 120 Litres</p>						
<p><i>Voir annexe 2 Déclaration et Rapport incident transmis à la DIMENC.</i></p>						
Décembre 2021	07/12/2021	-	200	Conforme		
<p><u>Commentaire</u> : Prélèvements supplémentaires demandés pour CRF2 à la suite de l'incident, ainsi que pour l'eau d'appoint CRF (<100 UFC/L).</p>						
Janvier 2022	15/12/2021	<100	<100	Conforme		
	29/10/2021	<100	<100	Conforme		
	11/01/2022	<100	<100	Conforme		
Février 2022	25/01/2022	<100	<100	Conforme		
	08/02/2022	<100	<100	Conforme		
	23/02/2022	< 100	< 100	Conforme		
Mars 2022	08/03/2022	100	100	Conforme		
	22/03/2022	< 100	400	Conforme		
Avril 2022	05/04/2022	200	100	Conforme		
	19/04/2022	100	Tranche à l'arrêt	Conforme		
Mai 2022	04/05/2022	Tranche à l'arrêt	100	Conforme		
	17/05/2022	Tranche à l'arrêt	< 100	Conforme		
	31/05/2022	Tranche à l'arrêt	< 100	Conforme		
Juin 2022	15/06/2022	Tranche à l'arrêt	100	Conforme		
	29/06/2022	Tranche à l'arrêt	< 100	Conforme		

6.2 Légionnelles : écarts et plan d'actions

Plan d'actions légionnelles					
Ecart	Description action	Observations	Avancement	Objectif	Echéance
Concentration en Legionella > 1000 UFC par litre dans les bassins	Commande de 2 chlorimètres en ligne	Permettra l'injection de chlore en continu. Installation effectuée sur U1 en janvier 2020. Installation prévue sur U2 d'ici juin 2020.	100%	Concentration en Legionella < 1000 UFC par litre dans les bassins	01/06/20

Suivi plan d'actions extrait de l'AMR 2019

Niveau de priorité	Actions extraites de l'AMR révision 2019	Observations	Délai
P2	3. Mise en place d'un chloromètre en ligne pour augmenter la rapidité de réaction en cas de contamination des tours, avec remontée d'alarme.	Chloromètre mis en place sur U1 en janvier 2020. Chloromètre mis en place sur U2 en décembre 2020. Remontée d'alarme à faire. Echéance reportée de mars à juillet 2022.	Juillet 2022
P2	4. Déetecter les défauts d'injection du traitement biocide par la mise en place d'un chloromètre en ligne avec remontée des alarmes en salle de contrôle.	Chloromètre mis en place sur U1 en janvier 2020. Chloromètre mis en place sur U2 en décembre 2020. Remontée d'alarme à faire. Echéance reportée de mars à juillet 2022.	Juillet 2022
P2	8. Définir des fiches réflexes pour accompagner le personnel à réagir efficacement en cas de survenue de situation dégradée.		Ok fait

Annexe - 1. Rapport Bureau Veritas – Mesures des émissions atmosphériques – Juin 2022



Bureau Veritas Exploitation SAS
NOUMEA
Centre d'Affaires « La Belle Vie »
BP 30514
98895 NOUMEA Cedex NOUVELLE CALEDONIE
Téléphone : 00 687 41 02 60
Mail : rudy.anckaert@bureauveritas.com

PRONY ENERGIES
87, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
BP C2
98800 NOUMEA

Mesures des émissions atmosphériques TRANCHE 2 - JUIN 2022



Intervention du 27/06/2022

Nom du site : PRONY ENERGIES
Latitude : 166.4474
Longitude : -22.3041

Lieu d'intervention : SITE DE PRONY RESOURCES
98809 MONT DORE

Numéro d'affaire : 15151061/1/1
Référence du rapport : 351182732.2.R
Rédigé le : 27/07/2022
Par

Ce document a été validé par son auteur.
Ce rapport contient 37 pages.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme
integrale.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes
par l'accréditation.



ACCREDITATION
N° 1-6257
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

SOMMAIRE

1 . CONCLUSION DES ESSAIS:	3
2 . SYNTHESE DES RESULTATS:	4
3 . OBJET DE LA MISSION:	6
3.1 . LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES:	6
4 . DESCRIPTION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:	6
4.1 . PRONY ENERGIES - TRANCHE 2:	6
4.1.1 . ACCOMPAGNEMENTS :	6
4.1.2 . DESCRIPTION :	6
4.1.3 . CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :	6
4.1.4 . EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :	6
5 . ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE:	8
5.1 . PRONY ENERGIES - TRANCHE 2 - TRANCHE 2:	8
6 . ANNEXE : METHODOLOGIE ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE	10
7 . ANNEXE : PRONY ENERGIES - TRANCHE 2	13
7.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION DE MESURE :	13
7.2 . DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:	14
7.3 . DEBIT :	16
7.4 . TENEUR EN VAPEUR D'EAU:	19
7.5 . PRELEVEMENTS MANUELS:	20
7.6 . ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:	25
7.7 . REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :	29
8 . ANNEXE : RAPPORT D'ANALYSES LABORATOIRE :	31

2 . SYNTHESE DES RESULTATS:

Si des valeurs limites vous sont applicables et ont été portées à notre connaissance, celles-ci sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau de synthèse de résultats des essais :

Les résultats présentés ci-dessous correspondent à la moyenne des essais lorsque plusieurs essais ont été réalisés. Le détail de chaque essai est présenté en annexe.

Paramètres	Essai	Mesure				Flux				COFRAC		
		Valeur	Incertitude absolue	VLE	Unité	Valeur	Incertitude absolue	VLE	Unité			
INSTALLATION : PRONY ENERGIES - TRANCHE 2- Conduit : Tranche 2												
Date(s) de mesure : Entre le 27/06/2022 09:35 et le 27/06/2022 12:46												
Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC												
Vitesse	Moyenne des essais	12,7	-	-	m/s	-	-	-	-	OUI		
Vitesse à l'éjection	Moyenne des essais	12,7	-	> 8	m/s	-	-	-	-	-		
Température	Moyenne des essais	130	-	-	°C	-	-	-	-	-		
Débit humide	Moyenne des essais	201000	-	-	Nm3/h	-	-	-	-	OUI		
Débit sec	Moyenne des essais	187000	-	-	Nm3/h	-	-	-	-	-		
Teneur en vapeur d'eau	Moyenne des essais	7,02	-	-	%	-	-	-	-	OUI		
O2	Moyenne des essais	5,87	-	-	% sur gaz sec	15600	-	-	kg/h	OUI		
CO2	Moyenne des essais	13,3	-	-	% sur gaz sec	48600	-	-	kg/h	OUI		
CO	Moyenne des essais	16,9	-	200	mg/Nm3 exprimé en CO sur gaz sec à 6 % O2	3,15	-	-	kg/h	OUI		

Paramètres	Essai	Mesure				Flux				COFRAC
		Valeur	Incertitude absolue	VLE	Unité	Valeur	Incertitude absolue	VLE	Unité	
NOx	Moyenne des essais	648	-	650	mg/Nm ³ exprimé en NO ₂ sur gaz sec à 6 % O ₂	122	-	-	kg/h	OUI
Poussières	Moyenne des essais	10,3	-	30	mg/Nm ³ sur gaz sec à 6 % O ₂	1,91	-	-	kg/h	OUI
SO2	Moyenne des essais	740	-	980	mg/Nm ³ exprimé en SO ₂ sur gaz sec à 6 % O ₂	139	-	-	kg/h	OUI

Rappel sur les incertitudes :

Les incertitudes affichées correspondent aux incertitudes élargies d'un facteur k=2.

L'incertitude sur le résultat de la moyenne des essais n'est pas calculée.

Dans le cas où les conditions environnementales ou de fonctionnement n'ont pas permis de réaliser les prélèvements selon les règles de l'art, les incertitudes ne sont pas affichées.

Afin de faciliter la lecture, les incertitudes absolues Y sur une valeur X pourront être notées X ± Y.

Cela indique qu'en réalité, la valeur de X est comprise entre X-Y et X+Y.

Note : L'affichage des valeurs est arrondi à 3 chiffres significatifs et arrondi arithmétique selon le 4ème chiffre non conservé.

3 . OBJET DE LA MISSION:

A la demande de BUREAU VERITAS BRANCH NOUMEA, Bureau Veritas a fait intervenir :

La mission suivante a été réalisée : Mesures des émissions atmosphériques.

3.1 . LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES:

Lors de notre visite nous sommes intervenus sur le périmètre suivant :

- Prony Energies - Tranche 2

La mission de Bureau Veritas s'est limitée aux installations et périodes de fonctionnement citées dans le rapport.

4 . DESCRIPTION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:

4.1 . PRONY ENERGIES - TRANCHE 2:

4.1.1 . ACCOMPAGNEMENTS:

Nous n'avons pas été accompagnés lors de notre intervention sur cette installation.

4.1.2 . DESCRIPTION :

Type d'installation : Centrale thermique

Puissance nominale : 55 MW

Date de mise en service : 2008

Combustible : Charbon

Traitements des fumées : Electrofiltre

4.1.3 . CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par l'exploitant, responsable de la représentativité de ses conditions de fonctionnement.

Régime de fonctionnement : 51 MW

4.1.4 . EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :

Aucun événement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de

l'installation ont été normales et stables.

5 . ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE:

5.1 . PRONY ENERGIES - TRANCHE 2 - TRANCHE 2:

Document de référence	Paramètres	Essai	Ecart	Impact sur le résultat	Impact sur la conformité
Ecart relatif aux résultats d'analyse et à leur validation					
NF EN 14792	NOx	1/3,2/3,3/3	Le rendement de conversion du NO2 est compris entre 80 et 95%, les résultats en NOx et NO2 peuvent être sous-estimés.	Faible	Sans impact

Commentaires :

NOx : le rendement de conversion du NO2 est compris entre 80 et 95%, les résultats en NOx et NO2 peuvent être sous-estimés. Cependant, le procédé n'étant pas générateur de NO2, l'impact sur le résultat de mesure est négligeable.

Le filtre permettant la mesure de poussières a été légèrement déchiré lors de la récupération du filtre dans le porte filtre. La totalité du filtre ayant été récupéré, Bureau Veritas considère que cela n'a pas d'impact sur le résultat de la mesure.