

Incendie plancher 23m

1 message

MERCERON Gaetan <gaetan.merceron@eramet-sln.com>

4 juillet 2024 à 10:31

À : "alexandra.mengin" <alexandra.mengin@gouv.nc>

Cc : "herve.cheramy" <herve.cheramy@gouv.nc>, SARRAMEGNA Sébastien <sebastien.sarramegna@eramet-sln.com>, BLANCHE Julien <julien.blanche@eramet-sln.com>, ARCHAMBEAULT Aurelien <aurelien.archambeault@eramet-sln.com>, BAKHACHE Nathalie <nathalie.bakhache@eramet-sln.com>, KUREK Guillaume <guillaume.kurek@eramet-sln.com>, FOGLIANI Laurent <laurent.fogliani@eramet-sln.com>

Alexandra,


Comme évoqué au téléphone, quelques éléments concernant l'incendie au plancher 23 m de cette nuit.

- Départ de feu un peu avant minuit au niveau du plancher 23m du FD10, côté Sud. C'est une zone située tout en haut du bâtiment Fours Demag et qui correspond à la zone de travail pour le rabattement des électrodes. Pour des raisons d'isolation électrique, le plancher est en « bois » (en permalit plus précisément) avec des parois en contre-plaqué.
- Le four a été arrêté à 23h15 et consigné
- La lutte contre ce feu a été réalisée par les équipes internes FeNi renforcées par l'équipe interne de 2 ESI et au final renforcées par des pompiers vers 1h30
- Le feu a été complètement éteint vers 2h30.
- Pas de blessé.
- En terme de dommages matériel, l'examen de la zone ce matin donne :
 - plancher 23m côté Sud entre l'électrode 4 et 6 : partiellement/ complètement détruit ainsi que la cloison Sud sur ce tronçon(cf 1^{ère} photo ci-dessous)


La partie Nord est intact (cf 2^{ème} photo) ; la zone détruite représente environ 30 m²

- quelques câbles électriques à retirer (du 220V)

Zone détruite (côté Sud)

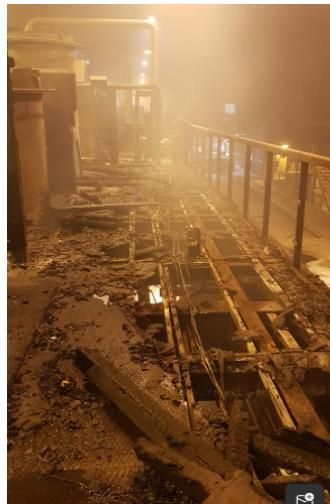

Zone intacte (côté Nord) :

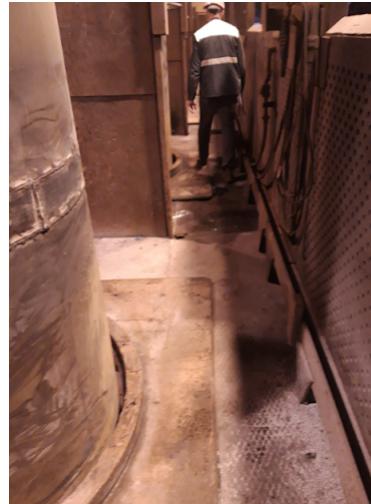

Dès ce matin, nous avons lancé :

- la réparation du plancher et de sa cloison
- le remplacement des quelques câbles

- la vérification complète des équipements autour et en-dessous de ce plancher

Nous estimons pouvoir redémarrer le FD10 dans l'après-midi de ce jeudi 04/07, au moins sur 2 transfo et terminer les travaux sur la zone du 3^{ème} transfo, four en marche pour un retour au nominal au plus tard dans la journée de demain.

A disposition si besoin d'information complémentaire.

Cordialement



www.sln.nc



www.eramet.com

Gaetan MERCERON

Directeur Usine

Tél : +687245278

Mobile : +687745391

gaetan.merceron@eramet-sln.com

Société Le Nickel – SLN

2, rue Desjardins Doniambo

BPE5 - 98848 Noumea Cedex



Pensez à l'environnement, n'imprimez plus vos mails !

CONFIDENTIALITE

L'information contenue dans ce courrier électronique et ses pièces jointes est confidentielle, et est établie à l'intention exclusive de ses destinataires. Dans le cas où ce message ne vous serait pas destiné, nous vous remercions de bien vouloir en aviser immédiatement l'émetteur et de procéder à sa suppression. Toutes copies, diffusions ou accès non autorisés à ce message sont interdits à toutes personnes, autre que le(s) destinataire(s). Un courrier électronique est susceptible d'altération ou de falsification et peut entraîner des pertes et/ou la destruction de données. Le Groupe ERAMET et/ou ses filiales déclinent toute responsabilité en la matière. En conséquence ce courrier électronique ainsi que ses pièces jointes sont utilisés à votre propre risque.

CONFIDENTIALITY

The information contained in this e-mail and any accompanying documents is confidential or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please immediately alert the sender by reply e-mail and delete this message and any attachments. Any copy, dissemination or unauthorized access of the contents of this message by anyone other than the intended recipient is strictly prohibited. E-mails may be susceptible to falsification or alteration and cause data corruption and/or loss of data. ERAMET and/or any of its subsidiaries decline any liability resulting from the consequences thereof. Therefore, this e-mail and any attachments are used at your own risk.