

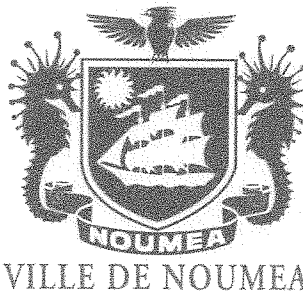
SC / DM/ SC / HB / KL

N° interne :

Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie

Service d'Inspection et de Prévention
des Risques Environnementaux et Sanitaires

Tél : 27.78.61 - Fax : 26.35.82

Section Contrôles et Analyses
des Eaux et Entomologiques

Destinataire : MAIRIE DE NOUMEA
16, rue du Général Mangin
98849 NOUMEA CEDEX
NOUVELLE CALEDONIE

RAPPORT D'ANALYSE n° : HY13120043

N° identification : HY13120043 - 1
Demandeur : SIPRES - VILLE DE NOUMEA
Adresse du demandeur : 100 Rue Edouard Unger
Lieu de prélèvement : Station d'épuration de l'Anse Vata
Date de prélèvement : 26/12/2013
Heure de prélèvement : 09:51:00

Nature de l'échantillon : Eau résiduaire traitée
Préleveur : JT
Origine : Canal de sortie

	Valeur mesurée	Unité	Norme (*)	Limite de détection	Référence méthode
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES					
Température	28,4	°C	-	-	Calcul
pH à 25°C	7,83	unité pH	Compris entre 6 et 8,5	0	NF T 90-008
Demande Biochimique en Oxygène	4	mg/l en O ₂	25	1	OXITOP
Demande Chimique en Oxygène	< 30	mg/l en O ₂	125	30	NF T 90-101
Matière en suspension	< 2	mg/l	35	2	NF EN 872
PARAMETRES INDESIRABLES					
Azote Kjeldhal	1,1	mg/l en N	-	1	ISO 5663-1984(F)
Phosphore total	< 1	mg/l en P	-	1	EN 1189

(*) Norme selon l'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, modifié par l'arrêté du 16 novembre 1998

COMMENTAIRES :

Paramètre(s) mesuré(s) conforme(s)

Résultats validés par : Chef de la Section Contrôles et Analyses des
Eaux et Entomologiques

Pour le Maire et par son
le chef de service

