
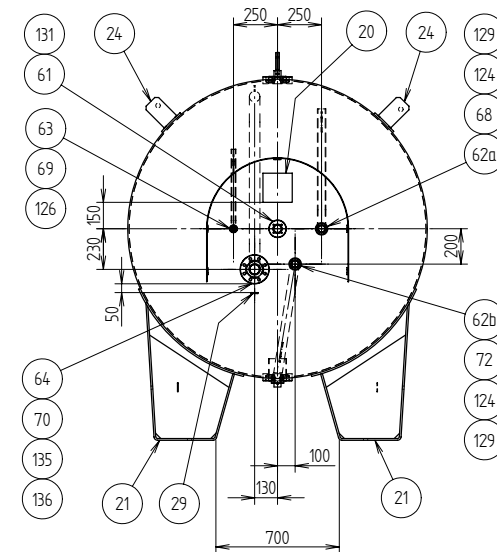
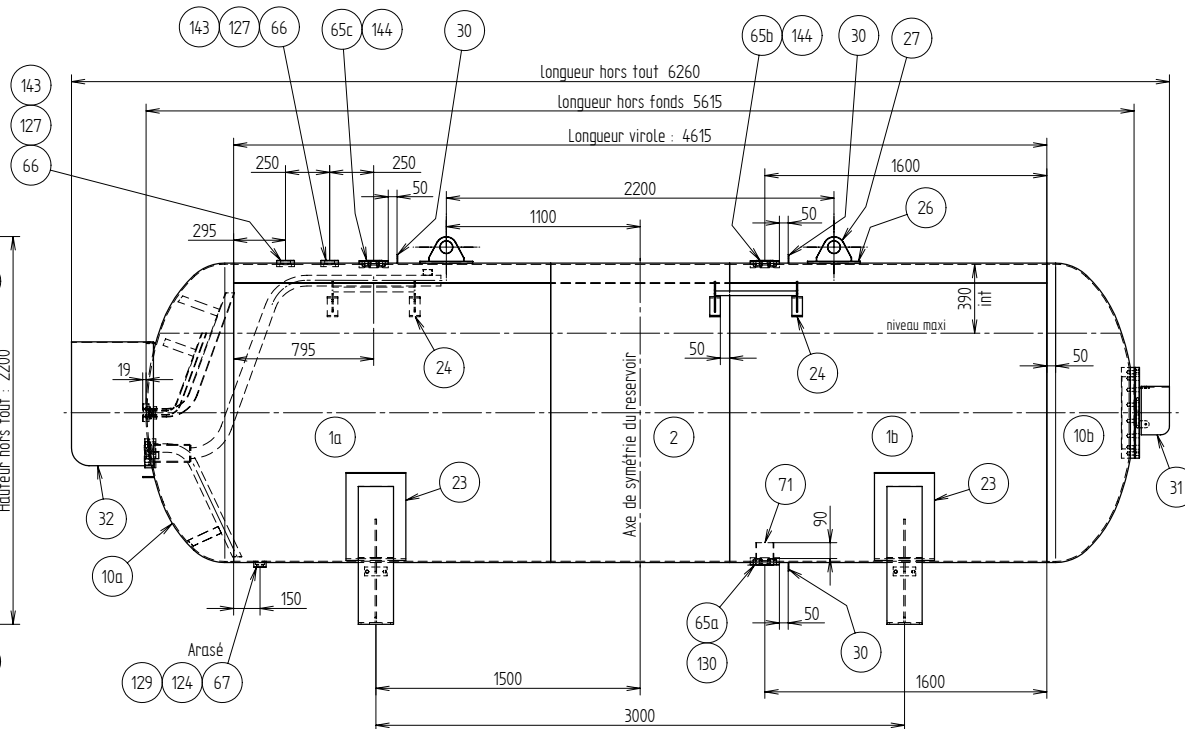


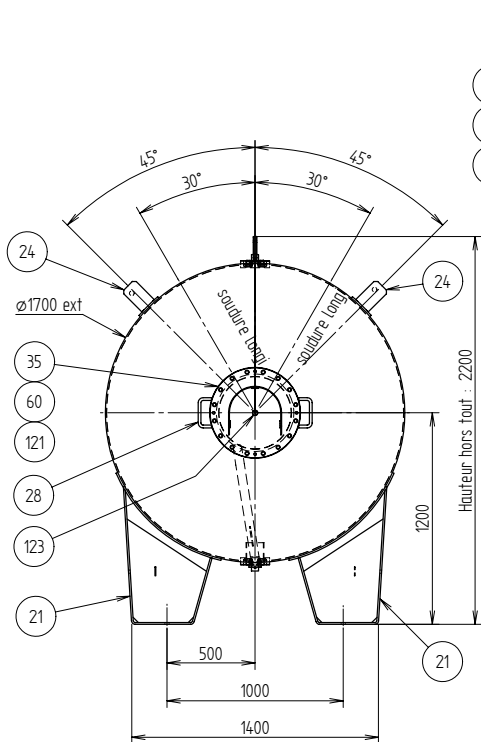

67	Bossage purge 1"1/4 NPT A48AP NFA 36-601
66	Bossage sécurité 2" NPT A48AP NFA 36-601
65c	Bossage départ gaz 2" ASA 300 A48AP NFA 36-601
65b	Bossage retour vaporisation 2" ASA 300 A48AP NFA 36-601
65a	Bossage départ liquide 2" ASA 300 A48AP NFA 36-601
64	Bossage emplissage 2" ASA 300 A48AP NFA 36-601
63	Bossage niveau maxi 3/4" NPT A48AP NFA 36-601
62b	Bossage retour liquide 1"1/4 NPT A48AP NFA 36-601
62a	Bossage retour gaz 1"1/4 NPT A48AP NFA 36-601
61	Bossage jauge magnétique A48AP jauge magnétique
60	Trou d'homme DN400 A48AP NFA 36-601
32	Capot de protection équipement S235 EN10025
31	Capot de protection jauge S235 EN10025
30	Patte de masse S235 EN10025
29	Patte de masse inox austénitique
28	Poignée inox austénitique
27	Oreille S235 EN10025
26	Sous plaque oreille S235 EN10025
24	Appui d'échelle S235 EN10025
23	Sous plaque pied S235 EN10025
21	Pied S235 EN10025
20	Plaque constructeur inox austénitique
10a-b	Fond elliptique ø1700 épaisseur 6,7 mm mini P355N EN10028-3 et spécification AC/02
1a-b-2	Virole ø1700 épaisseur 7,9 mm mini P355N EN10028-3 et spécification AC/01
REP	DESIGNATION

PROTECTION DES EQUIPEMENTS :
Phase liquide : Couleur rouge
Phase gaz : Couleur verte
Emplissage : Couleur jaune

NOTA : - Dépassement extérieur de la bride du trou d'homme 24 mm mini
- Dépassement extérieur des bossages : 15 mm sauf indications
- Les bossages 2" ASA 300 seront soudés trous hors axes

a		12/03/2009		Emission originale				BRUMELLOT A.			
info		date		le plan est		notre propriété		et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation		Visa	
Tolérances générales sauf indications particulières				GLI Ets CITERGAZ				Vérifié par			
GEOMETRIE : ISO 2768-mk				St Pierre d'Exideuil - 86400 CIVRAY				Date			
CHARGEMENT : C04P F1.5				Tél. 05 49 87 00 37 - Fax : 05 49 87 32 87				Visa			
Photo N° 2570		Sch.									
											
Cote(s) N°											
Nomenclature N°		Repère(s) plan									
CE170293		d'ensemble								170293	