

Sarl au capital de 4.000.000 Fcfp
B.P. 3820 - 98846 Nouméa Cedex
Tél : 28.17.27 - Fax : 28.86.13
E-mail : epureau@epureau.nc
RCS Nouméa 82 B 86611 - Ridet 086611.001

Arrivée SECRÉTARIAT
SAF (DES)
le 12.07.2009.....

Nouméa, le 28 juillet 2009

COLLEGE JEAN FAYARD

43 RUE DE L'ENTREE
LOTISSEMENT PONCET
KATIRAMONA
98835 DUMBEA

N/réf. : PQ/MT/09.135
Affaire suivie par

Objet : Analyses des prélèvements réalisés en entrée et en sortie de la station d'épuration du Collège de Katiramona.

Madame,

Suite aux analyses du 8 juillet 2009 effectuées en entrée et en sortie de station, nous vous informons que, outre le fait que les normes de rejet soient bien respectées, les rendements épuratoires sont excellents :

Sortie :	DBOs : 10 mg/L (< 35 mg/L : norme calédonienne) =	96% abattement
	DCO : 35 mg/L (< 125 mg/L : norme calédonienne) =	94% abattement
	MES : 2 mg/L (< 35 mg/L : norme calédonienne) =	98,5% abattement


Soucieux de garantir la pérennité de tels résultats, nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

Epureau Sarl

ÉPUREAU S.A.R.L.
Capital de 4.000.000 FCFP
Ridet : 086611.001
BP. 3820 - 98846 Nouméa Cedex
Tél. 28.17.27 - Fax : (687) 28.86.13

P.J. : Echantillon n° 09/07/45
Echantillon n° 09/07/46

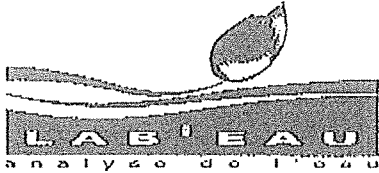

SARL au capital de 400.000 F.CFP
 RCS Nouméa 2005 B 774455
 Ridet : 774455.001 - NAF 743B

N° Echantillon : 080746

Nom du client :	Epuroau	Nature du prélèvement :	Eaux usées
Adresse :	20, bis rue Descartes B.P 38620 98846 NOUMEA CEDEX	Références client :	Sortie
Fax :	26 65 13	Lieu du prélèvement :	Collège Katsironga
N° Téléphone :	26 17 27	Préleveur :	
N° Mobile :		Prélèvement effectué le :	08/07/2009
E-mail :	0	Prélèvement déposé le :	08/07/2009
Interlocuteur :	MARCHAL Guéki	Analyse effectuée le :	du 09/07/2009 au 15/07/09

Type	Analyse	Résultats	Unité	Normes usées françaises *	Normes usées calédonniennes **	Méthode
Paramètre physico chimique	pH	8,09	unité pH	6-8,5		NF T90-C08
Paramètre indésirable	Demande biologique en oxygène DBO5	10	mg/L	25	35	NF EN 1899-2
Paramètre indésirable	Demande chimique en oxygène DCO	55	mg/L	125	125	T9C-101
Paramètre indésirable	Matières en suspension MES	2	mg/L	35	35	NF EN 872

* arrêté du 22 décembre 1994

** délibération n° 235-97/EAPS du 20 juin 1997


Remarques :

Serie de STEP conforme aux normes

Le responsable de laboratoire

LABIEAU SARL
 Capital de 400.000 F.CFP
 Ridet 774455-001
 BP 386 - 98846 NOUMEA
 Tél. 24 94 12 Fax 24 12 29

20 Bis rue Descartes - Ducos - BP 386 - 98846 Nouméa Cedex
 Tél. : (687) 24.94.12 - Fax : (687) 24.12.29
 E-mail : labeau@nls.nc
 BNC 14889 - 00081 - 08767577392 - 05

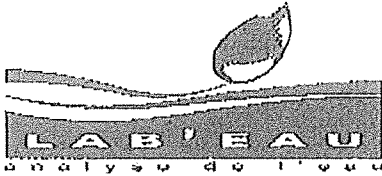

SARL au capital de 400.000 F.CFP
 RCS Nouméa 2005 B 774455
 Ridet : 774455.001 - NAF 743B

N° Echantillon : 00/07/05

Nom du client :	Epureau	Nature du prélèvement :	Eaux usées
Adresse :	20, bis rue Descartes B.P 3820 98846 NOUMEA CEDEX	Références client :	Ente
Fax :	28 66 14	Lieu du prélèvement :	Collège Kallremona
N° Téléphone :	28 17 27	Préleveur :	
N° Mobile :		Prélèvement effectué le :	08/07/2009
E mail :		Prélèvement déposé le :	08/07/2009
Interlocuteur :	MARCHEL Guéls	Analyses effectuées le :	du 08/07/2009 au 15/07/09

Type	Analyse	Résultat	Unité	Normes usées françaises *	Normes usées calédonniennes **	Méthode
Paramètre physico chimique	pH	7,5	unité pH	3-8,5		NF T90-038
Paramètre indésirable	Demande biologique en oxygène DBO5	> 360	mg/L	25	35	NF EN 1899-2
Paramètre indésirable	Demande chimique en oxygène DCO	667	mg/L	125	125	T99-101
Paramètre indésirable	Matières en suspension MES	137	mg/L	35	35	NF EN 872

* arrêté du 22 décembre 1994

** détermination n° 205-87/03APS du 29 juin 1997

Remarques :

Le responsable de laboratoire

LAB'EAU SARL
 Capital de 400.000 F CFP
 Ridet 774455.001
 BP 386 98846 NOUMEA
 Tél. : 24 94 12 Fax : 24 12 29

20 Bis rue Descartes - Ducos - BP 386 - 98845 Nouméa Cedex
 Tél. : (687) 24.94.12 - Fax : (687) 24.12.29
 E-mail : labeau@ncl.nc
 BNC 14889 - 00081 - 08767577392 - 05