



Ensemble Clos Algaoué 1 – Rapport du bilan 24h

2016



Documents de référence

- Délibération n° 10277/DENV/SE du 30 avril 2009 fixant les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique 2753 : « Ouvrages de traitement et d'épuration des eaux résiduaires domestiques ou assimilées ».

Sommaire

1 - Données de la station	3
2 - Mesures physico-chimiques	3
3 - Mesure de débit	4
4 - Conclusion	4

1 - Données de la station

Exploitant de l'installation : Sunset immobilier
Contact : W. Colas

Prestataire pour l'entretien : SOCOMETRA ENGIE
Contact : Mayalen ETCHEVERRY
Tel. 26 65 95

Cette station est de type bio disque, elle fonctionne avec un procédé biologique à culture fixée avec un décanteur final de type lamellaire.

Constructeur : PMT
Capacité nominale : 96 équivalents habitants
Charge hydraulique maxi : 14.4 m³ / jour
Année de mise en service : Juin 2014

La station d'épuration est composée des ouvrages suivants :

- Un poste de relevage
- Un décanteur primaire
- Une unité de biodisque
- Un décanteur lamellaire avec une pompe d'extraction des boues


2 - Mesures physico-chimiques

Le prélèvement a été effectué à l'aide d'un préleveur d'échantillon réfrigéré 24 flacons. Les prélèvements ont été réalisés le 02/12/2016.

<i>Paramètres analysés</i>	<i>Valeurs</i>	<i>Limites</i>
<i>pH</i>	7.8	6 à 8.5
<i>Demande biochimique en O²</i>	35	25
<i>Matières en suspension</i>	20.4	35
<i>Demande chimique en O²</i>	145	125

3 - Mesure de débit

La mesure de débit a été réalisée avec une sonde piezométrique et un enregistreur placés au niveau du poste de relevage de la station d'épuration.

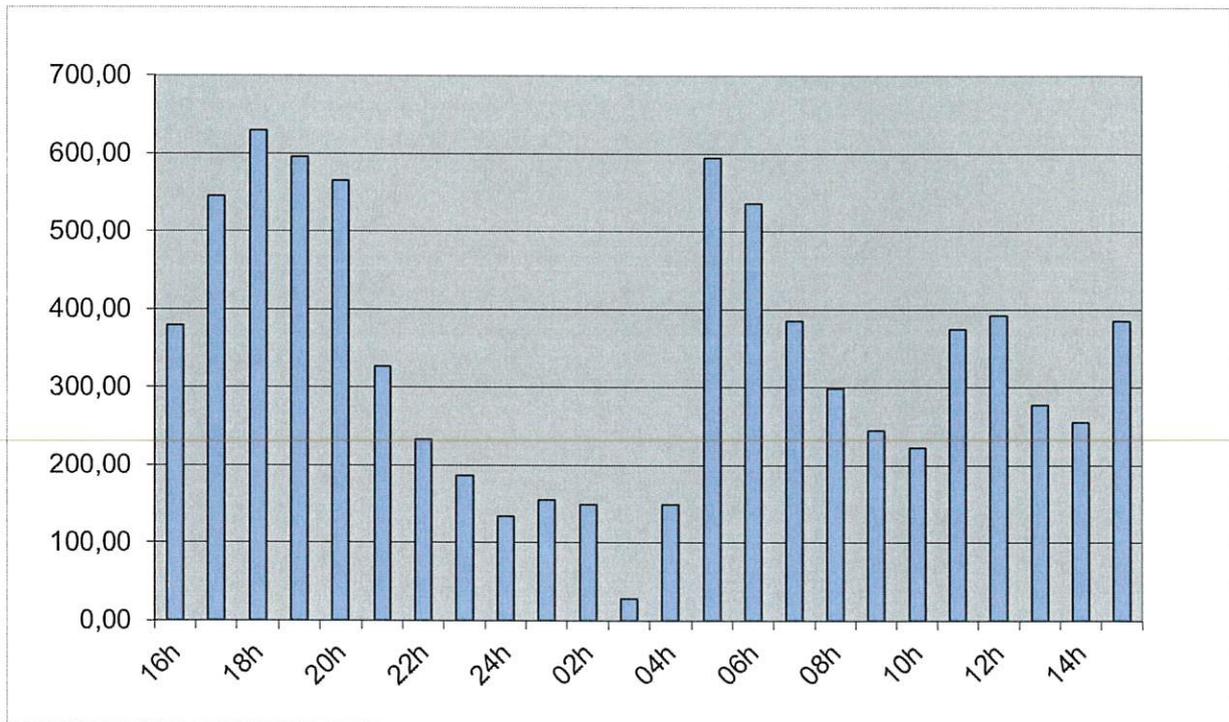

Le volume journalier a été d'environ 8m³ soit 53EH

4 - Conclusion

Les résultats physico-chimiques ne sont pas conformes à la réglementation. On observe beaucoup de graisses entrantes au niveau de la station. Un pompage va être réalisé au niveau du décanteur primaire, et une préconisation a été émise afin de faire vidanger les bacs à graisses présents au niveau des logements.

LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: SOCOMETRA	Echantillon prélevé par	: TOGNA.JL
N° d'enregistrement	: 1605981	Date de prélèvement	: 2/12/16 à 10:00
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 2/12/16 à 11:10
Lieu du prélèvement	: Clos de l'Alguaoué 1	Date début d'analyse	: 2/12/16
		Date de validation	: 13/12/16

	Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
--	---------------------	-----------------	-----------------------------

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (2).....	7,8		
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température de mesure du pH.....	22,4	°C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)			

PARAMETRES CHIMIQUES

Demande biochimique en oxygène.....	35	mg/l en O ₂	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	20,40	mg/l	2,00
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	145	mg/l en O ₂	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(2) Paramètre couvert par l'accréditation

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.

Nouméa, le 13 Décembre 2016



Le Chef de laboratoire
Vanessa LAVIGNE

EN/CAN/13

Indice de révision : a

SOCOMETRA



Ensemble Clos Algaoué 1 – Rapport du bilan 24h

2017



Documents de référence

- Délibération n° 10277/DENV/SE du 30 avril 2009 fixant les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique 2753 : « Ouvrages de traitement et d'épuration des eaux résiduaires domestiques ou assimilées ».

Sommaire

1 - Données de la station	3
2 - Mesures physico-chimiques	3
3 - Conclusion	3

1 - Données de la station

Exploitant de l'installation : Sunset immobilier
Contact : W. Colas

Prestataire pour l'entretien : SOCOMETRA ENGIE
Contact : Mayalen ETCHEVERRY
Tel. 26 65 95

Cette station est de type bio disque, elle fonctionne avec un procédé biologique à culture fixée avec un décanteur final de type lamellaire.

Constructeur : PMT
Capacité nominale : 96 équivalents habitants
Charge hydraulique maxi : 14.4 m³ / jour
Année de mise en service : Juin 2014

La station d'épuration est composée des ouvrages suivants :

- Un poste de relevage
- Un décanteur primaire
- Une unité de biodisque
- Un décanteur lamellaire avec une pompe d'extraction des boues

2 - Mesures physico-chimiques

Le prélèvement a été effectué à l'aide d'un préleveur d'échantillon réfrigéré 24 flacons.
Les prélèvements ont été réalisés le 22/08/2017.

<i>Paramètres analysés</i>	<i>Valeurs</i>	<i>Limites</i>
<i>pH</i>	7.6	6 à 8.5
<i>Demande biochimique en O²</i>	8	25
<i>Matières en suspension</i>	11.43	35
<i>Demande chimique en O²</i>	44	125

3 - Conclusion

Les résultats physico-chimiques sont conformes à la réglementation.



LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: SOCOMETRA	Echantillon prélevé par	: TOGNA JL
N° d'enregistrement	: 1703503	Date de prélèvement	: 22/08/17
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 22/08/17
Lieu du prélèvement	: CLOS ALGUAOUÉ 1	Date début d'analyse	: 22/08/17
		Date de validation	: 31/08/17

	Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
--	---------------------	-----------------	-----------------------------

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (2).....	7,6		
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température de mesure du pH.....	19,7	°C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)			

PARAMETRES CHIMIQUES

Demande biochimique en oxygène.....	8	mg/l en O ₂	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	11,43	mg/l	2,00
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	44	mg/l en O ₂	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(2) Paramètre couvert par l'accréditation

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse est comprise entre 0,0850g et 0,170g.

Nouméa, le 31 Août 2017



Le Chef de laboratoire
VANESSA LAVIGNE

EN/CAN/13

Indice de révision : a



SOCOMETRA ENGIE
3, rue Auer, Ducos, BP483
98845 Nouméa CEDEX, Nouvelle Calédonie
T +687 26 65 65 - F +687 26 65 50
Cofelysocometra.nc



SOCOMETRA ENGIE
3, rue Auer, Ducos, BP483
98845 Nouméa CEDEX, Nouvelle Calédonie
T +687 26 65 65 - F +687 26 65 50
Cofelysocometra.nc