



Résidence Atélémo – Rapport du bilan 24h

2019



Documents de référence

- Délibération n° 10277/DENV/SE du 30 avril 2009 fixant les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique 2753 : « Ouvrages de traitement et d'épuration des eaux résiduaires domestiques ou assimilées ».

Sommaire

1 - Données de la station	3
2 - Mesures physico-chimiques	3
3 - Mesures de débit	4
4 - Conclusion.....	4



1 - Données de la station

Exploitant de l'installation : VERON
Contact : M SWILLEN

Prestataire pour l'entretien : SOCOMETRA ENGIE
Contact : Mayalen ETCHEVERRY
Tel. 26 65 95

Cette station est de type bio disque, elle fonctionne avec un procédé biologique à culture fixée avec un décanteur final de type lamellaire.

Constructeur : PMT
Capacité nominale : 380 équivalents habitants
Charge hydraulique maxi : 57 m³ / jour
Année de mise en service : 2011

La station d'épuration est composée des ouvrages suivants :

- Un poste de relevage
- un décanteur primaire
- un bassin tampon
- deux unités de biodisque
- un décanteur lamellaire avec une pompe d'extraction des boues


2 - Mesures physico-chimiques

Le prélèvement a été effectué à l'aide d'un préleveur d'échantillon réfrigéré 24 flacons.
Les prélèvements ont été réalisés le 16/05/2019.

<i>Paramètres analysés</i>	<i>Valeurs</i>	<i>Limites</i>
<i>pH</i>	6.2	6 à 8.5
<i>Demande biochimique en O²</i>	8	25
<i>Matières en suspension</i>	9.30	35
<i>Demande chimique en O²</i>	60	125

3 - Mesures de débit

La mesure de débit a été réalisée à l'aide d'un capteur piezométrique placé dans le poste de relevage en entrée de station.

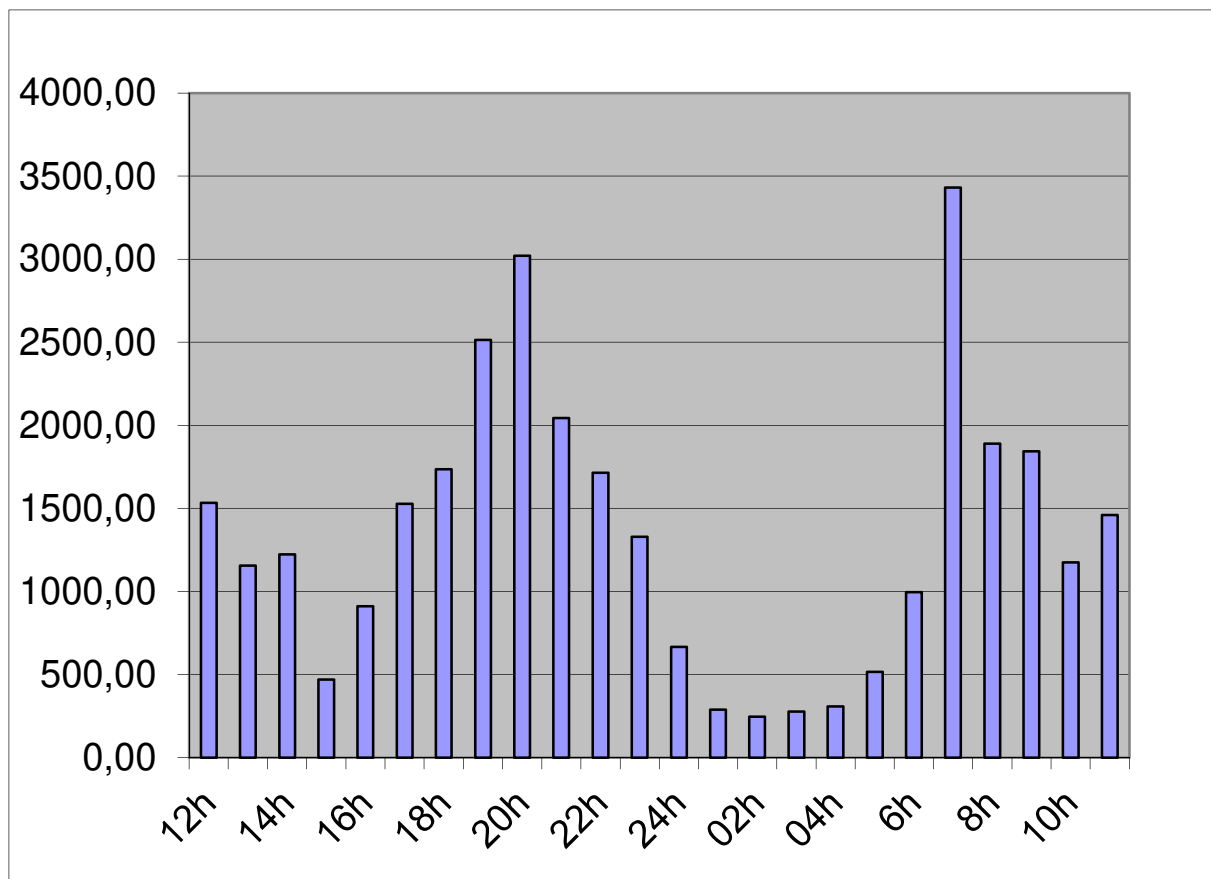

Le volume journalier mesuré est de 32.3m³ soit environ 215EH

4 - Conclusion

Les résultats sont conformes à la réglementation.



LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: SOCOMETRA	Echantillon prélevé par	: ROCK
N° d'enregistrement	: 1901704	Date de prélèvement	: 16/05/19 à 14:00
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 16/05/19 à 15:12
Lieu du prélèvement	: ATELEMO	Date début d'analyse	: 16/05/19
		Date de validation	: 4/06/19
Type du prélèvement	: AUTRE	Température du contenant	: 3,2°C
Niveau du prélèvement	: AUTRE		

Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
---------------------	-----------------	-----------------------------

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (2).....	6,2		
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température de mesure du pH.....	20,1	°C	0,1
(Méthode d'analyse : SONDE TEMPÉRATURE)			

PARAMETRES CHIMIQUES

Demande biochimique en oxygène.....	8	mg/l en O2	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	9,30	mg/l	2,00
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	60	mg/l en O2	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(2) Paramètre couvert par l'accréditation

COMMENTAIRES :

Critères d'acceptation non conformes: Température de réception supérieur à 08°C. Maintien de la demande par le client.

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse est comprise entre 0,0850g et 0,170g.

Nouméa, le 04 Juin 2019



Le Chef de laboratoire
VANESSA LAVIGNE

EN/CAN/13

Indice de révision : a



SOCOMETRA ENGIE
3, rue Auer, Ducos, BP483
98845 Nouméa CEDEX, Nouvelle Calédonie
T +687 26 65 65 - F +687 26 65 50
Cofelysocometra.nc