



N° DE FAX : (687) 41 37 37		N° DE TEL (687) 43 81 28	
ADRESSE : B.P 812 - 98845 NOUMÉA Cédex - NOUVELLE CALÉDONIE			
Date		Pages: 1/1	
17/03/2021			
A/TO	: MAIRIE DU MONT DORE		N° DE FAX : 43 48 41
A L'attention de	: Thierry Martinez / Laurent Boutry / Nicolas Oxford		
DE/FROM	: Frederic Cesa / Nicolas Komornicki		
OBJET	: Rapport mensuel MAS mars-21		

Mois n° 3

Messieurs,
Nous vous prions de trouver ci-dessous le rapport mensuel du mois de

mars-21

MAS BOULARI mars 2021

Volume mensuel traité	Volume moyen journalier	Volume mensuel d'eaux traitées rejetées	Volume de boues brutes extraites dans les lits de rhizocompostage	Taux de conformité rejet analyse contractuelle	Nombre de paramètre non conforme	Faits majeurs	
m3	m3/jour	m3	m3	-	-		Aucun incident d'exploitation relevé sur la STEP.
9 085	293,1	7 070	360	100%	0		


Bilan 24 heure entrée											
Paramètres	pH	T	DBO ₅	DCO	MES	NH ₄ -N	NO ₂ -N	NO ₃ -N	NGL	NTK	Pt
Unité	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
Date	17/03/2021	7,4	20,4	360	653	200,6	36,97	0,2	0,2	62,4	62,4
Mesure in situ débit 24h	274	m3									

Bilan 24 heures sortie												Prélèvement ponctuel sortie		Boues aérées					
Paramètres	pH	T	DBO ₅	DCO	MES	NH ₄ -N	NO ₂ -N	NO ₃ -N	NGL	NTK	Pt	E.coli	Enterocoques	V ₃₀	MES	IB 1	MS	Salinité	
Unité	-	°C	mg/L	mg/L	mg/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgN/L	mgP/L	N/100mL	N/100mL	mL/L	g/L	mL/gMS	g/L	g/l	
Date	17/03/2021	7,5	20,4	2	8	2	0,05	0,2	5	5,2	0,5	0,6	15	15	600	5,2339	115	5,7	0,4
Valeurs limites fixées en sortie *	6.5-8.5	25	20	90	20					15		2	250	100	Boues en sortie - valeurs moyennes mesurées en exploitation.				
Unité			kg/j	kg/j	kg/j					kg/j		kg/j			Facteur dilution	V30	MES	IB	Salinité
17/03/2021			0,4	1,7	0,4					1,1		0,1			-	mL/L	g/L	mL/gMS	g/L
Flux maximal journalier limites fixées en sortie *			22	100	22					16,2		2,2			0,25	600	5,3345	112	non mesuré
* Arrêté N°828-2010/ARR/DENV du 12/08/10																			

Commentaires: Le graphe ci-contre présente la pluviométrie journalière du mois correspondant (données météo-France Nouméa)

[Retour à la carte](#)
Noumea, Mars 2021

pluviométrie températures

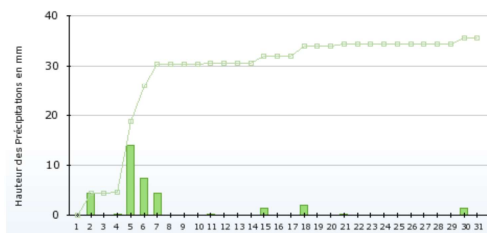

12 derniers mois

Avril 2021
Mars 2021
Février 2021
Janvier 2021
Décembre 2020
Novembre 2020
Octobre 2020
Septembre 2020
Août 2020
Juillet 2020
Juin 2020
Mai 2020

5 dernières années