

# PLAN D'URBANISME DIRECTEUR DE LA COMMUNE DE BOULOUPARIS



## V.4 : Le Schéma Directeur d'Adduction en Eau Potable



Approuvé le 29/08/2013 par délibération n° 34-2013/APS

Mis à jour par arrêté n° 451-2014/ARR/DFA du 13 février 2014

Mis à jour par arrêté n° 3055-2017/ARR/DFA du 24 octobre 2017


Modifié selon la procédure simplifiée par délibération n°4-2019/APS du 11 janvier 2019



Modifié selon la procédure simplifiée par délibération n°63-2019/APS du 19 décembre 2019

Mis à jour par arrêté n° 551-2020/ARR/DAEM du 12 février 2020

Modifié selon la procédure simplifiée par délibération n°29-2022/APS du 25 mai 2022



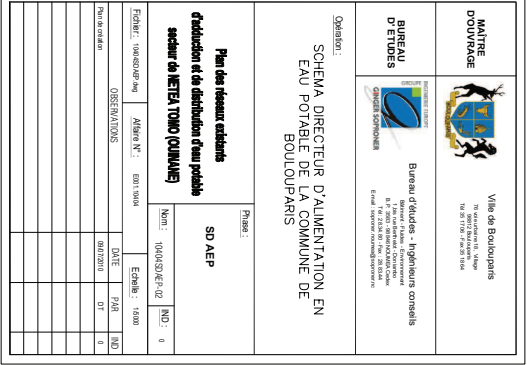


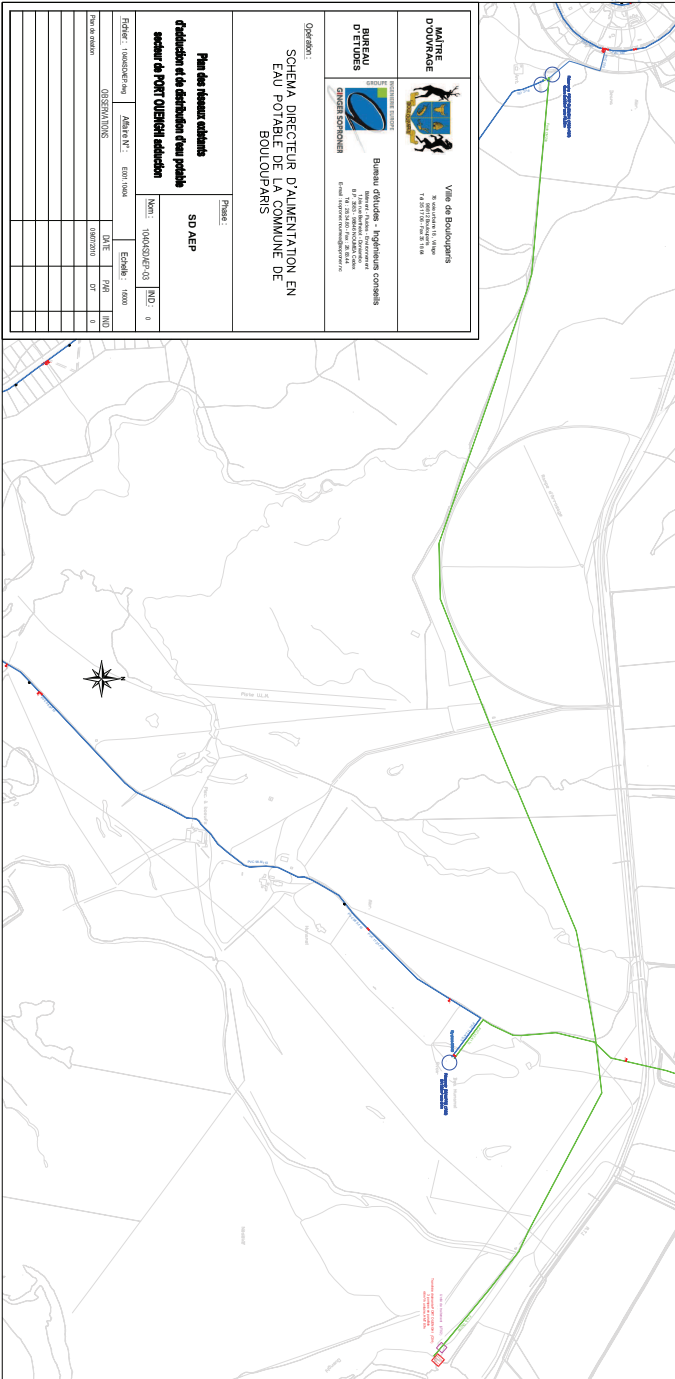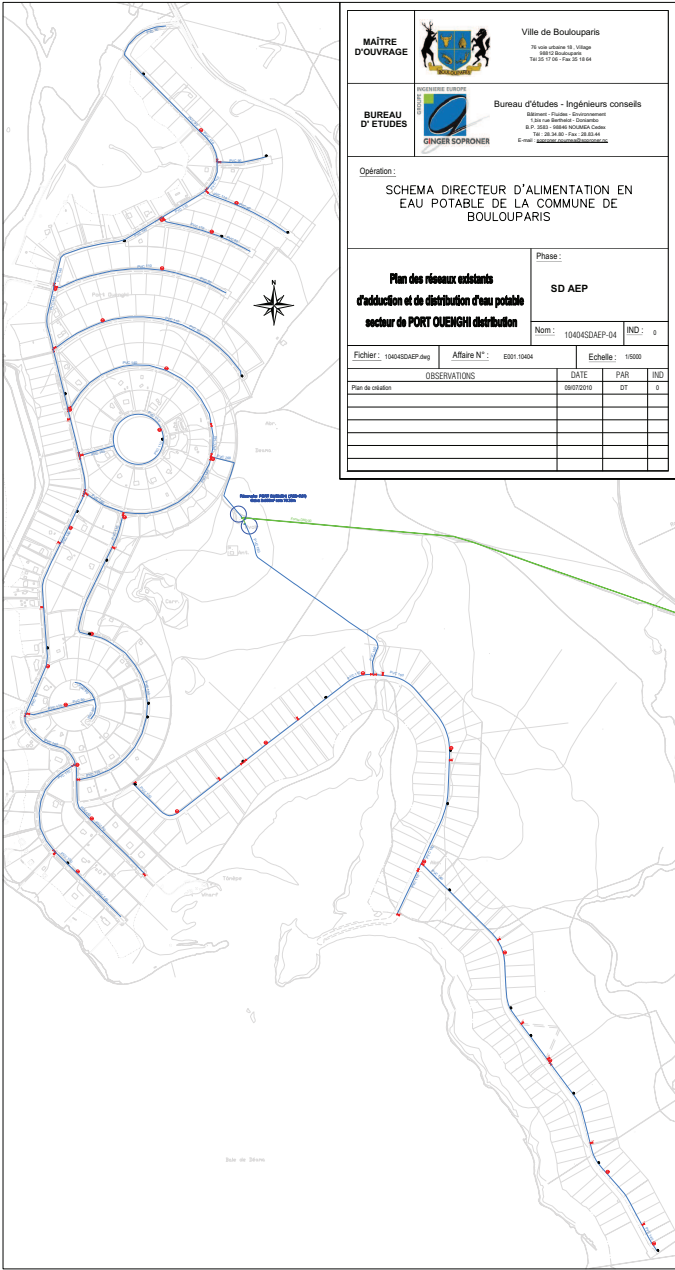








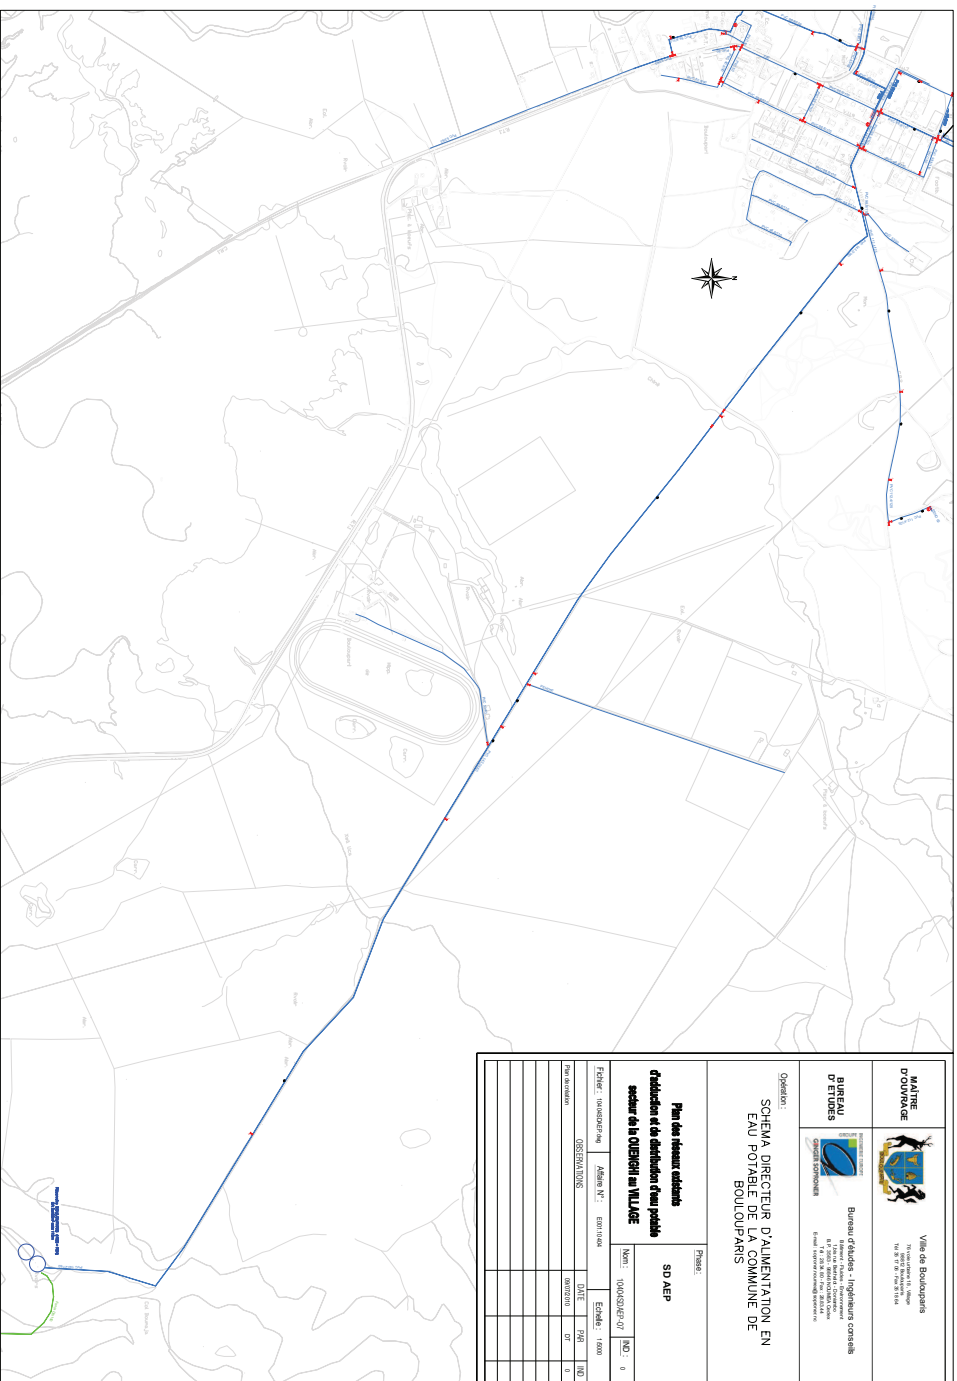

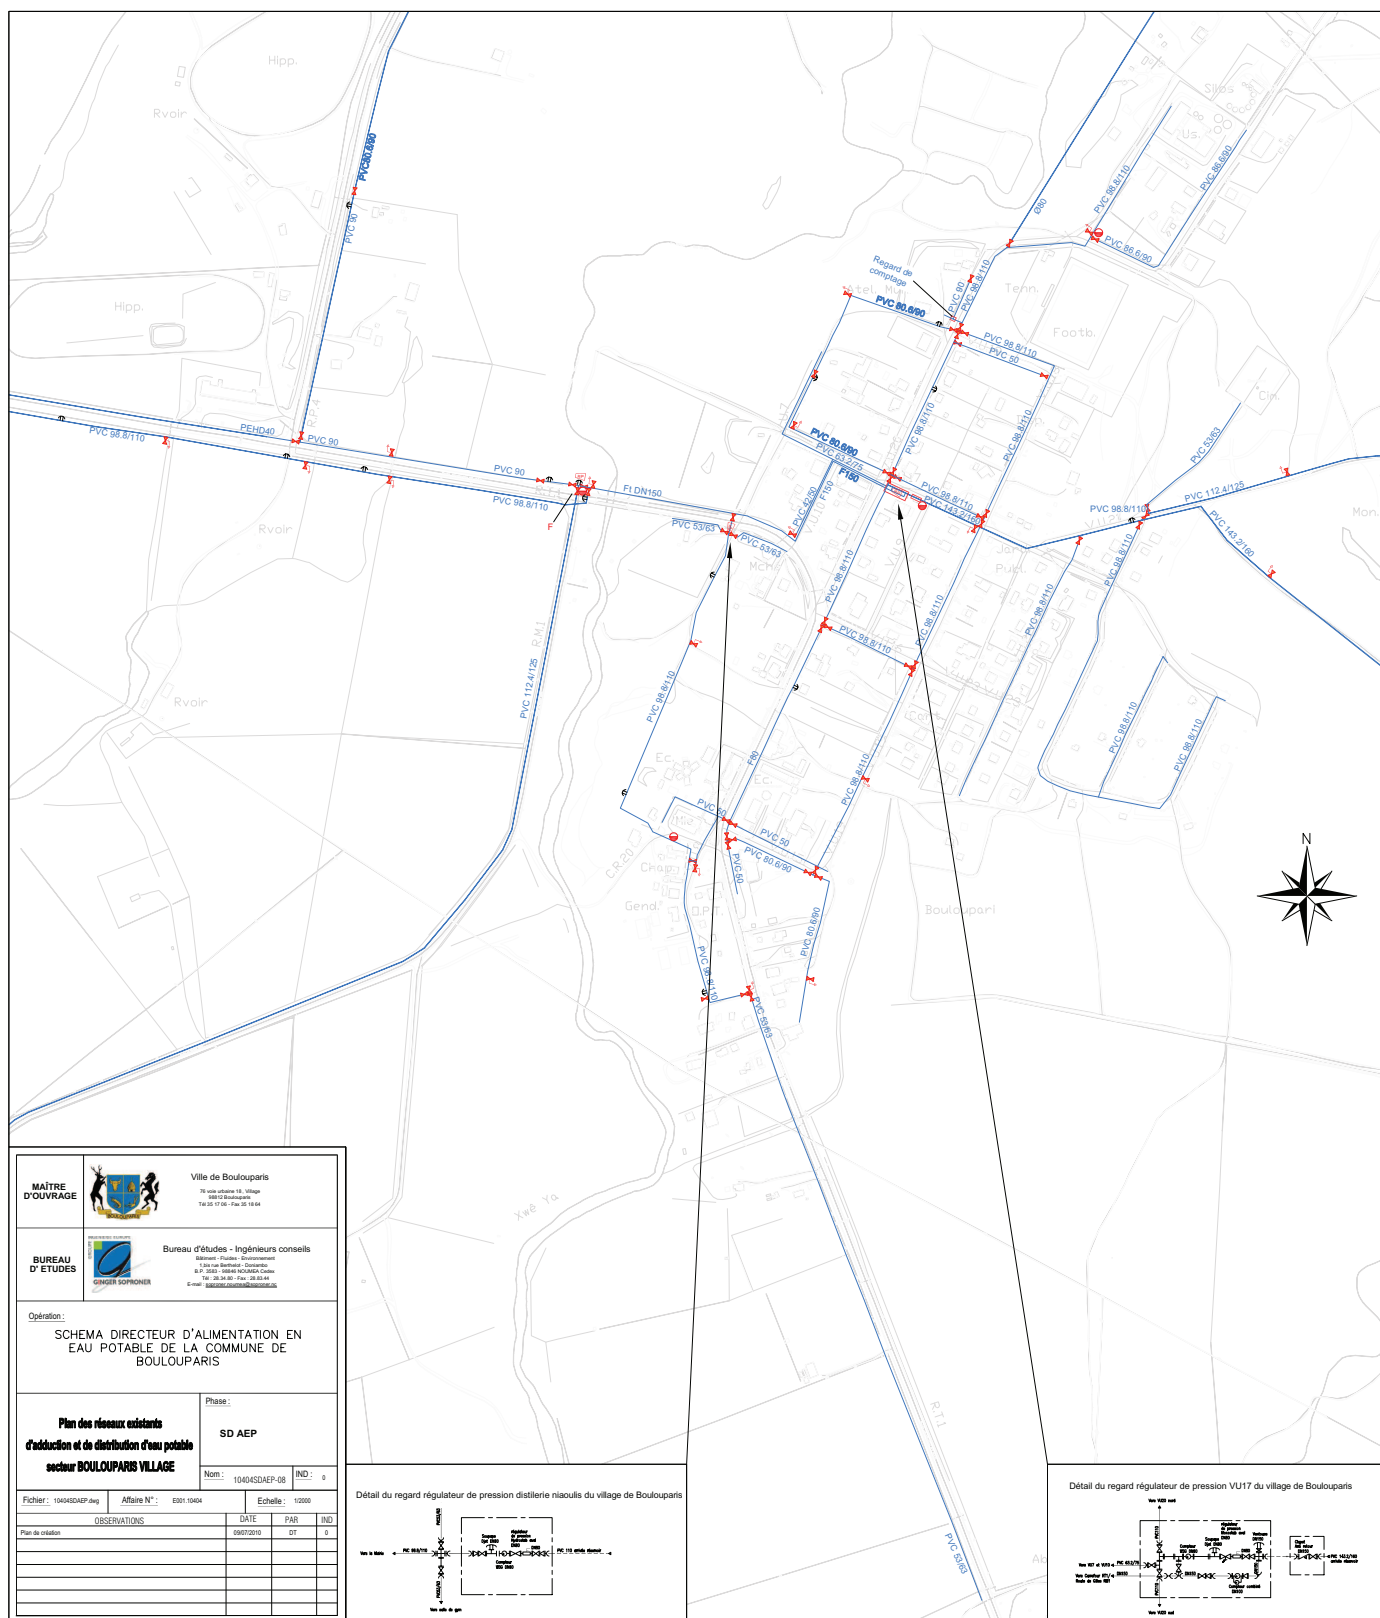
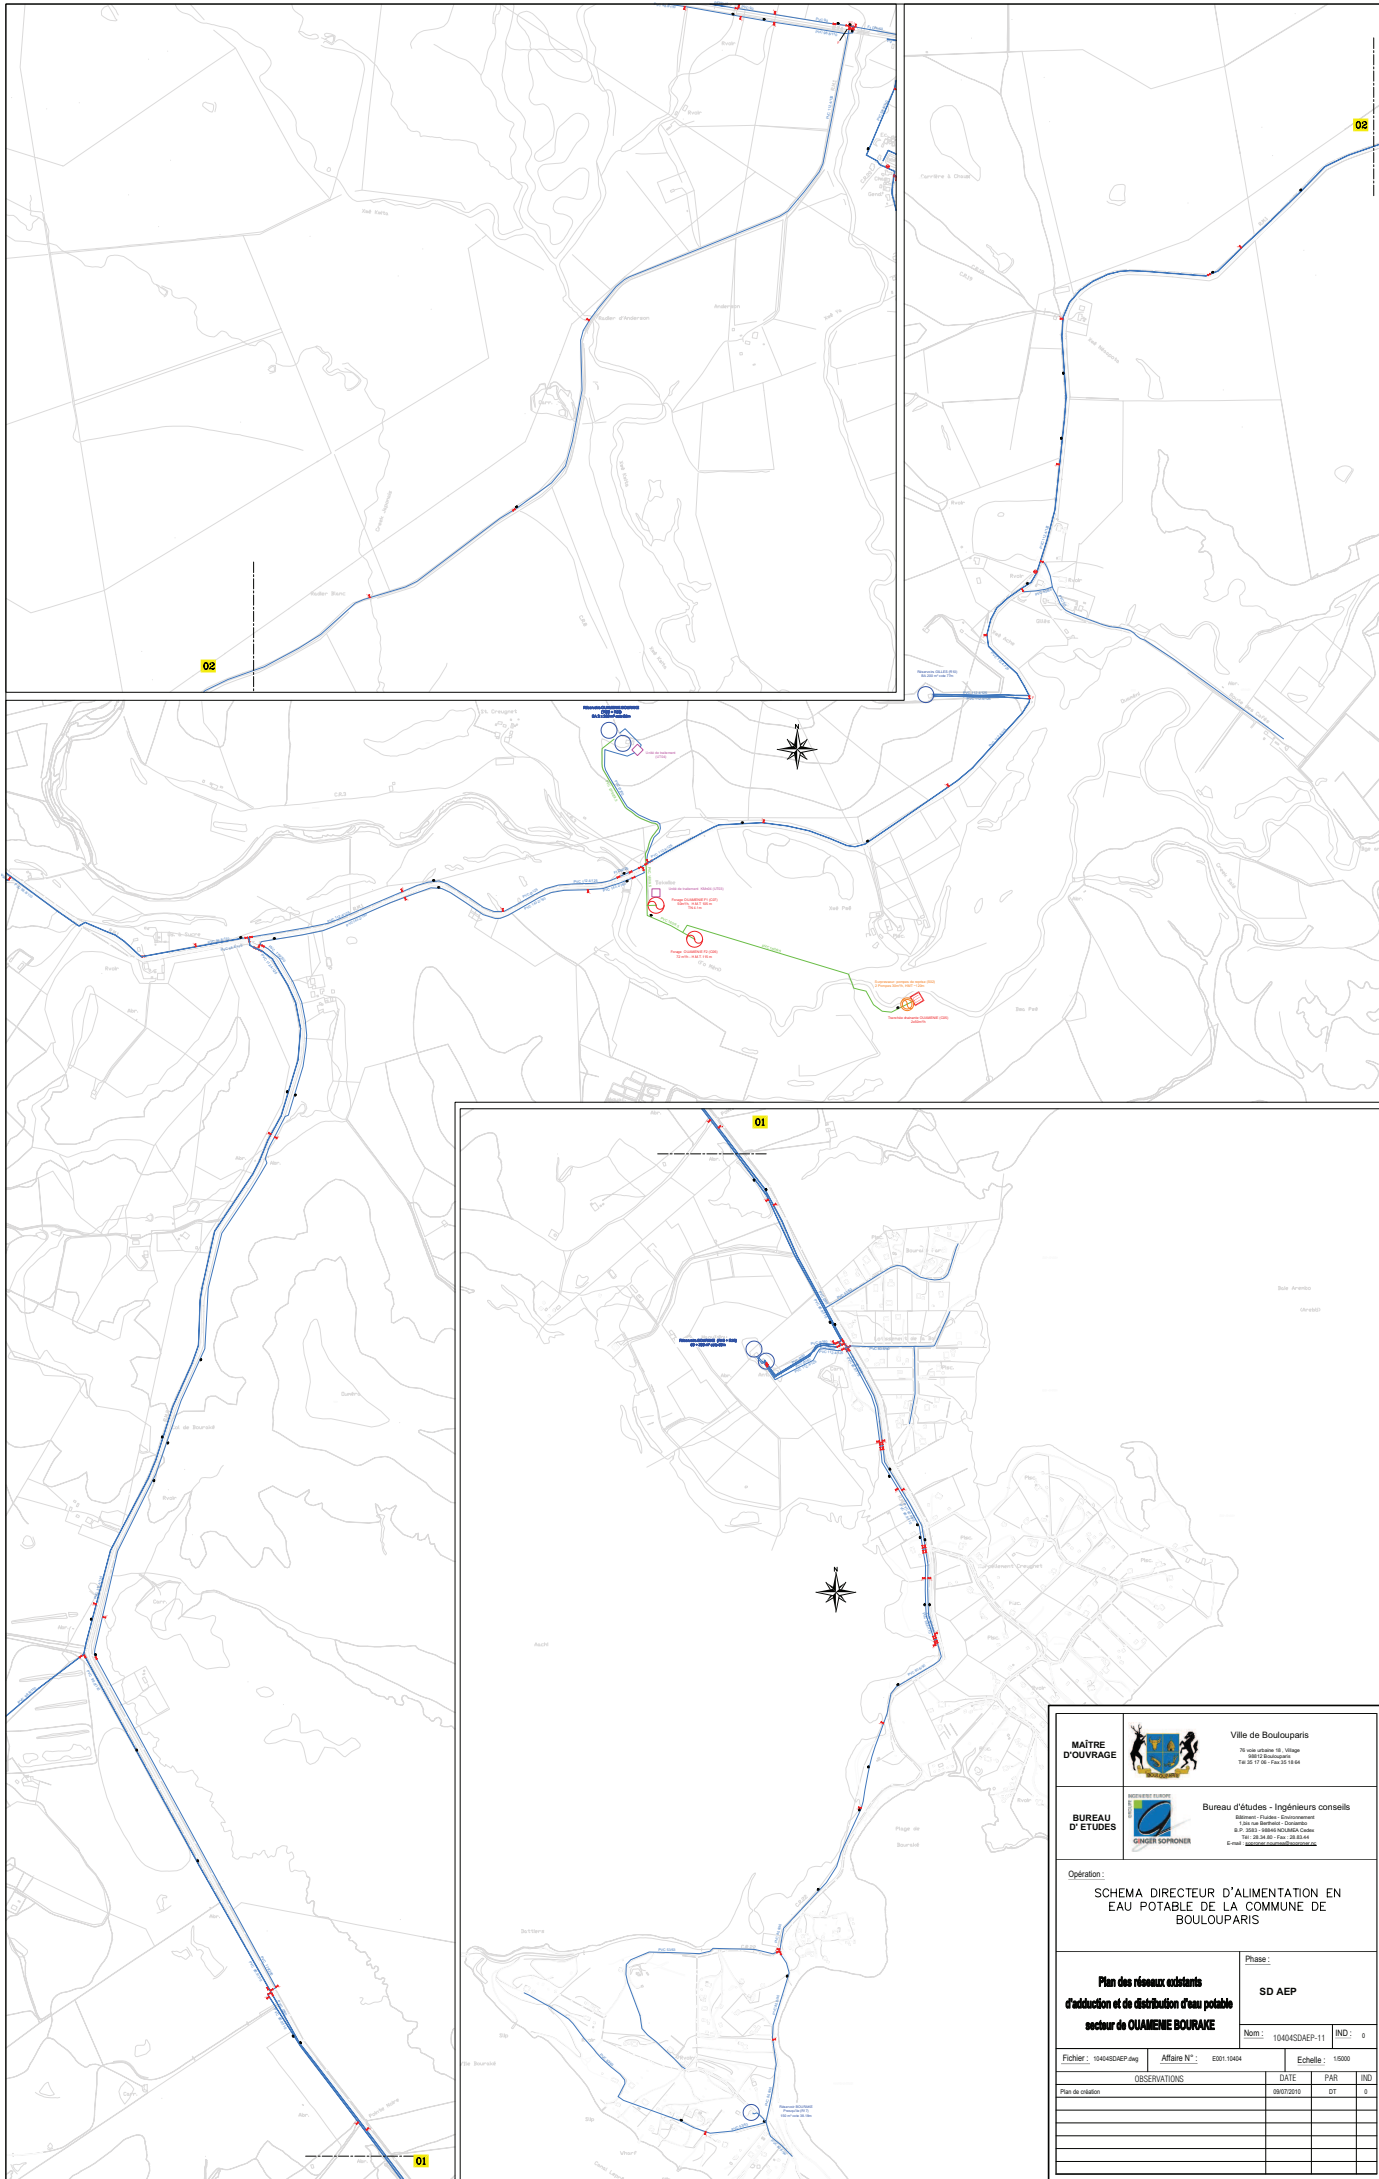




<b>MÂTRE D'OUVRAGE</b>		<b>Ville de Boulouparis</b> 75 rue Lottiers 18 Village 59612 Boulouparis Tel 03 20 17 50 - Fax 03 20 18 64
		<b>Bureau d'études - Ingénieurs conseils</b> Bureau d'études - Ingénieurs conseils 1 rue du Boulouparis 20000 B.P. 2000 - 59612 BOULOUPARIS Cedex Tel 03 20 17 50 - Fax 03 20 18 64 E-mail : <a href="mailto:contact@boulouparis.fr">contact@boulouparis.fr</a>
<b>Opération :</b> SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE BOULOUPARIS		
<b>Plan des réseaux existants d'adduction et de distribution d'eau potable secteur de BOULOUPARIS route de TMO</b>		<b>Phase :</b> SD AEP
Nom : 10404SDAEP-09		IND : 0
Fichier : 10404SDAEP.dwg	Affaire N° : E001-10404	Echelle : 1/5000
OBSERVATIONS		DATE
Plan de création		09/02/2010
		PAR
		DT
		IND
		0
		0
		0
		0
		0
		0














<b>MAÎTRE D'OUVRAGE</b>	 Ville de Boulogne-Billancourt 10 rue de la République 92100 Boulogne-Billancourt Tél. 01 47 38 11 11 - Fax 01 47 38 11 12
<b>BUREAU D'ETUDES</b>	 Bureau d'études - Ingénieurs conseils Général - Études - Conception 10 rue de la République 92100 Boulogne-Billancourt Tél. 01 47 38 11 11 - Fax 01 47 38 11 12 e-mail : bureau@boulogne-billancourt.fr
Opération : <b>SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT</b>	
Phase : <b>SD AEP</b>	
Nom : 10404SDAEP-11 IND : 0	
Fichier : 10404SDAEP.dwg	Affaire N° : 0301.10404
Echelle : 1:5000	
OBSERVATIONS	
Plan de situation	DATE : 08/07/2010
	PAR : DT
	IND : 0

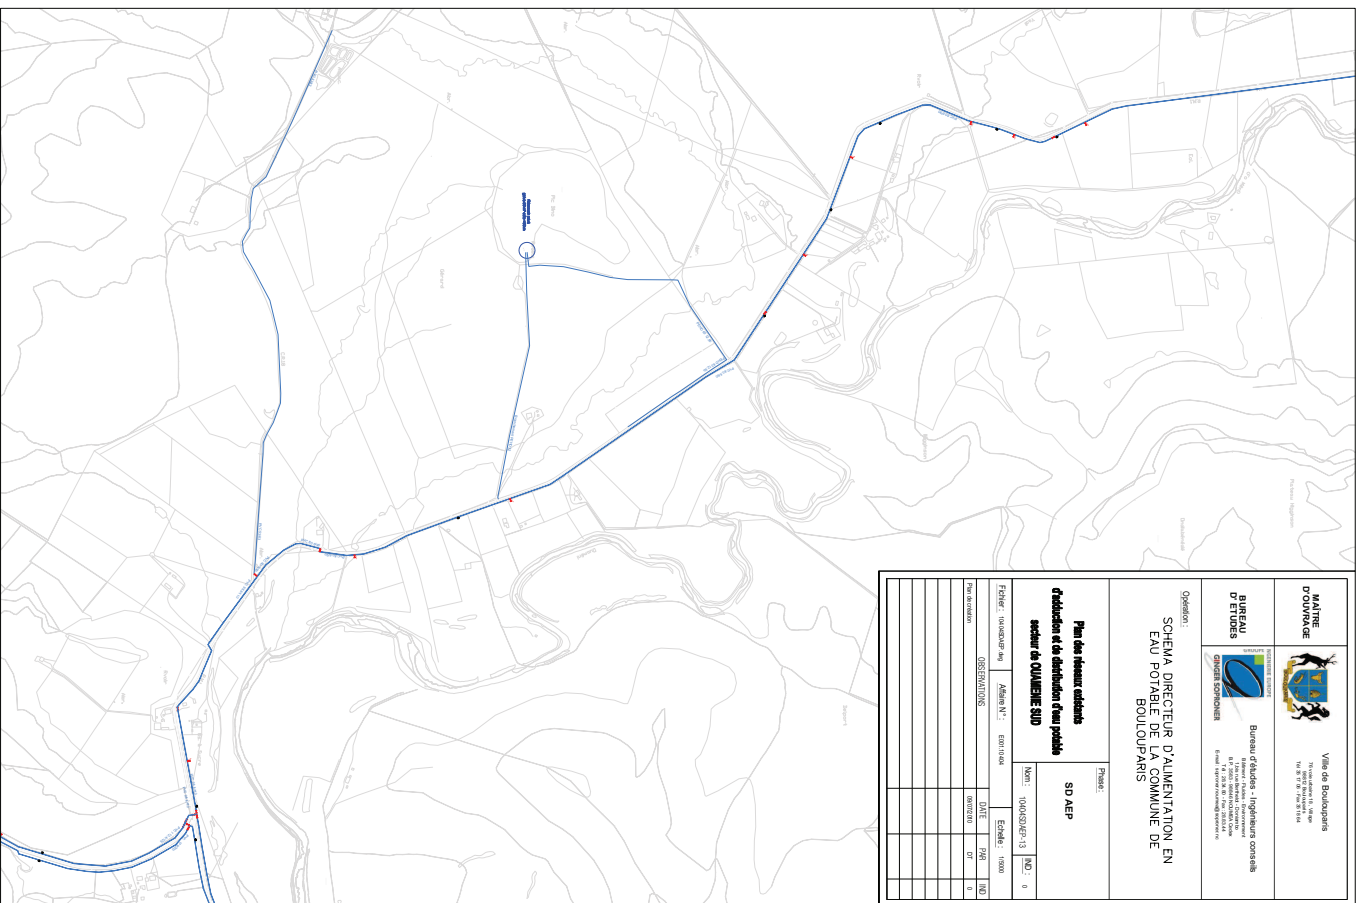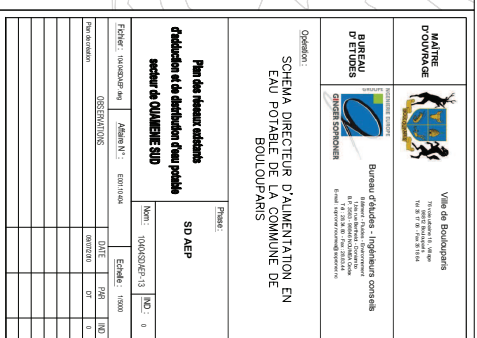

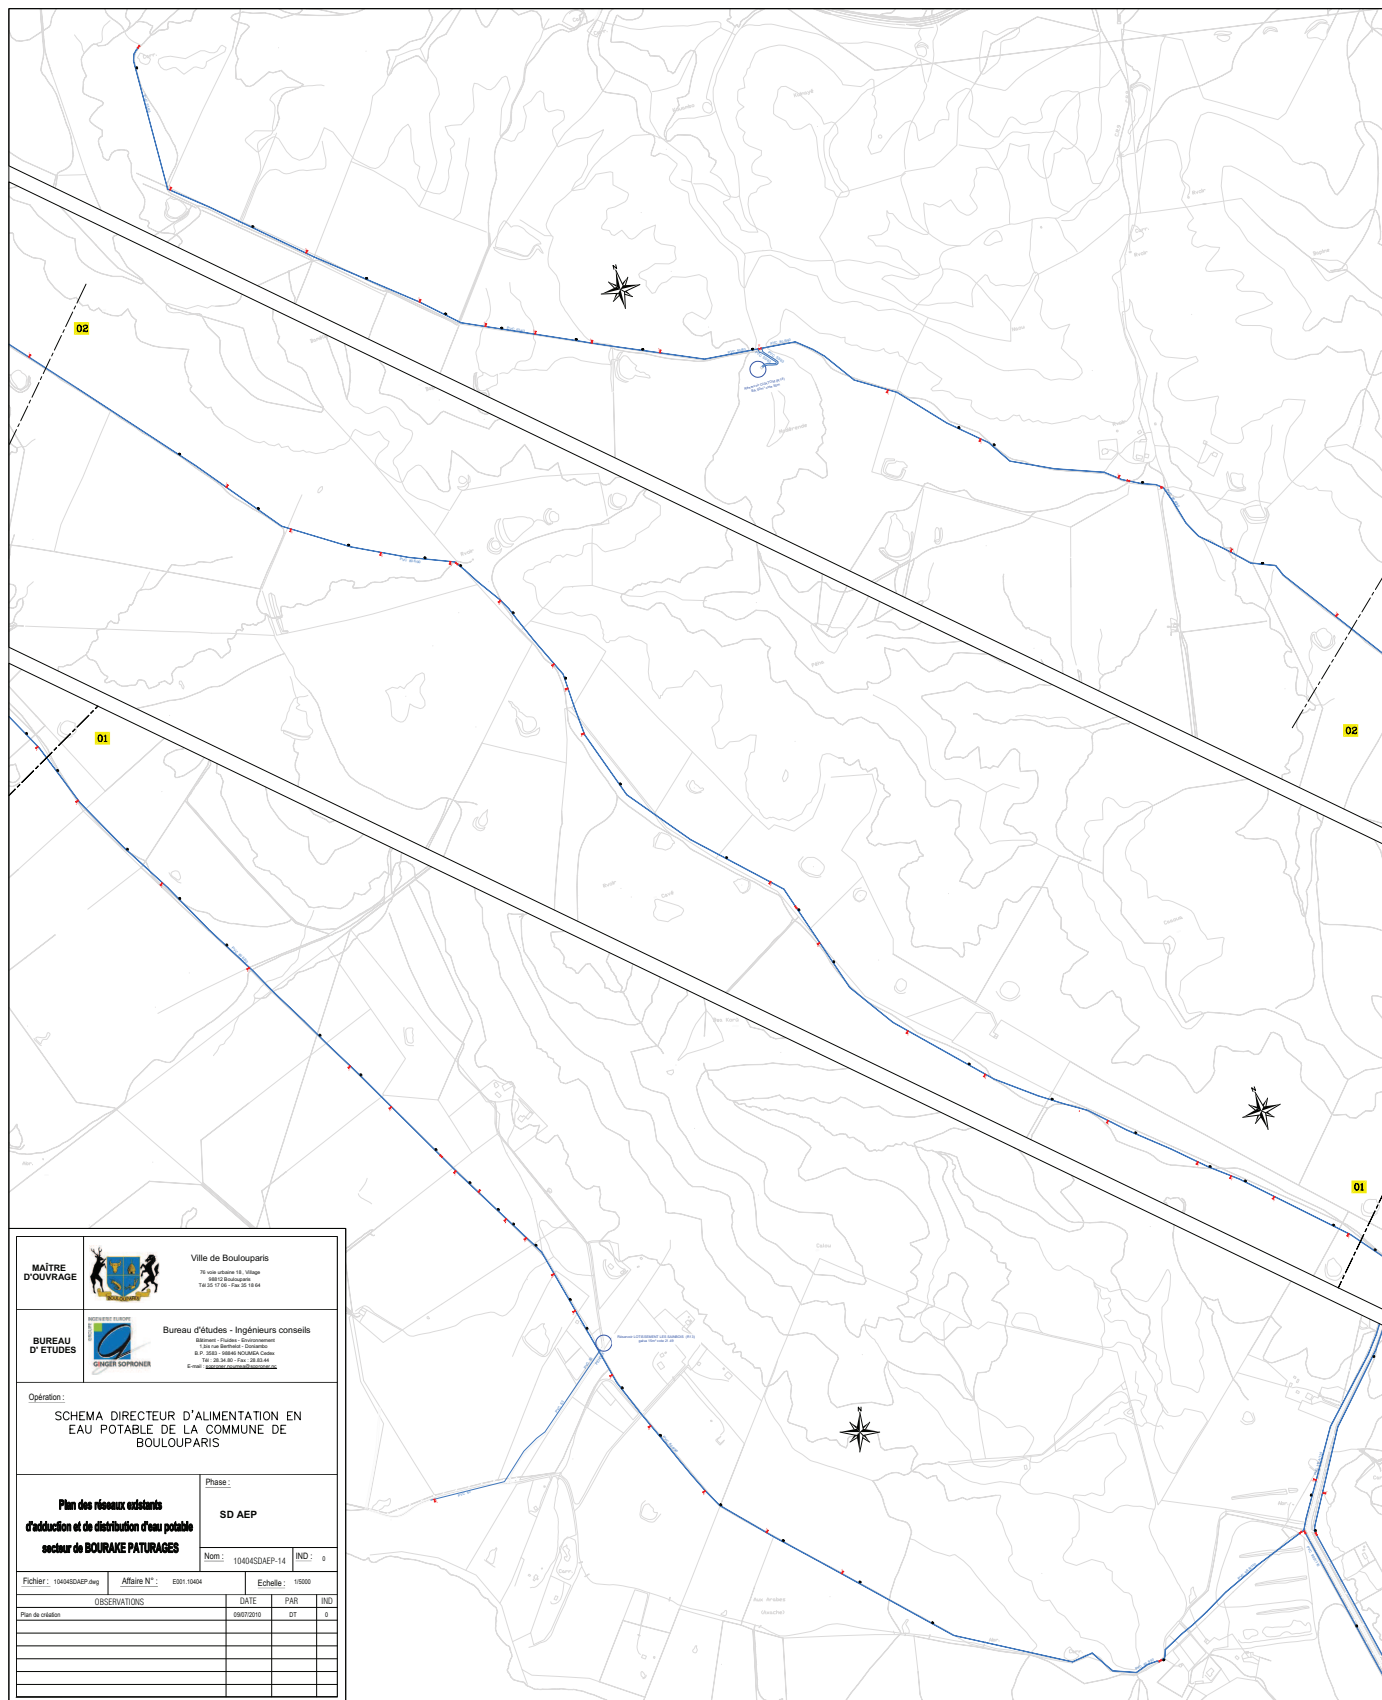




<b>MAÎTRE D'OUVRAGE</b>	 <b>Ville de Boulouparis</b> 75 rue de la République - 13001 Boulouparis Tél : 04 91 12 12 12 - Fax : 04 91 12 12 13
<b>BUREAU D'ETUDES</b>	 <b>Bureau d'études - Ingénieurs conseils</b> Bâtiment - Études - Environnement 1 rue de la République - 13001 Boulouparis S.P. 2013 - 0491 12 12 12 - 0491 12 12 13 E-mail : <a href="mailto:contact@bureau-etudes.fr">contact@bureau-etudes.fr</a>
Opération : <b>SCHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE BOULOUPARIS</b>	
<b>Plan des réseaux existants d'adduction et de distribution d'eau potable secteur de BOURAKE PATURAGES</b>	
Phase : <b>SD AEP</b>	
Nom : 10404SDAEP-14 IND : 0	
Fichier : 10404SDAEP.dwg	Affaire N° : 030110404
Echelle : 1/5000	
OBSERVATIONS	DATE PAR IND
Plan de situation	03/07/2010 DT 6





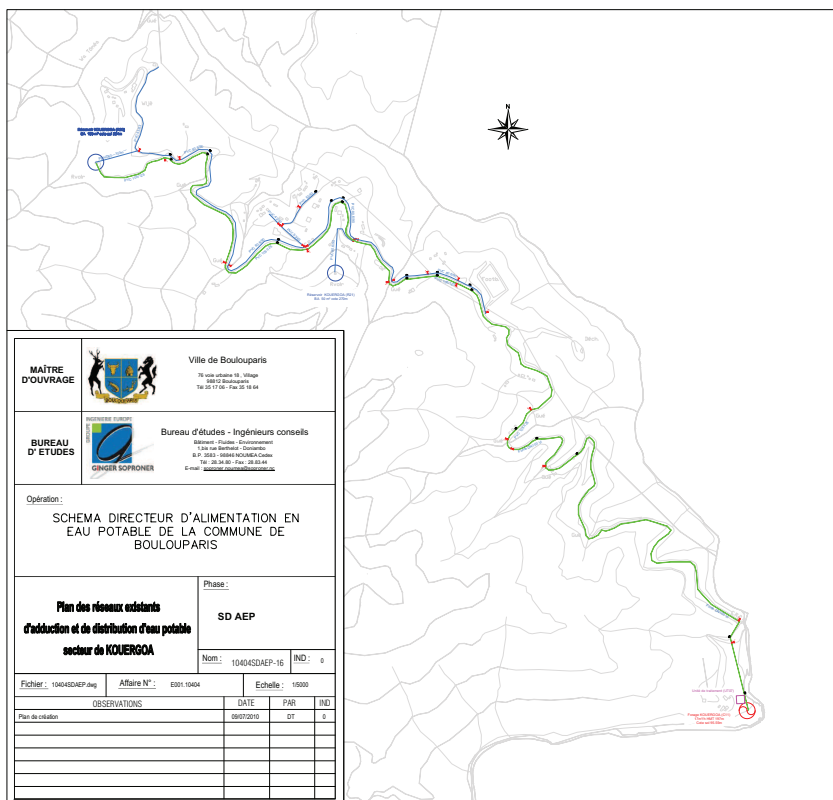

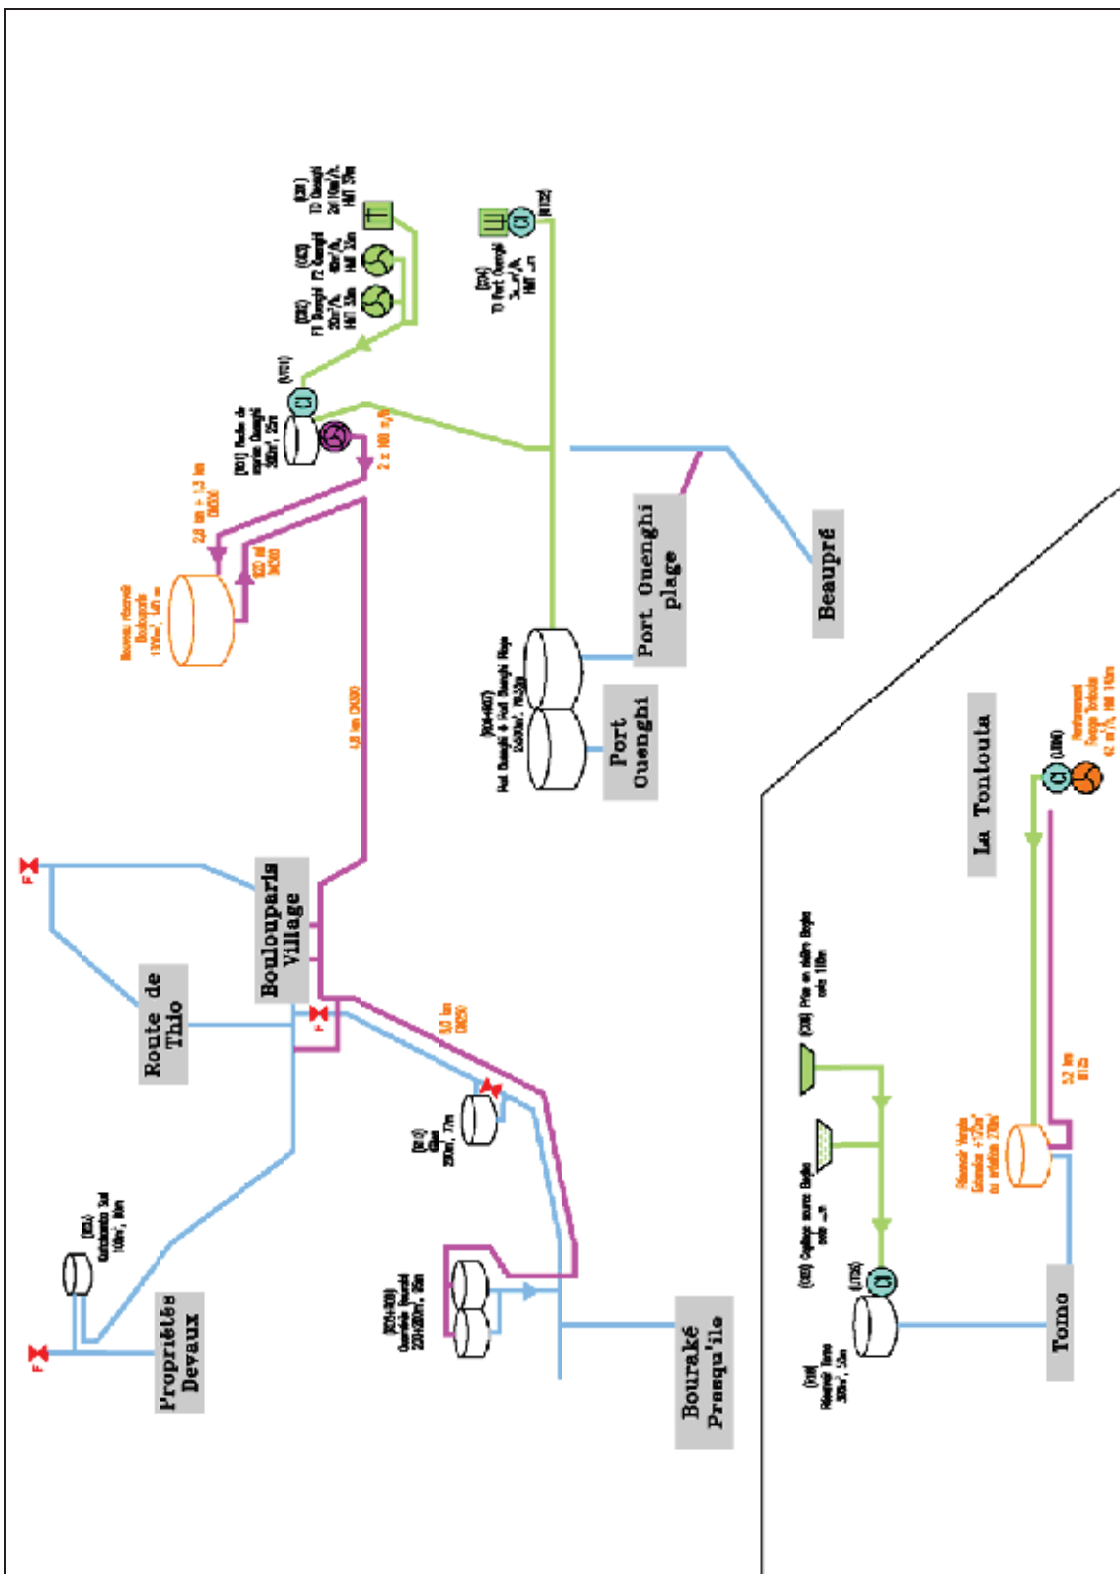


Figure 18 : Synoptique futur du scénario global AEP retenu



