

Direction de l'Éducation
et de la Réussite de la
province Sud

55 rue Georges
Clémenceau
BP L1
98849 Nouméa Cedex

Téléphone :
20 49 42
82.12.13

Télécopie :
20 30 20

Courriel :
emmanuel.blum@provin
ce-sud.nc

Affaire suivie par
Emmanuel BLUM

Nouméa, le 07/09/2026

Le bureau des collèges et des moyens

Objet : Collèges Georges Baudoux, François Ollivaud et Gabriel Païta - Sécurisation périmétrique (concertinas, clôtures, **portillons**)

Annexe : Plans et photos numérotés.

Madame, Monsieur,

La direction de l'éducation et de la réussite de la province Sud procède actuellement à une consultation pour la réalisation des prestations suivantes :

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES :

- Concertinas type BTO 22 : fil central en acier haute résistance de diamètre 2,5 mm minimum, finition galvanisée à chaud ($\geq 270 \text{ g/m}^2$) ou inox 304/316L ;
- Concertinas et herse anti-escalade (épinoches) : **réalisées en acier galvanisé à chaud ou inox, avec une garantie de tenue anticorrosion de 10 ans minimum**, posées à une hauteur minimale de 2,00 m au-dessus du sol, hors zones de circulation des élèves, avec pose de panneaux de signalisation réglementaires (« Danger – défense d'escalader ») ;
- Clôtures type barreaudage : acier galvanisé, section 40x40x3 mm **pour le remplissage (barreaux) ; poteaux de section plus conséquente, en 80x80x3 mm bouchonnés (cf. détail de chaque prestation)**, avec traitement anticorrosion (une couche d'apprêt type GALVAPLAST 2000 ou équivalent et deux couches de peinture bi-composant de finition type SOFRALAC ou équivalent, teintes RAL à définir avec le maître d'ouvrage) ;
- Portillons : acier galvanisé, section 30x30x3 mm pour le remplissage (barreaux) ; poteaux/jambages de section 80x80x3 mm bouchonnés (cf. détail de chaque prestation), avec traitement anticorrosion identique aux clôtures (cf. ci-dessus), équipés d'une serrure à cylindre européen et de gonds réglables (3 minimum par vantail).
- Tous les espacements devront être inférieurs ou égaux à 11 cm ;
- Les massifs de fondation des poteaux seront de 70 cm de profondeur pour 50 cm de diamètre, sauf pour les poteaux fixés sur platine ou par soudure (cf. détail de chaque prestation), qui ne nécessitent pas de massif de fondation ;
- Le traitement anticorrosion défini ci-dessus s'applique à l'ensemble des éléments métalliques galvanisés de la présente consultation (poteaux, structure de support en Y, jambes de force, clôture de type rigide).

COLLÈGE GEORGES BAUDOUX (cf. annexe, photos n°1 à 5) :

- Fourniture et pose de concertinas type BTO 22 de diamètre 40 **cm** à fixer sur la clôture AXIS existante et sur un mur béton existant, sur **75 ml** (structure de support galvanisée en Y à rajouter, **fixation en tête de poteaux AXIS par rallonge en tube galva de section 30x30x3 mm**) ;
- Fourniture et pose d'une herse anti-escalade (épinoches) sur le portail coulissant existant **et sur la clôture AXIS en façade avant du collège initialement prévue en concertinas**, sur environ 15 ml, fixation sur supports inclinés vers l'extérieur ;
- **Reprise en maçonnerie du pied d'un poteau de la clôture AXIS : piquage et réparation au mortier de réparation, avec ancrage renforcé en profondeur (résine époxy si nécessaire).**

COLLÈGE FRANÇOIS OLLIVAUD (cf. annexe, photos n°6 à 7) :

- Fourniture et pose d'une clôture type barreaudage de 2,50 ml de hauteur sur 4,80 ml de longueur ;
- Fourniture et pose d'un portillon type barreaudage de 1,20 ml de largeur sur 2,00 ml de hauteur ;
- Fourniture et pose d'une imposte barreaudée au-dessus du portillon, de 1,20 ml de largeur sur 0,50 ml de hauteur ;
- Fourniture et pose de poteaux galva 80x80x3 mm bouchonnés (2 unités), formant à la fois l'about de la clôture et les jambages du portillon, de part et d'autre de celui-ci ;
- Fourniture et pose d'une herse anti-escalade (épinoches) sur l'ensemble du linéaire clôture et portillon, soit 6 ml ;
- Fixation de la clôture contre le mur d'enceinte du bâtiment et contre le mur bas, sur platine (2 unités) ;
- Fourniture et pose, à un autre emplacement du collège, d'une clôture de type rigide (treillis soudé, section 100x50x3 mm, comprenant 3 lisses horizontales galva 30x30 mm : haute, basse et intermédiaire) sur 5 ml de longueur au total et 2,20 ml de hauteur, en deux tronçons de part et d'autre d'un portillon central, soudée sur 2 poteaux galva (section 80x40x3 mm) bouchonnés formant les jambages du portillon (réception des gonds et de la serrure), chaque tronçon étant fixé à son autre extrémité, côté mur, sur platine, et côté clôture existante, par soudure sur un poteau existant ;
- Fourniture et pose, entre les deux poteaux mentionnés ci-dessus, d'un portillon de 1,20 ml de largeur sur 2,00 ml de hauteur ;

COLLÈGE GABRIEL PAÏTA (cf. annexe, photos n°8 à 12) :

- Fourniture et pose de concertinas type BTO 22 de diamètre 40 cm sur 170 ml de clôture AXIS existante (structure de support galvanisée en Y à rajouter), y compris débroussaillage et dégagement d'accès à la clôture ;
- Remplacement de la clôture AXIS existante par une clôture type barreaudage de 2,50 ml de hauteur sur 45 ml de longueur, avec fourniture et pose de concertinas type BTO 22 de diamètre 40 cm en tête (structure de support galvanisée en Y à rajouter) ;
- Fourniture et pose de poteaux galva 80x80x3 mm bouchonnés (17 unités), espacés tous les 3 ml, avec jambes de force galva 50x50 mm tous les 5 poteaux, pour la clôture type barreaudage neuve de 45 ml ; fourniture et pose de la structure de support en Y galva 30x30 mm, soudée directement sur les poteaux ou sur la clôture AXIS existante selon les tronçons (86 unités au total pour l'ensemble du linéaire de 215 ml), avec écrous soudés de chaque côté pour le passage des fils tendeurs ;
- Fourniture et pose d'une herse anti-escalade (épinoches) sur le portail existant, sur environ 5 ml, fixation sur supports inclinés vers l'extérieur.

Les travaux devront débuter dans un délai maximal de sept (7) jours calendaires à compter de la réception du bon de commande.

Les offres seront analysées sur la base du seul critère du prix.

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours.

Compte tenu de la nature des prestations objet de la présente consultation et des contraintes techniques liées aux travaux, une visite des trois sites est fortement recommandée préalablement à la remise de l'offre.

Une visite groupée des trois sites est organisée le **lundi 07/09/2026**, selon les créneaux suivants :

- 8h00 : Collège Gabriel Païta ;
- 9h30 : Collège François Ollivaud ;
- 11h00 : Collège Georges Baudoux.

Aucune autre visite ne sera organisée.

Les candidats sont réputés avoir pris connaissance de l'ensemble des contraintes liées aux lieux d'exécution des prestations et en avoir tenu compte dans leur proposition.

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite ou de ne donner qu'une suite partielle à la présente consultation.

Si cette prestation vous intéresse, votre offre devra parvenir à la direction de l'éducation et de la réussite au plus tard le **17/09/2026 à 16h00** par courriel à l'adresse suivante : **des.gestion-college@province-sud.nc**.

Votre offre devra comporter les mentions suivantes :

- Nom de l'entreprise ;
- Numéro RIDET ;
- Montant HT, TGC et TTC (ou la mention « Franchise en base – TGC non applicable » le cas échéant) ;
- Prix unitaire au mètre linéaire pour chaque prestation chiffrée (concertinas, clôture type barreaudage, **clôture type rigide**, épinoches), **prix unitaire à l'unité pour portillon, les poteaux, la structure de support en Y et les jambes de force, prix forfaitaire pour la reprise en maçonnerie du pied de poteau AXIS** ;
- Durée de la ou des garanties ;
- Délai d'approvisionnement et délai de réalisation des travaux.

Dans l'hypothèse où votre offre serait retenue, il est recommandé de joindre dès la remise de l'offre les documents suivants afin de faciliter l'instruction du dossier :

- Attestation CAFAT relative aux cotisations CAFAT ou RUAMM correspondant au dernier trimestre exigible ;
- Attestation fiscale réglementaire en vigueur ;
- Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale à jour ;
- Extrait RIDET ;
- Relevé d'identité bancaire (RIB) ou postal (RIP).

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.


ANNEXE : PLANS ET PHOTOS

COLLEGE GEORGES BAUDOUX :

Légende :

-  Fourniture et pose de concertinas type BTO 22 de diamètre 40 à fixer sur la clôture AXIS existante et sur un mur béton existant sur 75 ml (structure de support galvanisée en Y à rajouter)
-  Fourniture et pose d'une herse anti-escalade (épinoches) sur le portail coulissant existant, sur environ 15 ml



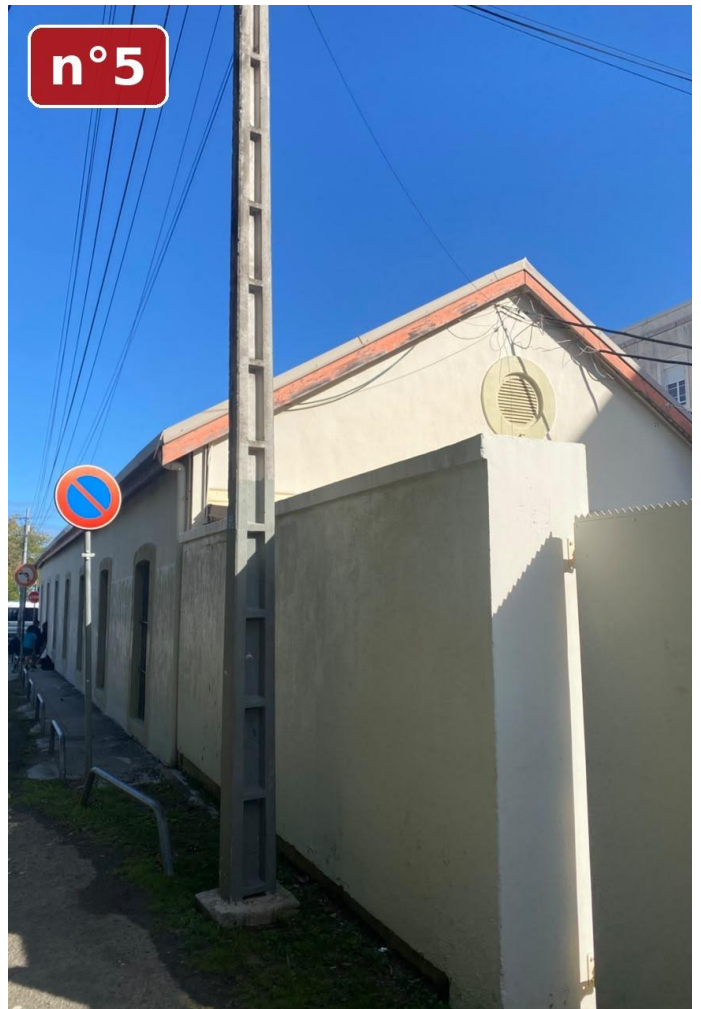

Légende :

 Fourniture et pose d'une clôture type barreaudage de 2.50 ml de hauteur sur 4.80 ml de longueur

 Fourniture et pose d'un portillon type barreaudage de 1.20 ml de largeur sur 2.00 ml de hauteur



n°7



Légende :

-  Fourniture et pose de concertinas type BTO 22 de diamètre 40 sur 170 ml de clôture AXIS existante (structure de support galvanisée en Y à rajouter)
-  Remplacement de la clôture AXIS existante par une clôture type barreaudage de 2.50 ml de hauteur sur 45 ml de longueur, avec fourniture et pose de concertinas type BTO 22 de diamètre 40 en tête (structure de support galvanisée en Y à rajouter)
-  Fourniture et pose d'une herse anti-escalade (pinoches) sur le portail existant, sur environ 5 ml



